

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

Πληροφορίες κ.Α.Γράσσου 210 9466905

	ΜΑΙΟΣ 2007	ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ (%)	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΜΑΙΟΣ 2007	ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ (MWh)				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ	4,386,243	2.30	21,977,659	1.67
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	4,095,424	-0.04	20,388,651	-0.04
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ				
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ	2,398,757	-2.50	12,368,079	0.74
ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ	263,201	-3.46	1,155,916	-2.92
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	1,099,744	64.36	5,213,697	78.99
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	258,552	-57.96	1,120,230	-68.83
*ΑΙΟΛΙΚΗ & ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ	75,170	-6.12	530,729	25.67
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ	290,819	52.81	1,589,008	30.22
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	419,408		2,435,448	
από ΑΛΒΑΝΙΑ	2		20	
από ΠΓΔΜ	72,139		380,882	
από ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	208,786		1,485,907	
από ΙΤΑΛΙΑ	138,481		568,639	
ΕΞΑΓΩΓΕΣ	128,589		846,440	
προς ΑΛΒΑΝΙΑ	123,019		797,077	
προς ΠΓΔΜ	497		18,841	
προς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	0		0	
προς ΙΤΑΛΙΑ	5,073		30,522	

ΖΗΤΗΣΗ (MWh)					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ	4,386,243	2.30	21,977,659	1.67	
ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΤΗΣΗ	4,282,027	1.02	21,476,342	0.31	
ΑΝΤΛΗΣΗ	104,216		501,317		
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ					
ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	8,737		45,079		
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΤ	682,822	-2.09	3,277,912	0.98	
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	3,415,608	1.82	17,242,894	0.46	
** ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ	0		0		
ΑΝΤΛΗΣΗ	104,216		501,317		
ΟΡΥΧΕΙΑ	89,639	0.65	461,067	7.81	
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	85,221		449,390		
ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (MW)					
ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	7,929		8,550		
ημερομηνία / ώρα μεγίστου	16/05/07 22:00		05/01/07 19:00		
μέση θερμοκρασία ΡΟΥΦ °C	22		8		
ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΙΣΧΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	2299		3053		

Παρατηρήσεις

* Περιλαμβάνει μόνο τους Υ/Σ ΥΤ


** Συμπεριλαμβάνονται στους Επιλέγοντες Πελάτες ΥΤ



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΜWh)
Μήνας :ΜΑΙΟΣ 2007

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	(%)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ	4,386,243	100.00
1. ΙΔΙΟΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	8,737	0.20
2. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Υ.Τ	682,822	15.57
3. ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	3,415,608	77.87
4. ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ	0	0.00
5. ΑΝΤΛΗΣΗ	104,216	2.38
6. ΟΡΥΧΕΙΑ	89,639	2.04
7. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	85,221	1.94

ΜΗΝΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

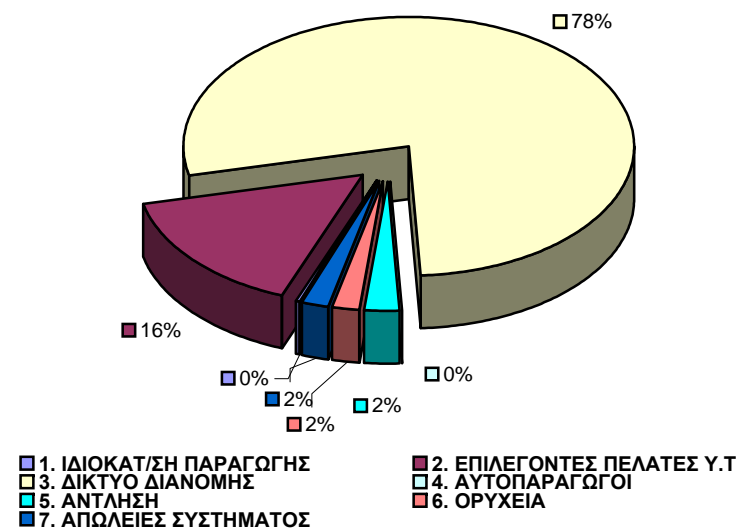


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
(ΜWΗ)
Μήνας :ΜΑΙΟΣ 2007

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	(%)
ΣΥΝ. ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΑΣΥΝ.	4,386,243	100.00
1. ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ	2,398,757	54.69
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ	263,201	6.00
3. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	1,099,744	25.07
4. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	258,552	5.89
5. ΑΠΕ & ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ	75,170	1.71
6. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	290,819	6.63

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

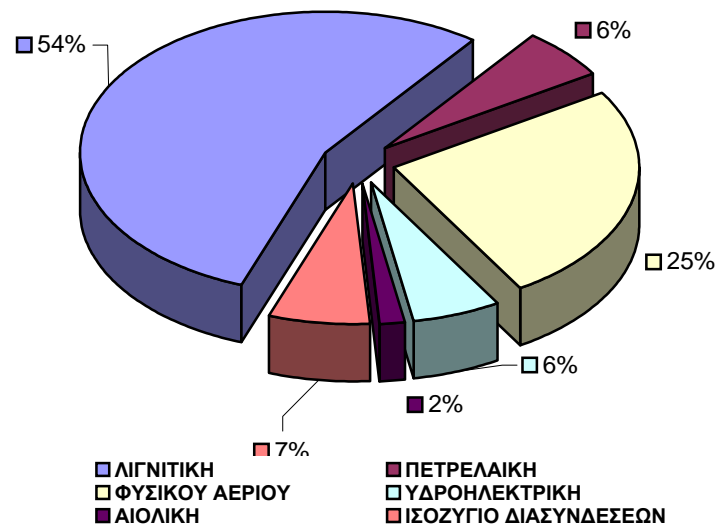




ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΙΧΜΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ : 20070516 ΗΜΕΡΑ-ΩΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : 06/06/2007 08:25

<i>Μέση Ωριαία Αιχμή Φορτίου</i>			
MW	7717	Ωρα	22.00

ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ			
	ΣΥΝΟΛΟ	7717	100.00
1. ΙΔΙΟΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	6	0.08	
2. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Υ.Τ	1020	13.22	
3. ΔΙΑΝΟΜΗ	6406	83.01	
4. ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ	0	0.00	
5. ΑΝΤΛΗΣΗ	0	0.00	
6. ΟΡΥΧΕΙΑ	113	1.46	
7. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	172	2.23	


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ			
	ΣΥΝΟΛΟ	7717	100.00
1. ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ	3580	46.39	
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ	411	5.33	
3. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	2071	26.84	
4. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	1378	17.86	
5. ΑΙΟΛΙΚΗ	83	1.08	
6. ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ	0	0.00	
7. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΞΕΩΝ	194	2.51	

Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αιχμή Φορτίου

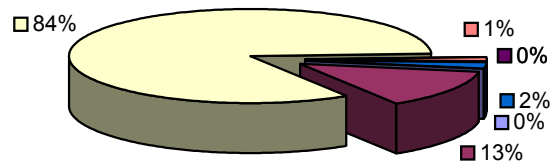

- 1. ΙΔΙΟΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- 2. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Υ.Τ
- 3. ΔΙΑΝΟΜΗ
- 4. ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
- 5. ΑΝΤΛΗΣΗ
- 6. ΟΡΥΧΕΙΑ
- 7. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αιχμή Φορτίου

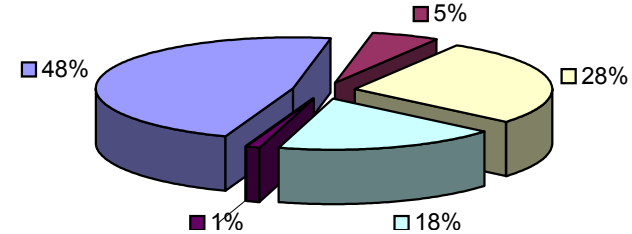

- ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ
- ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ
- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
- ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
- ΑΙΟΛΙΚΗ
- ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ