

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πληροφορίες κ.Α.Γράσσου 210 9466905

	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006	ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ (%)	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006	ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ (MWh)				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ	5,201,195	6.76	36,429,260	1.82
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	4,690,484	6.02	33,738,904	1.02
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ				
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ	2,671,543	-11.55	20,113,633	-7.06
ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ	317,654	0.55	2,076,036	-8.36
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	1,152,296	101.20	5,957,677	18.36
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	482,760	6.86	4,879,507	24.36
*ΑΙΟΛΙΚΗ κλπ ΑΠΕ	66,231	5.07	712,051	33.30
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ	510,711	14.03	2,690,356	13.11
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	587,928		4,039,905	
από ΑΛΒΑΝΙΑ	0		25,605	
από ΠΓΔΜ	109,850		877,119	
από ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	404,544		3,039,604	
από ΙΤΑΛΙΑ	73,534		97,577	
ΕΞΑΓΩΓΕΣ	77,217		1,349,549	
προς ΑΛΒΑΝΙΑ	73,129		556,473	
προς ΠΓΔΜ	383		4,577	
προς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	0		0	
προς ΙΤΑΛΙΑ	3,705		788,499	

ΖΗΤΗΣΗ (MWh)					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ	5,201,195	6.76	36,429,260	1.82	
ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΤΗΣΗ	5,156,254	7.47	36,099,707	2.30	
ΑΝΤΛΗΣΗ	44,941		329,553		
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ					
ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	8,702		78,889		
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΤ	582,015	1.71	5,175,834	1.64	
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	4,345,905	8.49	29,283,272	2.70	
** ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ	0		0		
ΑΝΤΛΗΣΗ	44,941		329,553		
ΟΡΥΧΕΙΑ	95,394	10.21	693,100	-2.00	
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	124,238		868,612		
ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (MW)					
ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	9,961		9,961		
ημερομηνία / ώρα μεγίστου	21/08/06 14:00		21/08/06 14:00		
μέση θερμοκρασία ΡΟΥΦ °C	36		36		
ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΙΣΧΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	3127		3127		

Παρατηρήσεις

* Περιλαμβάνει μόνο τους Υ/Σ ΥΤ


** Συμπεριλαμβάνονται στους Επιλέγοντες Πελάτες ΥΤ



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΜWh)
Μήνας : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	(%)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ	5,201,195	100.00
1. ΙΔΙΟΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	8,702	0.17
2. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Υ.Τ	582,015	11.19
3. ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	4,345,905	83.56
4. ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ	0	0.00
5. ΑΝΤΛΗΣΗ	44,941	0.86
6. ΟΡΥΧΕΙΑ	95,394	1.83
7. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	124,238	2.39

ΜΗΝΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

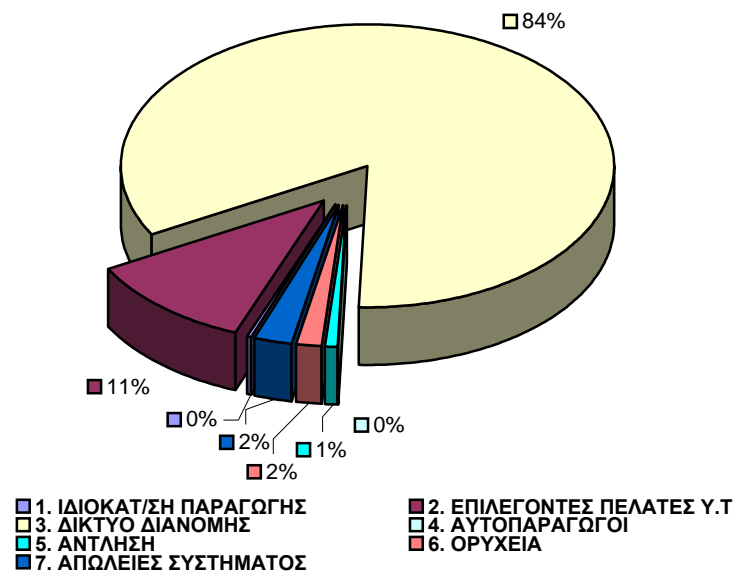


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
(ΜWΗ)
Μήνας : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	(%)
ΣΥΝ. ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΑΣΥΝ.	5,201,195	100.00
1. ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ	2,671,543	51.36
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ	317,654	6.11
3. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	1,152,296	22.15
4. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	482,760	9.28
5. ΑΠΕ	66,231	1.27
6. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	510,711	9.82

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

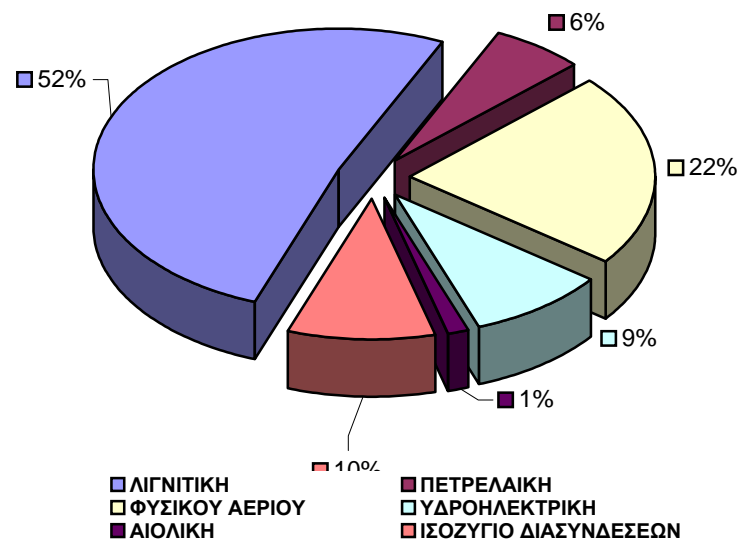




ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΙΧΜΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ : 20060821 ΗΜΕΡΑ-ΩΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : 01/09/2006 11:25

Μέση Ωριαία Αιχμή Φορτίου			
MW	9889	Ωρα	14.00

ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ		
ΣΥΝΟΛΟ	9889	100.00
1. ΙΔΙΟΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	6	0.06
2. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Υ.Τ	717	7.25
3. ΔΙΑΝΟΜΗ	8790	88.89
4. ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ	0	0.00
5. ΑΝΤΛΗΣΗ	0	0.00
6. ΟΡΥΧΕΙΑ	97	0.98
7. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	279	2.82


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ		
ΣΥΝΟΛΟ	9889	100.00
1. ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ	3811	38.54
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ	690	6.98
3. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	2059	20.82
4. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	2028	20.51
5. ΑΙΟΛΙΚΗ	63	0.64
6. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	1238	12.52

Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αιχμή Φορτίου

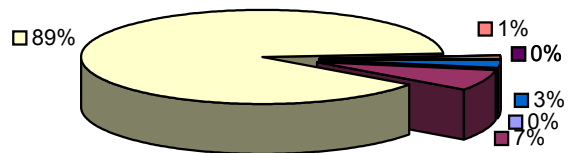

- 1. ΙΔΙΟΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- 2. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Υ.Τ
- 3. ΔΙΑΝΟΜΗ
- 4. ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
- 5. ΑΝΤΛΗΣΗ
- 6. ΟΡΥΧΕΙΑ
- 7. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αιχμή Φορτίου

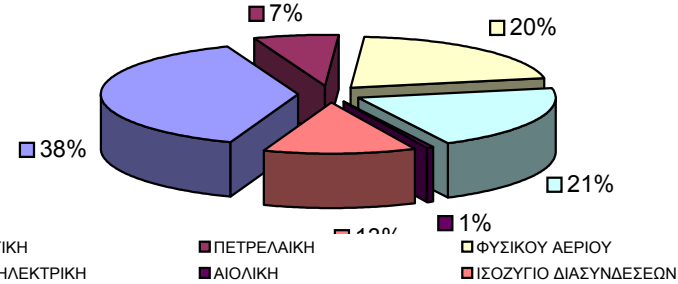

- ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ
- ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ
- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
- ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
- ΑΙΟΛΙΚΗ
- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ