

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πληροφορίες κ.Α.Γράσσου 210 9466905

	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006	ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ (%)	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006	ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ (MWh)				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ	4,332,748	1.08	40,762,008	1.74
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	3,958,196	1.56	37,697,100	1.07
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ				
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ	2,309,209	-13.73	22,422,842	-7.80
ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ	273,782	-10.71	2,349,818	-8.64
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	951,151	70.40	6,908,828	23.56
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	321,161	6.35	5,200,668	23.07
*ΑΙΟΛΙΚΗ κλπ ΑΠΕ	102,893	91.99	814,944	38.65
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ	374,552	-3.76	3,064,908	10.74
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	470,783		4,510,688	
από ΑΛΒΑΝΙΑ	9		25,614	
από ΠΓΔΜ	79,782		956,901	
από ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	343,486		3,383,090	
από ΙΤΑΛΙΑ	47,506		145,083	
ΕΞΑΓΩΓΕΣ	96,231		1,445,780	
προς ΑΛΒΑΝΙΑ	60,734		617,207	
προς ΠΓΔΜ	1,356		5,933	
προς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	0		0	
προς ΙΤΑΛΙΑ	34,141		822,640	

ΖΗΤΗΣΗ (MWh)					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ	4,332,748	1.08	40,762,008	1.74	
ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΤΗΣΗ	4,269,446	1.71	40,369,153	2.23	
ΑΝΤΛΗΣΗ	63,302		392,855		
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ					
ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	9,536		88,425		
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΤ	653,697	-3.81	5,829,531	1.00	
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	3,409,112	2.84	32,692,384	2.72	
** ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ	0		0		
ΑΝΤΛΗΣΗ	63,302		392,855		
ΟΡΥΧΕΙΑ	92,556	9.72	785,656	-0.75	
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	104,545		973,157		
ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (MW)					
ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	8,611		9,961		
ημερομηνία / ώρα μεγίστου	05/09/06 21:00		21/08/06 14:00		
μέση θερμοκρασία ΡΟΥΦ °C	29		36		
ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΙΣΧΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	2587		3127		

Παρατηρήσεις

* Περιλαμβάνει μόνο τους Υ/Σ ΥΤ


** Συμπεριλαμβάνονται στους Επιλέγοντες Πελάτες ΥΤ



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΜWh)
Μήνας : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	(%)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ	4,332,748	100.00
1. ΙΔΙΟΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	9,536	0.22
2. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Υ.Τ	653,697	15.09
3. ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	3,409,112	78.68
4. ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ	0	0.00
5. ΑΝΤΛΗΣΗ	63,302	1.46
6. ΟΡΥΧΕΙΑ	92,556	2.14
7. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	104,545	2.41

ΜΗΝΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

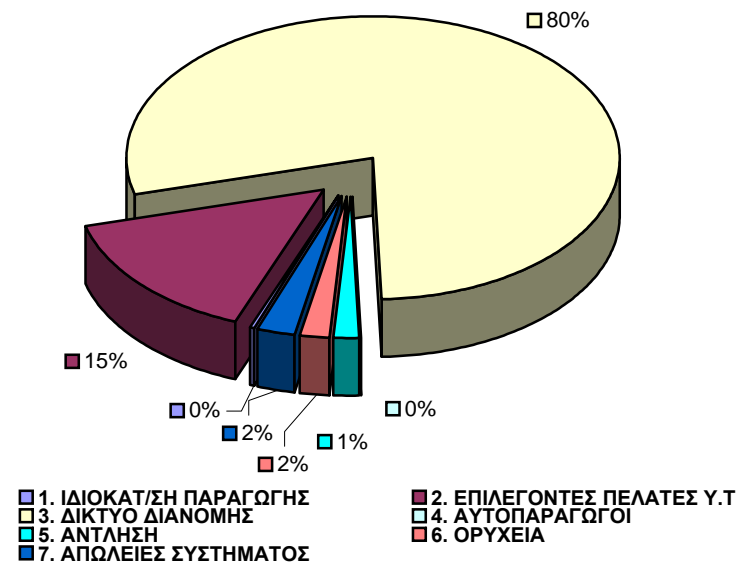


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
(ΜWΗ)
Μήνας : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	(%)
ΣΥΝ. ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΑΣΥΝ.	4,332,748	100.00
1. ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ	2,309,209	53.30
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ	273,782	6.32
3. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	951,151	21.95
4. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	321,161	7.41
5. ΑΠΕ	102,893	2.37
6. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	374,552	8.64

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

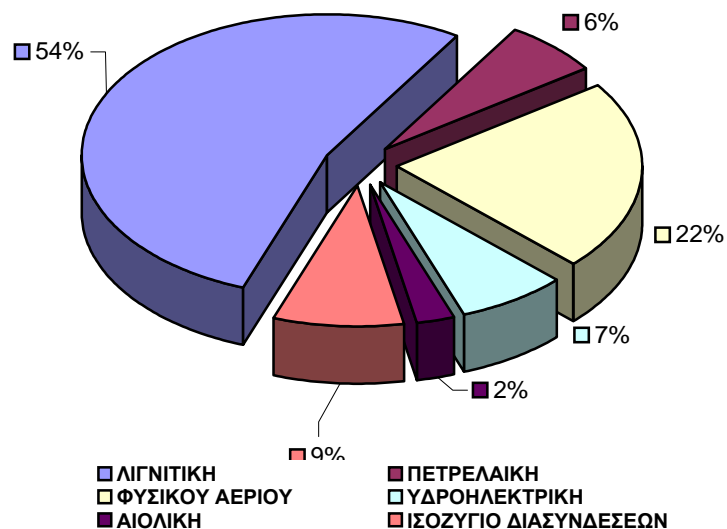




ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΙΧΜΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ : 20060905 ΗΜΕΡΑ-ΩΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : 21/09/2006 07:20

Μέση Ωριαία Αιχμή Φορτίου			
MW	8408	Ωρα	21.00

ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ		
ΣΥΝΟΛΟ	8408	100.00
1. ΙΔΙΟΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	9	0.11
2. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Υ.Τ	1016	12.08
3. ΔΙΑΝΟΜΗ	7022	83.52
4. ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ	0	0.00
5. ΑΝΤΛΗΣΗ	0	0.00
6. ΟΡΥΧΕΙΑ	144	1.71
7. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	217	2.58


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ		
ΣΥΝΟΛΟ	8408	100.00
1. ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ	3649	43.40
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ	492	5.85
3. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	1650	19.62
4. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	1730	20.58
5. ΑΙΟΛΙΚΗ	123	1.46
6. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	764	9.09

Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αιχμή Φορτίου

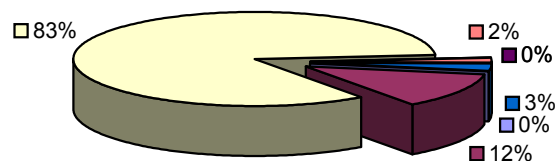

- 1. ΙΔΙΟΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- 2. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Υ.Τ
- 3. ΔΙΑΝΟΜΗ
- 4. ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
- 5. ΑΝΤΛΗΣΗ
- 6. ΟΡΥΧΕΙΑ
- 7. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αιχμή Φορτίου

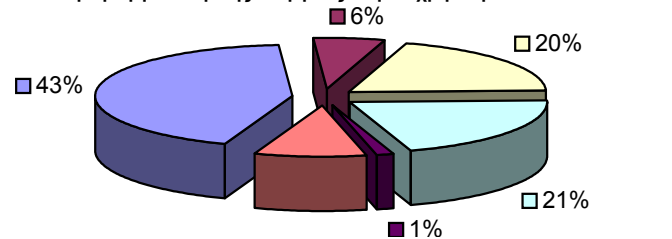

- ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ
- ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ
- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
- ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
- ΑΙΟΛΙΚΗ
- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ