

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πληροφορίες κ.Α.Γράσσου 210 9466905

	ΙΟΥΝΙΟΣ 2007	ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ (%)	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΙΟΥΝΙΟΣ 2007	ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ (MWh)				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ	4,946,687	8.01	26,924,346	2.78
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	4,384,884	6.29	24,773,535	1.03
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ				
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ	2,615,838	4.95	14,983,917	1.45
ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ	307,898	4.39	1,463,814	-1.47
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	1,072,867	23.30	6,286,564	66.18
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	317,295	-20.91	1,437,525	-64.02
*ΑΙΟΛΙΚΗ & ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ	70,986	6.61	601,715	23.07
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ	561,803	23.62	2,150,811	28.43
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	664,772		3,100,220	
από ΑΛΒΑΝΙΑ	1		21	
από ΠΓΔΜ	82,670		463,552	
από ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	478,580		1,964,487	
από ΙΤΑΛΙΑ	103,521		672,160	
ΕΞΑΓΩΓΕΣ	102,969		949,409	
προς ΑΛΒΑΝΙΑ	100,711		897,788	
προς ΠΓΔΜ	107		18,948	
προς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	0		0	
προς ΙΤΑΛΙΑ	2,151		32,673	

ΖΗΤΗΣΗ (MWh)					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ	4,946,687	8.01	26,924,346	2.78	
ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΤΗΣΗ	4,864,168	7.12	26,340,510	1.50	
ΑΝΤΛΗΣΗ	82,519		583,836		
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ					
ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	9,285		54,364		
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΤ	665,609	-0.09	3,943,521	0.80	
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	3,984,922	8.39	21,227,816	1.86	
** ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ	0		0		
ΑΝΤΛΗΣΗ	82,519		583,836		
ΟΡΥΧΕΙΑ	87,684	-0.57	548,751	6.38	
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	116,668		566,058		
ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (MW)					
ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	10,512	***	10,512	***	
ημερομηνία / ώρα μεγίστου	26/06/07 14:00		26/06/07 14:00		
μέση θερμοκρασία ΡΟΥΦ °C	37		37		
ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΙΣΧΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	3866		3866		

Παρατηρήσεις

* Περιλαμβάνει μόνο τους Υ/Σ ΥΤ

** Συμπεριλαμβάνονται στους Επιλέγοντες Πελάτες ΥΤ

*** Τιμή από το Σύστημα SCADA.


Κατά την ώρα αιχμής, εκτιμώμενες περικοπές φορτίου από αρδευτικά και εθελοντική μείωση φορτίου από πελάτες ΥΤ, της τάξης των 400 - 500 MW.



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΜWh)
Μήνας :ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	(%)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ	4,946,687	100.00
1. ΙΔΙΟΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	9,285	0.19
2. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Υ.Τ	665,609	13.46
3. ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	3,984,922	80.56
4. ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ	0	0.00
5. ΑΝΤΛΗΣΗ	82,519	1.67
6. ΟΡΥΧΕΙΑ	87,684	1.77
7. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	116,668	2.36

ΜΗΝΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

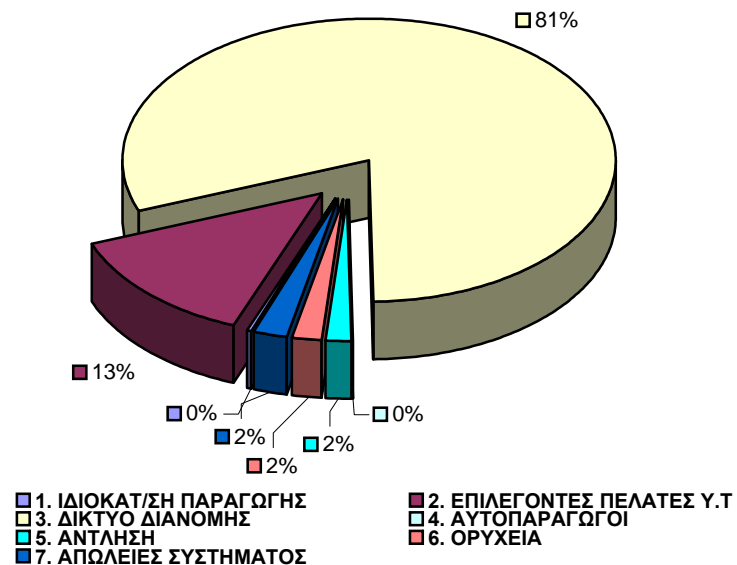


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
(ΜWΗ)
Μήνας : ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	(%)
ΣΥΝ. ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΑΣΥΝ.	4,946,687	100.00
1. ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ	2,615,838	52.88
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ	307,898	6.22
3. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	1,072,867	21.69
4. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	317,295	6.41
5. ΑΠΕ	70,986	1.44
6. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	561,803	11.36

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

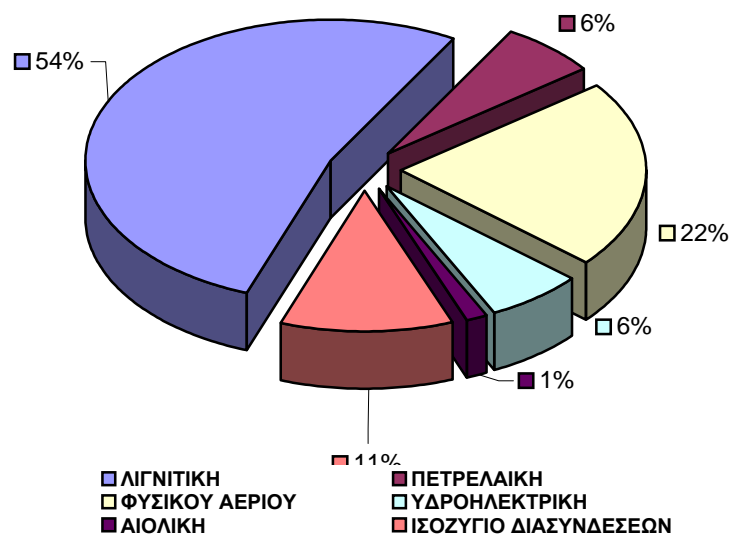




ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΙΧΜΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ : 20070626 ΗΜΕΡΑ-ΩΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : 06/07/2007 10:34

<i>Μέση Ωριαία Αιχμή Φορτίου</i>			
MW	10411	Ωρα	14.00

ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ		
ΣΥΝΟΛΟ	10411	100.00
1. ΙΔΙΟΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	2	0.02
2. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Υ.Τ	598	5.74
3. ΔΙΑΝΟΜΗ	9458	90.85
4. ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ	0	0.00
5. ΑΝΤΛΗΣΗ	0	0.00
6. ΟΡΥΧΕΙΑ	47	0.45
7. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	306	2.94


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ		
ΣΥΝΟΛΟ	10411	100.00
1. ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ	4389	42.16
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ	683	6.56
3. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	2116	20.32
4. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	1749	16.80
5. ΑΙΟΛΙΚΗ	70	0.67
6. ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ	0	0.00
7. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΞΕΩΝ	1404	13.49

Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αιχμή Φορτίου

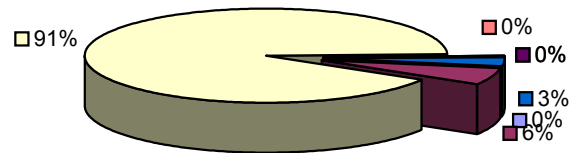

- 1. ΙΔΙΟΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- 2. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Υ.Τ
- 3. ΔΙΑΝΟΜΗ
- 4. ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
- 5. ΑΝΤΛΗΣΗ
- 6. ΟΡΥΧΕΙΑ
- 7. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αιχμή Φορτίου

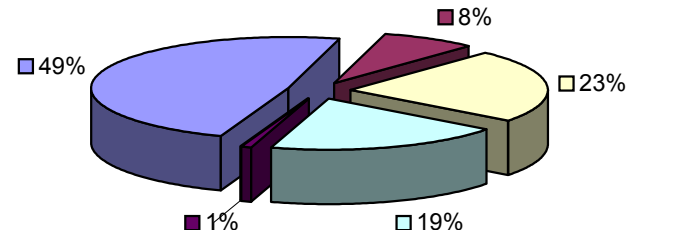

- ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ
- ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ
- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
- ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
- ΑΙΟΛΙΚΗ
- ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ