

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πληροφορίες κ.Α.Γράσσου 210 9466905

	ΜΑΙΟΣ 2006	ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ (%)	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΜΑΙΟΣ 2006	ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ (MWh)				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ	4,287,484	4.28	21,616,803	2.09
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	4,097,173	6.56	20,396,547	1.23
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ				
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ	2,460,326	-0.63	12,277,088	-5.06
ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ	272,623	17.43	1,190,723	-10.87
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	669,122	14.74	2,912,764	0.58
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	615,035	23.85	3,593,638	36.29
*ΑΙΟΛΙΚΗ κλπ ΑΠΕ	80,067	39.52	422,334	21.42
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ	190,311	-28.61	1,220,256	18.99
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	342,268		2,348,737	
από ΑΛΒΑΝΙΑ	20,894		24,640	
από ΠΓΔΜ	118,698		475,110	
από ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	202,437		1,841,596	
από ΙΤΑΛΙΑ	239		7,391	
ΕΞΑΓΩΓΕΣ	151,957		1,128,481	
προς ΑΛΒΑΝΙΑ	2,234		365,504	
προς ΠΓΔΜ	335		3,001	
προς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	0		0	
προς ΙΤΑΛΙΑ	149,388		759,976	

ΖΗΤΗΣΗ (MWh)					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ	4,287,484	4.28	21,616,803	2.09	
ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΤΗΣΗ	4,238,845	4.90	21,410,794	2.39	
ΑΝΤΛΗΣΗ	48,639		206,009		
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ					
ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	12,104		51,795		
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΤ	697,371	4.89	3,246,214	1.38	
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	3,354,551	5.67	17,163,679	2.93	
** ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ	0		0		
ΑΝΤΛΗΣΗ	48,639		206,009		
ΟΡΥΧΕΙΑ	89,058	4.59	427,660	-4.41	
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	85,761		521,446		
ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (MW)					
ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	8,149		8,712		
ημερομηνία / ώρα μεγίστου	25/05/06 14:00		24/01/06 20:00		
μέση θερμοκρασία ΡΟΥΦ °C	29		5		
ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΙΣΧΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	2865		3477		

Παρατηρήσεις

* Περιλαμβάνει μόνο τους Υ/Σ ΥΤ


** Συμπεριλαμβάνονται στους Επιλέγοντες Πελάτες ΥΤ



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΜWh)
Μήνας : ΜΑΙΟΣ 2006

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	(%)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ	4,287,484	100.00
1. ΙΔΙΟΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	12,104	0.28
2. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Υ.Τ	697,371	16.27
3. ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	3,354,551	78.24
4. ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ	0	0.00
5. ΑΝΤΛΗΣΗ	48,639	1.13
6. ΟΡΥΧΕΙΑ	89,058	2.08
7. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	85,761	2.00

ΜΗΝΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

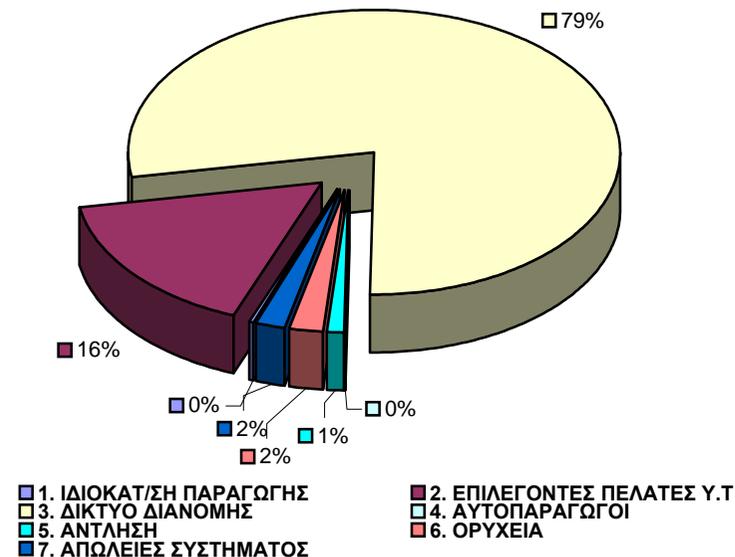


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
(ΜWh)
Μήνας : ΜΑΙΟΣ 2006

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	(%)
ΣΥΝ. ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΑΣΥΝ.	4,287,484	100.00
1. ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ	2,460,326	57.38
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ	272,623	6.36
3. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	669,122	15.61
4. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	615,035	14.34
5. ΑΠΕ	80,067	1.87
6. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	190,311	4.44

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

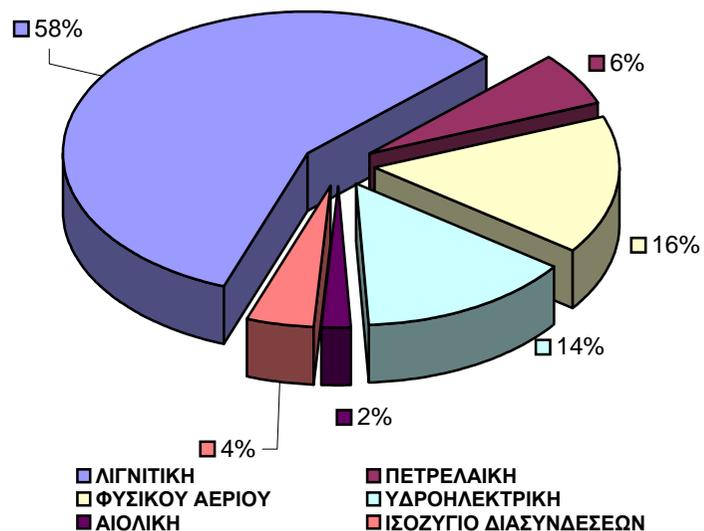




ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΙΧΜΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ : 20060525 ΗΜΕΡΑ-ΩΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : 05/06/2006 12:42

Μέση Ωριαία Αιχμή Φορτίου			
MW	8000	Ωρα	14.00

ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ			
	ΣΥΝΟΛΟ	8000	100.00
1. ΙΔΙΟΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	12	0.15	
2. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Υ.Τ	759	9.49	
3. ΔΙΑΝΟΜΗ	6947	86.84	
4. ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ	0	0.00	
5. ΑΝΤΛΗΣΗ	0	0.00	
6. ΟΡΥΧΕΙΑ	103	1.29	
7. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	179	2.24	


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ			
	ΣΥΝΟΛΟ	8000	100.00
1. ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ	3738	46.73	
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ	656	8.20	
3. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	1566	19.58	
4. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	1430	17.88	
5. ΑΙΟΛΙΚΗ	18	0.23	
6. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	592	7.40	

Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αιχμή Φορτίου

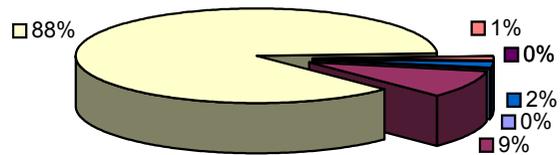

- 1. ΙΔΙΟΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- 2. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Υ.Τ
- 3. ΔΙΑΝΟΜΗ
- 4. ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
- 5. ΑΝΤΛΗΣΗ
- 6. ΟΡΥΧΕΙΑ
- 7. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αιχμή Φορτίου

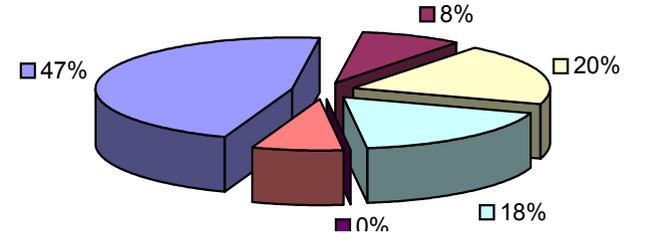

- ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ
- ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ
- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
- ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
- ΑΙΟΛΙΚΗ
- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ