
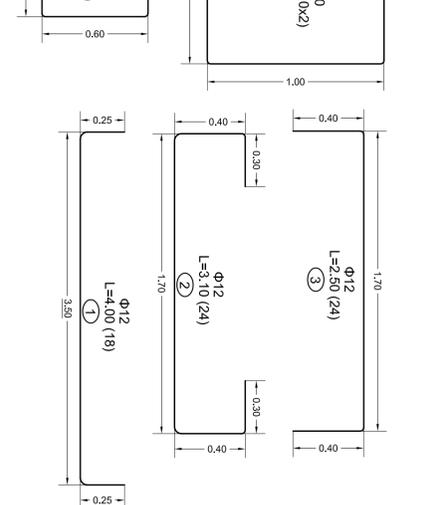
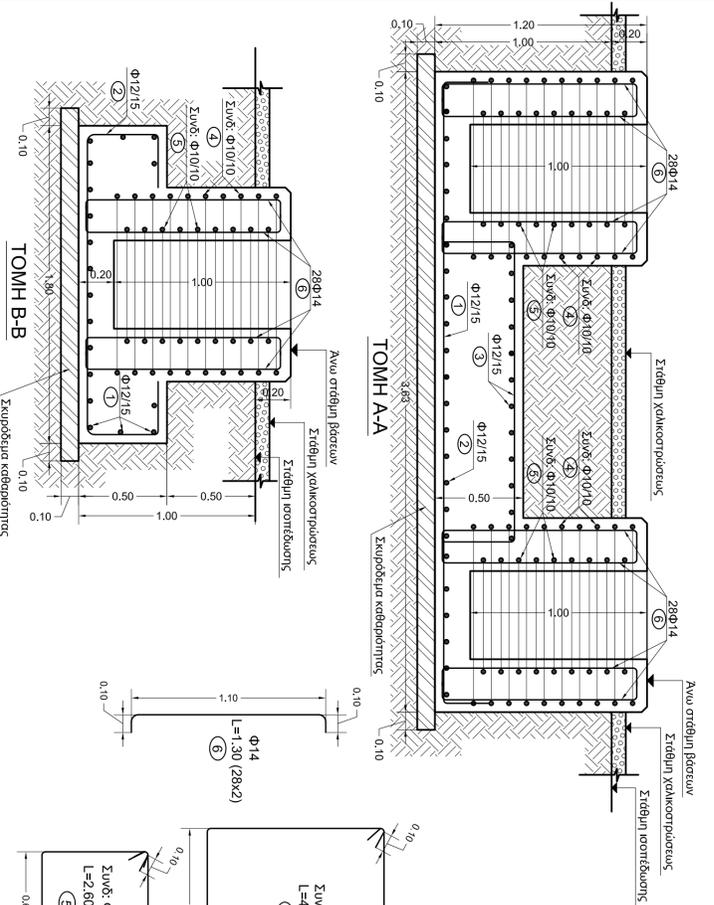


ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ	
1. ΥΛΙΚΑ	
Σκυροδέμα βρέσης	C 20/25
Σκυροδέμα κεραιολογίας:	C 12/15
Χάλυβας, κελύφη οπλισμού:	B500C
2. Ειδικά Βάρη	25.00 kNm/m ²
Οριζόντιου Σκυροκάλυμτος	
3. Σεισμικές Επιβάρυνσεις	
Στοιχ. Στοιχισμός Επισκευών/Κατασκευών	III a=0.36
Στοιχισμός Στοιχισμών	Σ3 γ=1.30
Στοιχισμός Στοιχ. Στοιχισμών	γ=1.50
Στοιχισμός Βελτιωμένων	γ=1.00
Στοιχισμός Κελύφης Οπλισμού	γ=5%
4. Επικάλυψες Προστασίας Οπλισμού	
τοίχων/οροφών	50mm τριπλά

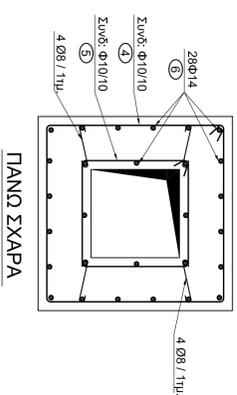

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΔΑΦΕΥΣΗ ΟΡΜΗΤΗΡΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΔ.					
Μ.ΘΥΜΑΝΙΔΟΥ	Μ.ΘΥΜΑΝΙΔΟΥ	ΕΒΕΤΧΩΝΗΚΕ	Γ.ΤΖΟΡΒΑ	ΕΠΙΡΩΝΗΚΕ	ΗΜΕΡ.
Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ	ΜΕΤΕΤΗΘΗΚΕ	ΑΝ Α Ο Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ		
ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ "63" ΓΙΑ Α/Δ 150kV ABB LTW 170D1/B (ΣΥΜΒΑΣΗ 4086041)					
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ	ΜΕΤΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΒΕΤΧΩΝΗΚΕ	Ε.Γ.Κ.Ρ.Θ.Η.Κ.Ε	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
Μ.ΘΥΜΑΝΙΔΟΥ	Μ.ΘΥΜΑΝΙΔΟΥ		Γ.ΤΖΟΡΒΑ	18-11-2016	ΚΑΙΜΑΚΑ 1.20
A.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ					40064
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ Π.Ο.Λ. ΜΗΧ. Υ/Ε Κ.Υ.Τ.					