






ΔΙΑΤΑΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ
(5 & 6)
Α.125

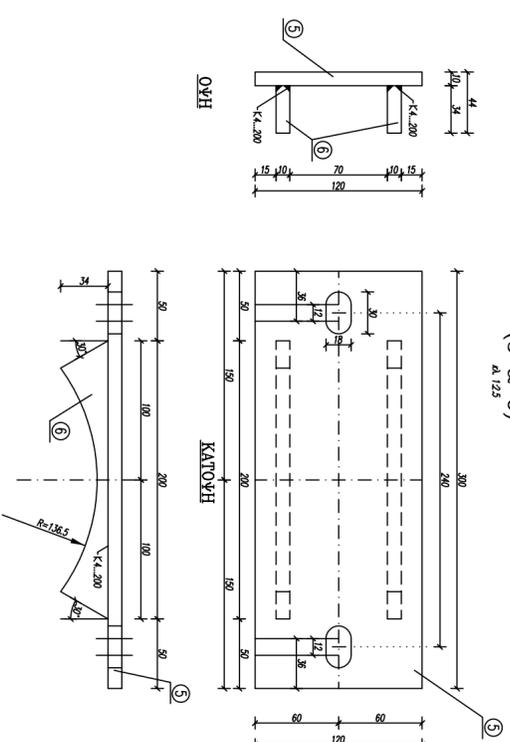

ΑΒΕΙΟ ΠΙΟΤΥΓΜΑ
(Α/Ζ ΕΙΔΩΝ 403.1 & 403.11)
Α.130



ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ (4)
Α.135

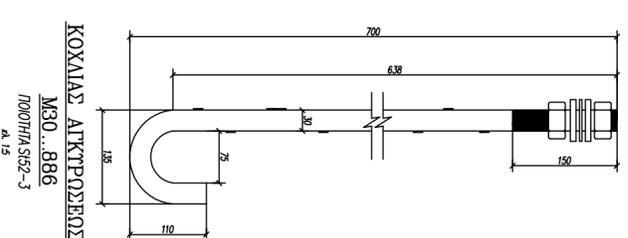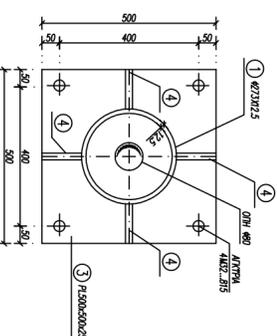

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΙ 37.2 (DIN 17100), S1 52.3
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΜΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΓΕΥΛΑΓΓΥΡΠΟΙΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΝ 50976
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ)
- ΚΟΧΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΔΙΝ 931 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 8.8
- ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΚΟΧΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΝ 934 (ΕΚΧΗΡΟΤΗΤΑ 8)
- ΠΙΣΤΟΛΑΚΙΟΙ (ΡΟΛΕΙΣ) ΚΑΤΑ ΔΙΝ 7989 (8mm) ΚΑΙ ΔΙΝ 434
- ΠΙΣΤΟΛΑΚΙΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΙΝ 127 ΤΥΠΟΥ Β
ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΓΕΥΛΑΓΓΥΡΠΟΙΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΝ 287
ΤΑ ΠΑΡΠΑΝΩ ΔΕΧΘΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΝΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ

ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΗΛΕ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ STR-DS400 ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣΤΟΜΒΕΡΓ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΨΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

| ΑΝΩ. | ΜΗ/ΜΑ | ΣΗΜΕΙΟ | ΕΙΣΤΡΟΦ. | ΠΑΡΑΜΗΡΙΣΜΟΣ |
|------|----------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 18-04-07 | FL | FL | ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΒΗ1 |
| 3 | 14-10-05 | M.M. | N.Z. | ΠΡΟΣΩΠΗ Α/Ζ ΤΟΥ ΔΕΛΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΛΛΑΜΕΝΟΣ. ΚΑΤΑΡΧΗΣ ΤΗΛ 4 ΣΠΜ ΓΙΑ ΣΗΜΗ ΤΩΝ Α-Α & Β-Β |
| 2 | 10-3-05 | LM | N.Z. | ΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΧΟΣ ΔΟΞΕΙΩΣ ΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ. ΟΡΓΑΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΑΣ |
| 1 | 04-01-05 | LM | N.Z. | ΑΥΛΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ |

ΜΕΛΕΤΗΣΤΗΣ:
ΝΙΚΟΣ ΣΤ. ΖΗΤΟΥΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Ρ.Μ.Σ.C
Τηλ: 210-9654556, Φαξ: 210-9654637

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Δ.Ε.Η. Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΟΝΕΜ)

ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΚΡΙΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ : ΙΚΡΙΜΑ ΤΥΠΟΥ "S4.3.1-A2"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΟΚΤ 2005

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΟΤΕΚΝΗΣ ΔΕΗ310001697
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ FF-10779-2