
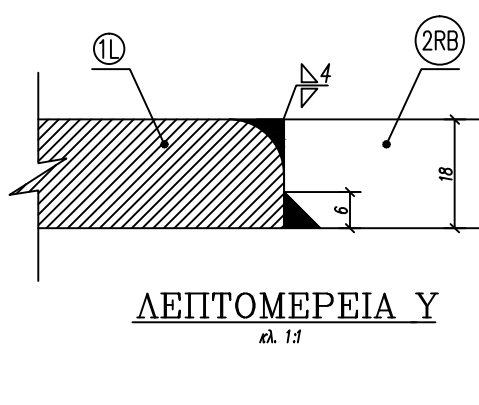
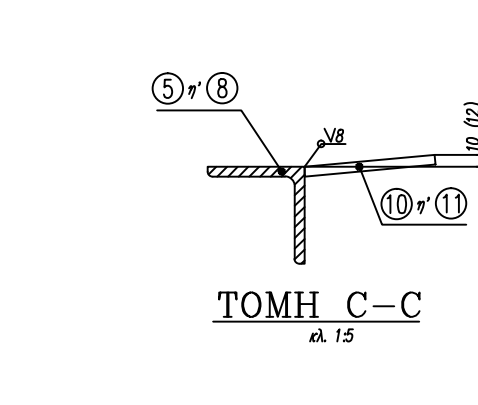
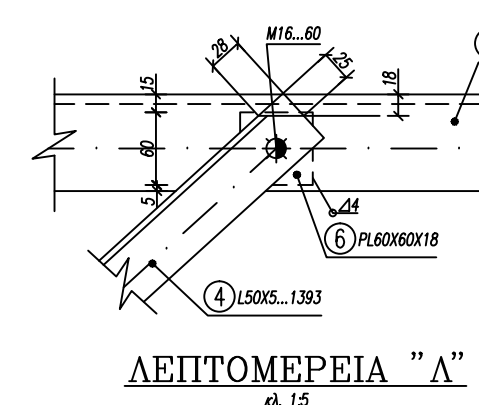
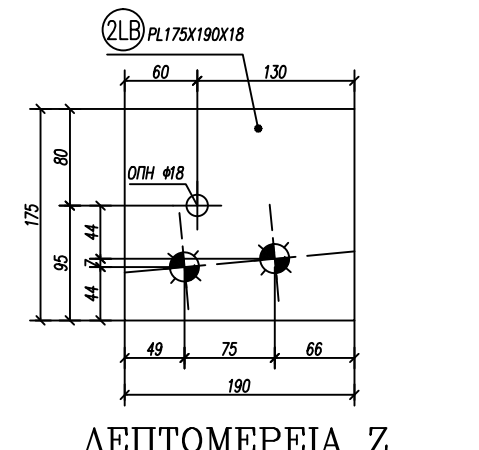
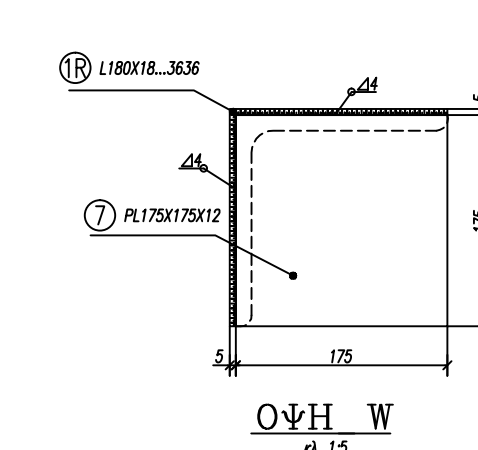


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΩΝ ΟΡΟΣΕΤΩΝ ΕΝΩΙ ΣΙ 52,3

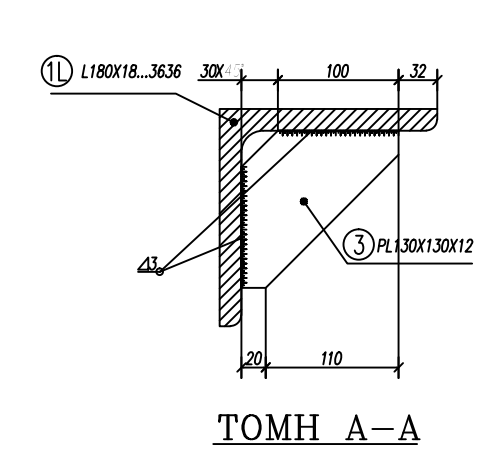

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΙ 37,2 & 52,3 (DIN 17100)
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΥΔΡΥΓΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ DIN 50976
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ)
- ΚΟΧΛΙΕΣ ΚΑΤΑ DIN 931 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 8.8
- ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΚΟΧΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ DIN 934 (ΣΚΗΡΟΤΗΤΑ 8)
- ΠΑΡΑΚΥΚΛΟΙ (ΡΟΔΕΛΕΣ) ΚΑΤΑ DIN 7989 (8mm) ΚΑΙ DIN 434
- ΠΑΡΑΚΥΚΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ DIN 127 ΤΥΠΟΥ B

ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΥΔΡΥΓΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ DIN 267
ΤΑ ΠΑΡΑΛΑΝΩ ΔΕΧΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΕ ΑΥΤΟ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ
ΤΠ' ΑΡΙΘΜ 4673/206 ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΚΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΦΑΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΤΟΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΝΩ.	ΗΜ/ΜΗ.	ΣΤΗΤΙΚΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4	16-4-07	Φ.Α.		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΗ
3	15-3-06	Μ.Μ.		ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΟΤΗΤΑΤΩΝ ΣΤΗ ΤΑΡΑΧΗ
2	29-11-05	Μ.Μ.		ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ 202 ΣΕ 206, ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Δ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ Β-Β, ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΤΑΡΑΧΗΝ ΠΟΤΗΤΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΟΚΙΜΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΑΧΩΝ
1	27-7-05	Μ.Μ.		ΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤ. ΣΤΗΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
ΝΙΚΟΣ Στ. ΖΓΟΥΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π., MSc
ΠΑΛΗΦΡΩΝ 4, 16672, ΒΑΡΗ
ΤΗΛ. 210-9654556, ΦΑΞ. 210-9654637

ΛΙΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΠΑΛΗΦΡΩΝ 4, 16672, ΒΑΡΗ
ΤΗΛ. 210-9654556, ΦΑΞ. 210-9654637

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Δ.Ε.Η. Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΔΝΕΜ)

ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΚΑ : 1:20,1:5,1:2,5,1:1
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ : ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΥΠΟΥ "Α" -L.PART	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΜΑΡΤ. 2006	FF 66-58
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΗ : 310001296	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ : A.DWG	