



Σχήμα 1 : Αλυσίδα απλής αναρτήσης. Το εξάρτημα του πύργου είναι σε επίπεδο κατακόρυφο και κάθετο στον αγωγό.  
Single suspension string. The plane of tower fitting is vertical and at right angle to the conductor.

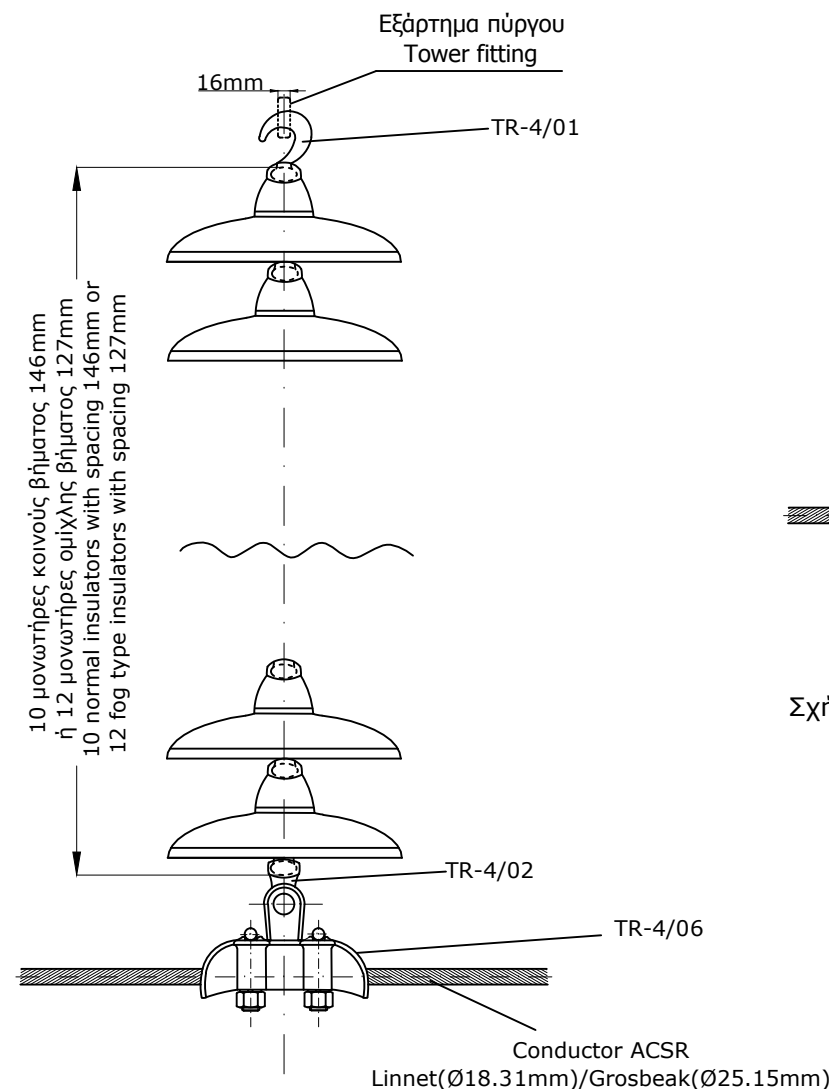

Σχήμα 2: Αλυσίδα αναρτήσεως γεφυρωτού. Το εξάρτημα του πύργου είναι σε επίπεδο κατακόρυφο και κάθετο στον αγωγό.  
Jumper suspension string. The plane of tower fitting is vertical and at right angle to the conductor.

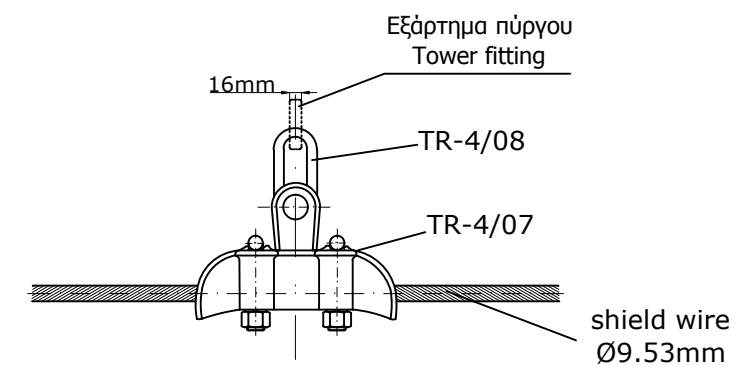

Σχήμα 3: Συναρμογή αναρτήσεως αγωγού προστασίας. Το εξάρτημα του πύργου είναι σε επίπεδο κατακόρυφο και κάθετο στον αγωγό.  
Shield wire suspension assembly. The plane of tower fitting is vertical and at right angle to the conductor.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	11-7-2012
<b>ΑΔΜΗΕ ΑΕ</b> ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.		ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Γ.Μ. 150kV PHASE CONDUCTOR AND SHIELD WIRE SUSPENSION ASSEMBLIES FOR 150kV T.L.		
		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	TR-4/00-1	ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ NO SCALE