


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- 1.ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑ 90°
- 2.ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ

ΚΛΙΜ.1:50

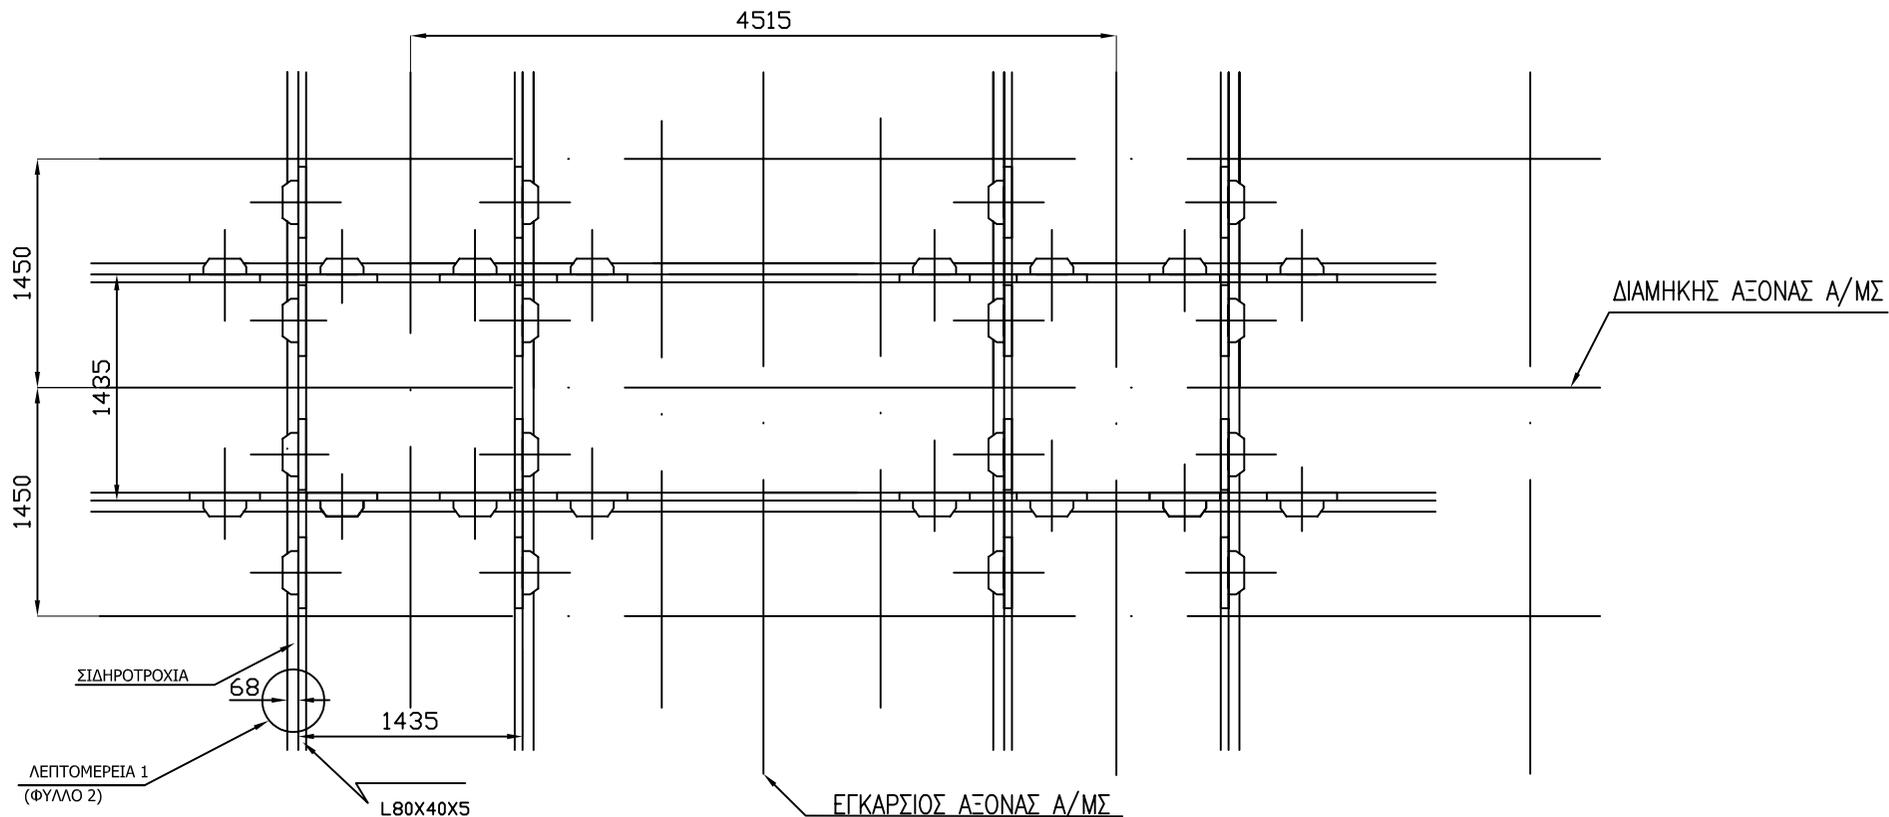

/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΣΧΕΔ. ΜΕΛ. ΕΛΕΓΧ. ΕΓΚΡ. ΗΜΕΡ.	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΜΕΛΕΤ. ΣΧΕΔ.	ΗΜΕΡ. 23/7/04	ΕΓΚΡ. ΕΛΕΓΧ.	ΔΕΗ - ΔΝΕΜ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 400/157.5/30KV 280MVA	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50	ΑΡΙΘ.ΣΧΕΔ.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ			ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ					ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ/Σ - ΚΤΤ		ΦΥΛΛΟ 1/2	ΣΚ - 883Α