
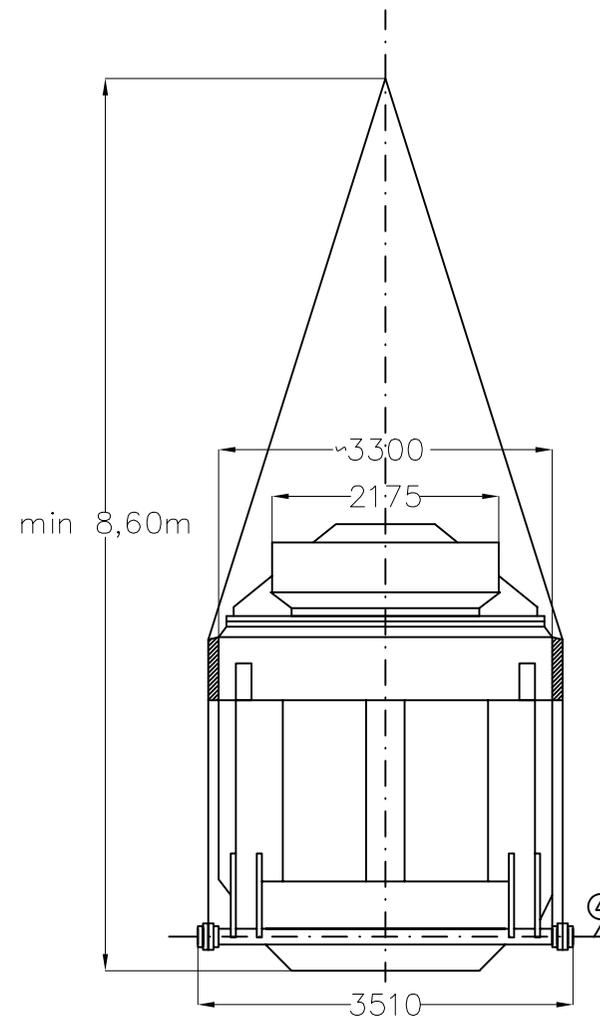


1. ΑΝΤΨΩΣΗ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΓΕΡΑΝΟ
2. ΑΝΤΨΩΣΗ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΓΕΡΑΝΟΥΣ
3. ΑΞΟΝΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

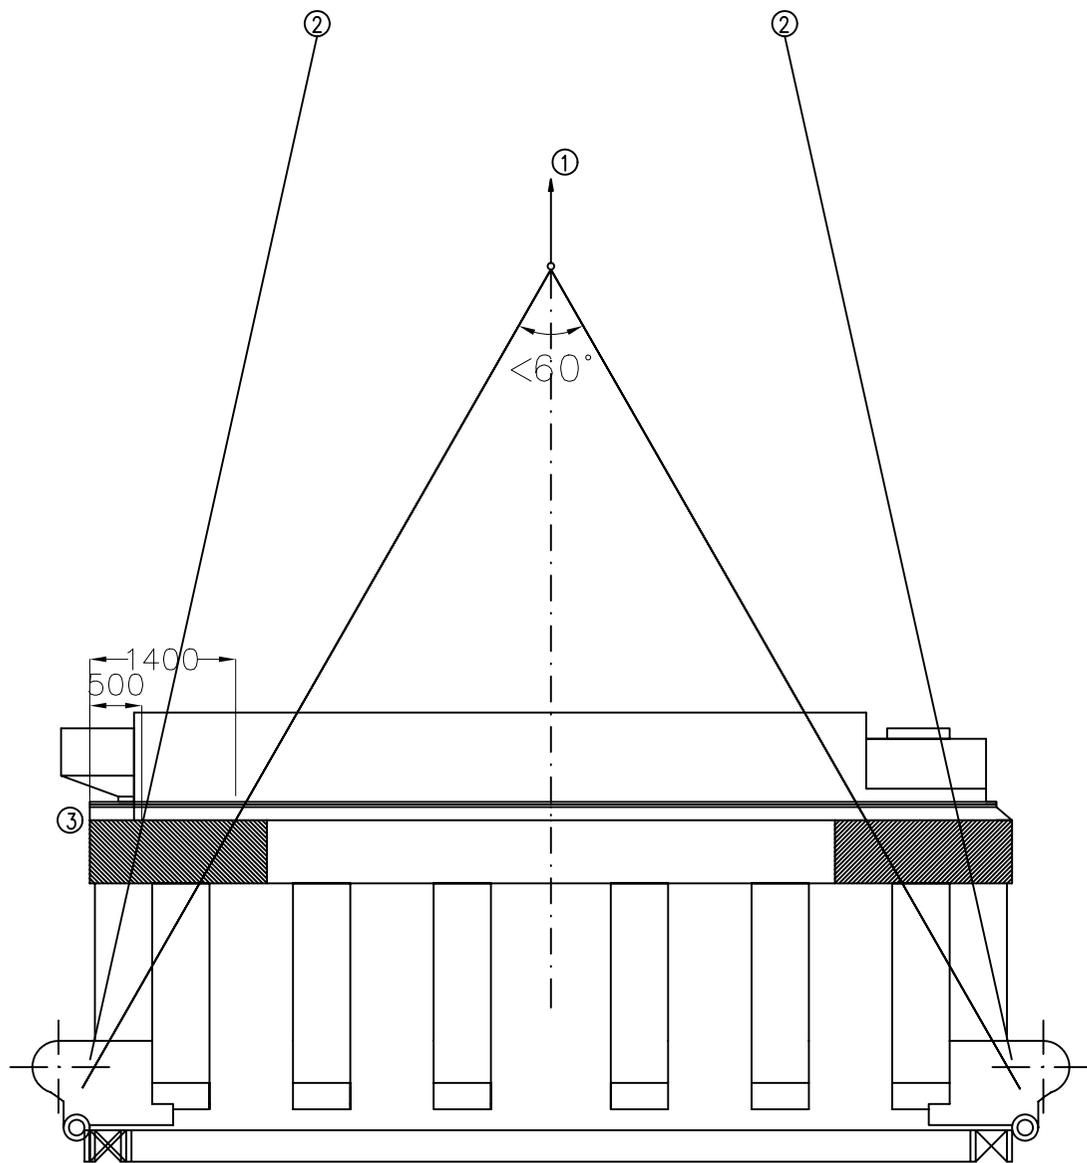

/Α		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΕΔ. ΜΕΛΕΤ. ΕΛΕΓΧ. ΗΜΕΡ.	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΜΕΛΕΤ. ΣΧΕΔ.	ΗΜΕΡ. 23/7/04	ΕΓΚΡ. ΕΛΕΓΧ.	ΔΕΗ - ΔΝΕΜ	ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΨΩΣΕΩΣ	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75	ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔ.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ					ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ				ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ	ΦΤΛΟ : 1/1	ΣΚ - 883B
1	2								Τ/Σ - ΚΤΤ	400/157.5/30KV 280MVA		