




ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

# ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΑΠΜ - 41303

για το Έργο :

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

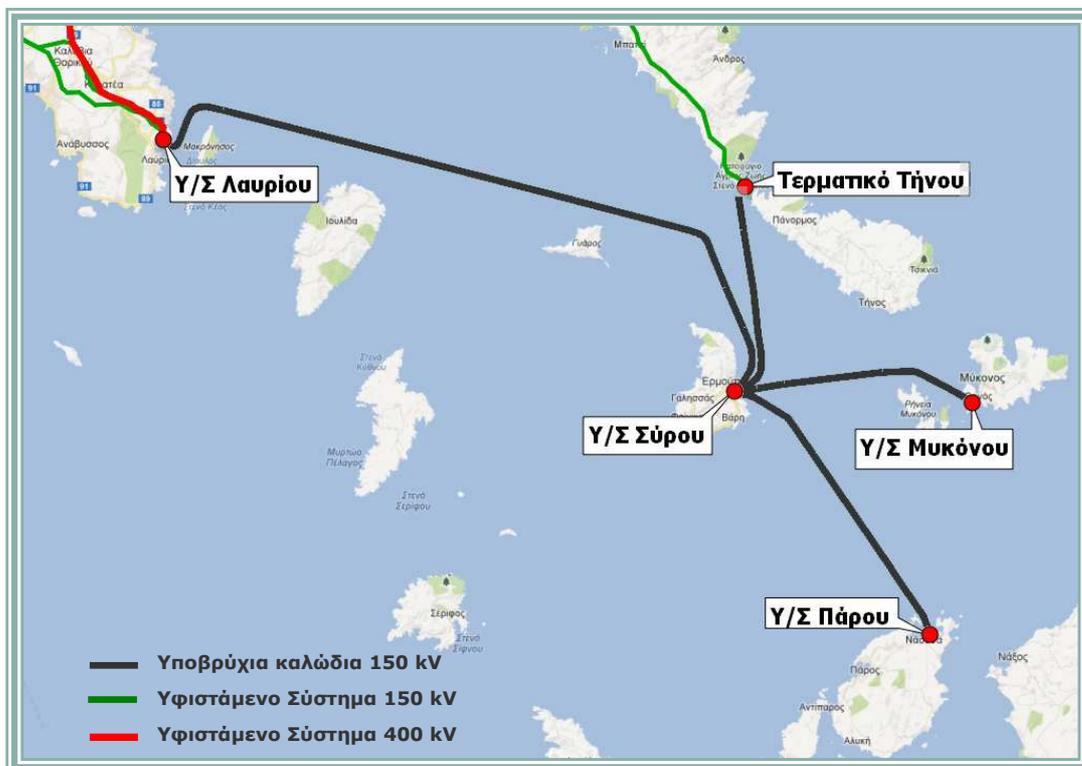



ΑΔΜΗΕ

# **ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41303**

## **«ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**

### **Βασικές Αρχές της Διακήρυξης**

#### **1. Αντικείμενο του έργου**

Το έργο διαχωρίζεται στις ακόλουθες ομάδες:

- Ομάδα Α** : Υπόγεια και υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση 150 kV  
Λαυρίου – Σύρου.
- Ομάδα Β** : Υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις 150 kV  
Τήνου – Σύρου, Σύρου – Μυκόνου, Σύρου - Πάρου και  
Τερματικό καλωδίων 150 kV στην Τήνο.
- Ομάδα Γ** : Υ/Σ Ζεύξης 150 kV στο Λαύριο, υπαίθριες διατάξεις  
σύνδεσης με το ΚΥΤ 400 kV Λαυρίου καθώς και 3 Υ/Σ  
Υποβιβασμού 150 kV/ΜΤ στις νήσους Σύρο- Πάρο-Μύκονο
- Ομάδα Δ** : Συγκρότημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος  
+/-100 MVAr «SVC» στην Σύρο.

#### **2. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανά Ομάδα εκτιμάται σε:**

**Ομάδα Α** : € 100.000.000

**Ομάδα Β** : € 85.000.000

**Ομάδα Γ** : € 42.000.000.

**Ομάδα Δ** : € 13.000.000.

Ο προϋπολογισμός της δεκαετούς συντήρησης για όλα τα ψηφιακά συστήματα ελέγχου και προστασίας των Υ/Σ της Ομάδας Γ ανέρχεται σε € 200.000 και ο προϋπολογισμός της δεκαετούς συντήρησης για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Ομάδας Δ ανέρχεται σε € 500.000.

Τα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και δεν αποτελούν ανώτατο όριο προσφοράς.

3. Το κριτήριο ανάθεσης για την επιλογή του Αναδόχου κάθε ομάδας είναι η χαμηλότερη τιμή.
4. Ο Διαγωνισμός διενεργείται με ανοικτή διαδικασία.
5. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για μια Ομάδα του Έργου είτε για περισσότερες, αλλά η προσφορά για κάθε Ομάδα (τεχνική και οικονομική) θα είναι πλήρης και αυτοτελής, δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρχει εξάρτηση ή συνδυασμός της προσφοράς για μια Ομάδα, με την προσφορά για άλλη Ομάδα.
6. Τα συμβατικά τιμήματα θα είναι σταθερά κατά την υλοποίηση του έργου με μόνη εξαίρεση τα καλώδια 150 kV (υπόγεια και υποβρύχια) των Ομάδων Α και Β, τα οποία θα αναπροσαρμόζονται με βάση τους τύπους αναπροσαρμογής, που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη.
7. Η περίοδος εγγύησης του έργου – για όλες τις Ομάδες - θα ανέρχεται σε 3 χρόνια.
8. Από το διαγωνισμό θα προκύψουν 4 μειοδότες (ένας για κάθε Ομάδα Έργου) και θα συναφθούν τέσσερις (4) ανεξάρτητες συμβάσεις, μια για κάθε Ομάδα Έργου.  
Στην περίπτωση που ο ίδιος Οικονομικός Φορέας μειοδοτήσει σε περισσότερες από μία ομάδες, θα υπάρχει η δυνατότητα να συναφθεί μια σύμβαση για τις Ομάδες Έργων που θα του ανατεθούν.
9. Η Διακήρυξη αποτελείται από τα Τεύχη :  

Τεύχος 1	:	Πρόσκληση
Τεύχος 2	:	Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού
Τεύχος 3	:	Σχέδιο Συμφωνητικού
Τεύχος 4	:	Ειδικοί Όροι
Τεύχος 5	:	Πίνακες Τιμημάτων και Χρηματοοικονομικών Ροών
Τεύχος 6	:	Γενικοί Όροι
Τεύχος 7	:	Ασφαλίσεις
Τεύχος 8	:	Υποδείγματα
Τεύχος 9	:	Τεχνικό Μέρος
Τεύχος 10	:	Σχέδιο Σύμβασης Μακροχρόνιας Συντήρησης (για τις Ομάδες Έργων Γ και Δ)



**ΑΔΜΗΕ**

# **ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41303**

**«ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**

ΤΕΥΧΟΣ 1

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

## **Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν**

- Άρθρο 1 : Όνομα – Διεύθυνση Υπηρεσίας Αρμόδιας για το Διαγωνισμό, Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού
- Άρθρο 2 : Τόπος, Περιγραφή και Ουσιώδη Χαρακτηριστικά του Έργου
- Άρθρο 3 : Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
- Άρθρο 4 : Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης
- Άρθρο 5 : Εναλλακτικές Προσφορές – Διαφοροποιήσεις
- Άρθρο 6 : Τύπος Σύμβασης
- Άρθρο 7 : Δηλώσεις απαιτούμενες από την ισχύουσα Νομοθεσία
- Άρθρο 8 : Παραλαβή Στοιχείων Διακήρυξης



**ΑΔΜΗΕ**

## **ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41303**

### **«ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**

#### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Η Ανώνυμη Εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» με διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε ή ΑΔΜΗΕ, τα κεντρικά γραφεία της οποίας εδρεύουν στην οδό Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, προσκαλεί σύμφωνα με το ΠΔ 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/16.03.2007), που προσαρμόζει την Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31<sup>ης</sup> Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους Τομείς ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών», καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Σύναψης Συμβάσεων (ΚΣΣ) του ΑΔΜΗΕ και τις διατάξεις του ν.3614/2007 τους ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, για κάθε μια από τις παρακάτω ομάδες έργου, για την ανάδειξη Αναδόχων στις ομάδες που απαρτίζουν το Έργο : «ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

1. Ομάδα Α : Υπόγεια και υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση 150 kV Λαυρίου – Σύρου.
2. Ομάδα Β : Υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις 150 kV Τήνου – Σύρου, Σύρου – Μυκόνου, Σύρου - Πάρου και Τερματικό καλωδίων 150 kV στην Τήνο.
3. Ομάδα Γ : Υ/Σ Ζεύξης 150 kV στο Λαύριο, υπαίθριες διατάξεις σύνδεσης με το ΚΥΤ 400 kV Λαυρίου καθώς και 3 Υ/Σ Υποβιβασμού 150 kV/ΜΤ στις νήσους Σύρο – Πάρο - Μύκονο
4. Ομάδα Δ : Συγκρότημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος +/-100 ΜVAr «SVC» στην Σύρο.

#### **Ο προϋπολογισμός του έργου ανά ομάδα εκτιμάται σε:**

**Ομάδα Α** : Κόστος κτήσης : **€ 100.000.000**

**Ομάδα Β** : Κόστος κτήσης : **€ 85.000.000**

**Ομάδα Γ** : Κόστος κτήσης : **€ 42.000.000**

Κόστος δεκαετούς συντήρησης για όλα τα ψηφιακά συστήματα ελέγχου και προστασίας όλων των Υ/Σ : **€ 200.000**

**Ομάδα Δ** : Κόστος κτήσης : **€ 13.000.000**

Κόστος δεκαετούς συντήρησης για όλο το αντικείμενο της Ομάδας Δ:

**€ 500.000**

**Τα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και δεν αποτελούν ανώτατο όριο προσφοράς.**

**Το έργο πρόκειται να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και η χρηματοδότησή του υπόκειται στους κανόνες χρηματοδότησης των διαρθρωτικών ταμείων.**

### **Άρθρο 1**

#### **Όνομα – Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για το Διαγωνισμό Τόπος και χρόνος διεξαγωγής Διαγωνισμού**

1. Αρμόδιες Υπηρεσίες για το Διαγωνισμό είναι :

Η Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών και Μεταφορών (διακριτικός τίτλος ΔΑΠΜ) για τα οικονομικά – εμπορικά – διαδικαστικά θέματα (Δ. Μεσίτου, τηλ.:210-5192330 & Π. Καραϊσκος, τηλ.:210-5192639) και η Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (διακριτικός τίτλος ΔΝΕΜ), για τα τεχνικής φύσεως θέματα (Ι. Αραβανής, τηλ.: 210-5192458 & Γ. Σκούρτη τηλ.: 210-5192391 για τις Ομάδες Γ και Δ, Εμ. Κορωνιωτάκης, τηλ.:210-5192476 & Α. Μελισσάρης τηλ.: 210-5192388 για τις Ομάδες Α και Β).

Οι παραπάνω Διευθύνσεις εδρεύουν επί της οδού Δυρραχίου 89 και Κηφισού, Τ.Κ. 104 43, Αθήνα.

2. Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην Αίθουσα 107, 1<sup>ος</sup> όροφος, στην οδό Δυρραχίου 89 και Κηφισού, Αθήνα, την **1<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2013**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10.00**, ενώπιον Επιτροπής, που θα συστήσει η Εταιρεία.

Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Αποθηκών, Προμηθειών και Μεταφορών, οδός Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 10443 Αθήνα, με ευθύνη του προσφέροντος, σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας (γραφείο 410, 4<sup>ος</sup> όροφος), όχι αργότερα από την ημέρα του Διαγωνισμού δηλαδή την **1<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2013**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10.00**.

3. Η συσκευασία που περιέχει την προσφορά, θα πρέπει να αναγράφει το όνομα και τη Διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα, που υποβάλει την προσφορά, καθώς επίσης :

**«Προσφορά για την Ομάδα Έργου .....  
του Διαγωνισμού ΔΑΠΜ-41303  
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**

### **Άρθρο 2**

#### **Τόπος, Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του Έργου**

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι το σύνολο των Έργων που απαιτούνται για την Διασύνδεση των Κυκλάδων νήσων Σύρου, Πάρου, Μυκόνου και Τήνου με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) μέσω του Κέντρου Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400 kV Λαυρίου.

Συγκεκριμένα, τα Έργα που εντάσσονται στην παρούσα Διακήρυξη κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις επιμέρους ομάδες (Α, Β, Γ, Δ), οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω και

λεπτομερώς στο Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος» της Διακήρυξης, το οποίο υπερισχύει για τεχνικά θέματα, αν υπάρξει διάσταση, με τα αναγραφόμενα στα Εμπορικά Τεύχη.

Το σύνολο των επιμέρους Έργων της Διακήρυξης που απαρτίζουν κάθε ομάδα (Α, Β, Γ, Δ) θα κατασκευαστούν με το κλειδί στο χέρι (*Turn key project*) από τον Ανάδοχο της συγκεκριμένης ομάδας.

Ο όρος κατασκευή με το κλειδί στο χέρι (*Turn key project*) περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εκπόνηση όλων των υποστηρικτικών μελετών και των μελετών εφαρμογής, την προμήθεια των υλικών, την εγκατάσταση του εξοπλισμού, την ολοκληρωμένη ανέγερση, την εκτέλεση όλων των προδιαγραφόμενων δοκιμών, την ενεργοποίηση (ηλέκτριση) και τέλος την θέση σε λειτουργία όλων των επιμέρους αντικειμένων της κάθε ομάδας (Α, Β, Γ, Δ) του Έργου από τον αντίστοιχο Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεχνικά και εμπορικά τεύχη της Διακήρυξης.

Ειδικά για τις ομάδες Γ και Δ, επιπλέον της κατασκευής των Έργων που απαρτίζουν αυτές τις ομάδες, οι Ανάδοχοί τους αναλαμβάνουν και την υποχρέωση της συντήρησης τμημάτων των Έργων τους, όπως αυτά περιγράφονται στους Ειδικούς Όρους της παρούσας Σύμβασης (Άρθρο 17) για δέκα (10) έτη μετά την Προσωρινή Παραλαβή τους.

Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για μία ή περισσότερες από τις παρακάτω Ομάδες Έργων :

### **Ομάδα Α**

#### **Υπόγεια και υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση 150 kV Λαυρίου – Σύρου**

Το αντικείμενο της ομάδας Α περιλαμβάνει:

**Την διασύνδεση του Λαυρίου με την νήσο Σύρο** με ένα τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο EP 150 kV, τύπου Cu/XLPE, διατομής 3 x 630 mm<sup>2</sup>, καθαρής ισχύος 200 MVA (με ανοχή έως 2.5%). Η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Λαύριο και Σύρο είναι 108 km.

Για την διασύνδεση θα απαιτηθούν επιπλέον και τα παρακάτω μήκη υπόγειων μονοπολικών καλωδίων EP 150 kV, Cu/XLPE, διατομής 630 mm<sup>2</sup>, καθαρής ισχύος 200 MVA (με ανοχή έως 2.5%) :

3 x 1000 m επί του Λαυρίου, 3 x 300 m επί της Σύρου.

### **Ομάδα Β**

#### **Υπόγειες και υποβρύχια καλωδιακές διασυνδέσεις 150 kV Σύρου – Τήνου, Σύρου – Μυκόνου, Σύρου - Πάρου και Τερματικό καλωδίων 150 kV στην Τήνο**

Το αντικείμενο της ομάδας Β περιλαμβάνει:

**B1. Την διασύνδεση μεταξύ των νήσων Σύρου - Τήνου** με ένα τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο EP 150 kV, τύπου Cu/XLPE, διατομής 3 x 630 mm<sup>2</sup>, καθαρής ισχύος 200 MVA (με ανοχή έως 2.5%).

Η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Τήνο και Σύρο είναι 33 km.

Για την διασύνδεση θα απαιτηθούν επιπλέον και τα παρακάτω μήκη υπόγειων μονοπολικών καλωδίων EP 150 kV, Cu/XLPE, διατομής 630 mm<sup>2</sup>, καθαρής ισχύος 200 MVA (με ανοχή έως 2.5%) : 3 x 600 m επί της Τήνου και 3 x 350 m επί της Σύρου.

**B2. Την διασύνδεση μεταξύ των νήσων Σύρου – Μυκόνου** με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο EP 150 kV, τύπου Cu/XLPE, διατομής 3 x 300 mm<sup>2</sup>, καθαρής ισχύος 140 MVA (με ανοχή έως 2.5%). Η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Σύρο και Μύκονο είναι 35 km.

Για την διασύνδεση θα απαιτηθούν επιπλέον και τα παρακάτω μήκη υπόγειων μονοπολικών καλωδίων EP 150 kV, Cu/XLPE, διατομής 300 mm<sup>2</sup>, καθαρής ισχύος 140 MVA (με ανοχή έως 2.5%): 3 x 350 m επί της Σύρου και 3 x 350 m επί της Μυκόνου.

**B3. Την διασύνδεση μεταξύ των νήσων Σύρου – Πάρου** με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο EP 150 kV, τύπου Cu/XLPE, διατομής 3 x 300 mm<sup>2</sup>, καθαρής ισχύος 140 MVA (με ανοχή έως 2.5%). Η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Σύρο και Πάρο είναι 46 km.

Για την διασύνδεση θα απαιτηθούν επιπλέον και τα παρακάτω μήκη υπόγειων μονοπολικών καλωδίων EP 150 kV, Cu/XLPE, διατομής 300 mm<sup>2</sup>, καθαρής ισχύος 140 MVA (με ανοχή έως 2.5%) :3 x 350 m επί της Σύρου, 3 x 80 m επί της Πάρου.

**B4. Μία (1) εγκατάσταση τερματισμού καλωδίων 150 kV**, σε υφιστάμενο χώρο Τερματικού **στην νήσο Τήνο.**

### **Ομάδα Γ**

**Ένας (1) Υ/Σ Ζεύξης 150 kV στο Λαύριο, υπαίθριες διατάξεις σύνδεσης με το ΚΥΤ 400 kV Λαυρίου καθώς και 3 Υ/Σ Υποβιβασμού 150 kV/MT στις νήσους Σύρο – Πάρο - Μύκονο**

Το αντικείμενο της ομάδας Γ περιλαμβάνει:

**Γ1. Έναν (1) Υ/Σ Ζεύξης 150 kV στο Λαύριο**, κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF<sub>6</sub> (GIS) στην πλευρά 150 kV, ανεπτυγμένο εντός κτηρίου, καθώς και τα **έργα σύνδεσης με το ΚΥΤ 400 kV Λαυρίου** (AM/Σ 400/150/30 kV, 280 MVA και πηνίο 30 kV/50 MVA<sub>r</sub> με τα παρελκόμενα τους, αγωγοί, αλεξικέραυνα, καλώδια, πύλη πηνίου 30 kV κλπ).

**Γ2. Έναν (1) Υ/Σ 150 kV/MT στην νήσο Σύρο**, κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF<sub>6</sub> (GIS) στην πλευρά 150 kV, ανεπτυγμένο εντός κτηρίου (όπου MT : Μέση Τάση).

**Γ3. Έναν (1) Υ/Σ 150 kV/MT στην νήσο Πάρο**, κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF<sub>6</sub> (GIS) στην πλευρά 150 kV, ανεπτυγμένο εντός κτηρίου.

**Γ4. Έναν (1) Υ/Σ 150 kV/MT στην νήσο Μύκονο**, κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF<sub>6</sub> (GIS) στην πλευρά 150 kV, ανεπτυγμένο εντός κτηρίου.

Σημειώνεται ότι θα παραδοθούν στον Ανάδοχο οι πολεοδομικές άδειες για όλους τους Υ/Σ, οι οποίες θα έχουν εκδοθεί με μέριμνα του ΑΔΜΗΕ. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η αναθεώρηση όλων των εν λόγω αδειών, ώστε να συμπεριλάβουν όλες τις τροποποιήσεις που θα προκύψουν από τον σχεδιασμό και τις μελέτες εφαρμογής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος για τον κάθε Υ/Σ.

Για τους Υ/Σ Λαυρίου, Πάρου και Μυκόνου, ο Ανάδοχος θα καταθέσει στις αρμόδιες πολεοδομίες τους φακέλους αναθεώρησης των πολεοδομικών αδειών, ενώ για τον Υ/Σ Σύρου και μόνον, θα παραδώσει στον ΑΔΜΗΕ εντός διμήνου από υπογραφής Σύμβασης τον πλήρη φάκελο αναθεώρησης της πολεοδομικής άδειας του Υ/Σ.

## **Ομάδα Δ**

### **Ένα (1) συγκρότημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος +/-100 MVAr «SVC» στην νήσο Σύρο**

Το αντικείμενο της ομάδας Δ περιλαμβάνει:

**Ένα (1)** συγκρότημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος «SVC», ικανότητας αντιστάθμισης +/- 100 MVAr, το οποίο θα εγκατασταθεί σε διατιθέμενο χώρο εντός του οικοπέδου του νέου Υ/Σ GIS 150 kV/MT **στην νήσο Σύρο**, πλήρες, με όλα τα παρελκόμενά του, όπως οι διατάξεις ελεγχόμενων ανορθωτών ισχύος («thyristor valves»), τα φίλτρα αρμονικών, τα πηνία, οι πυκνωτές, οι Μ/Σ 150/V2 kV για την σύνδεση του συγκροτήματος με τον Υ/Σ 150 kV GIS Σύρου, το κτήριο, οι υπαίθριες διατάξεις εξοπλισμού 150 kV και εξοπλισμού V2 (όπου V2 σε kV η τάση λειτουργίας του προσφερόμενου συγκροτήματος), τα υποστηρικτικά συστήματα ψύξης, πυροπροστασίας, υπαίθριου φωτισμού, αντικεραυνικής προστασίας υπαίθριου εξοπλισμού, το αυτόματο ψηφιακό σύστημα ελέγχου, προστασίας, ενδείξεων, σημάτων και τηλεμετάδοσης, τα βοηθητικά συστήματα παροχής και διανομής χαμηλής τάσης ΕΡ και ΣΡ κλπ.

Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια της τεχνικά ισοδύναμης λύσης μπορεί να γίνει αποδεκτή και η προσφορά συγκροτήματος αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος τύπου «STATCOM», ή/και η προσφορά διατάξεων «IGBTs» αντί των διατάξεων «thyristor valves», εφόσον ικανοποιούν όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών του Τόμου IV.

Επίσης, σημειώνεται ότι θα παραδοθεί στον Ανάδοχο η πολεοδομική άδεια για τον Υ/Σ Σύρου, η οποία θα έχει εκδοθεί με μέριμνα του ΑΔΜΗΕ. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η αναθεώρηση της υπόψη άδειας, ώστε να συμπεριλάβει όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κτήρια κλπ που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων «SVC», σύμφωνα με τον σχεδιασμό και την μελέτη εφαρμογής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος. Ο πλήρης φάκελος αναθεώρησης της πολεοδομικής άδειας θα πρέπει να παραδοθεί από τον Ανάδοχο στον ΑΔΜΗΕ εντός διμήνου από υπογραφή Σύμβασης.

## **Άρθρο 3**

### **Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό**

1. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (**Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών**), οι οποίοι :

#### **1.1 Καλύπτουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:**

- 1.1.1 Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεοκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
- 1.1.2 Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, ούτε έχει κινηθεί εναντίον τους κάποια από τις προαναφερόμενες διαδικασίες.

- 1.1.3 Δεν έχουν καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, ούτε έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε.
- 1.1.4 Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας που είναι εγκατεστημένοι ή τις νομοθετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
- 1.1.5 Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή τις νομοθετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου.
- 1.1.6 Έχουν εκπληρώσει με συνέπεια τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του ΑΔΜΗΕ καθώς και της μητρικής αυτού ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής στο παρελθόν (συγκεκριμένα δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι).
- 1.1.7 Δηλώνουν συμμόρφωση στις σχετικές περιβαλλοντικές νομοθετικές απαιτήσεις και κανονισμούς. Οι Διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν τη σχετική Δήλωση του Τεύχους 8 «Υποδείγματα», όπως αναφέρεται στην § 3.17 του άρθρου 6 «Περιεχόμενο προσφοράς» του Τεύχους 2 «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού».

**Σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων, κάθε μέλος αυτής πρέπει να πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.**

## **1.2 Διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική – χρηματοοικονομική επάρκεια και συγκεκριμένα:**

- 1.2.1 Για τις ομάδες Α και Β : η διαγωνιζόμενη εταιρεία πρέπει να παρουσιάζει κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) τα τρία τελευταία έτη και ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας να είναι άνω των € 250.000.000.
- 1.2.2 Για την ομάδα Γ : η διαγωνιζόμενη εταιρεία πρέπει να παρουσιάζει κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) τα τρία τελευταία έτη και ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας να είναι άνω των € 100.000.000.
- 1.2.3 Για την ομάδα Δ : η διαγωνιζόμενη εταιρεία πρέπει να παρουσιάζει κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) τα τρία τελευταία έτη και ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας να είναι άνω των € 30.000.000.

## **1.3 Καλύπτουν τα ακόλουθα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας:**

Οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην μελέτη, κατασκευή και ανέγερση αναλόγων Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με το ζητούμενο έργο.

Συγκεκριμένα, οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να έχουν μελετήσει, κατασκευάσει και ηλεκτρίσει τα παρακάτω συστήματα :

### 1.3.1 Για τις Ομάδες Α και Β

Τουλάχιστον 20km ενιαίου μήκους ή αθροιστικά, τριπολικού υποβρύχιου καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος, μόνωσης XLPE και τάσης 132 kV και άνω.

Η ως άνω ποσότητα υποβρύχιου καλωδίου μπορεί να μειωθεί σε 5km τριπολικού υποβρυχίου καλωδίου, με την προϋπόθεση ότι ο Διαγωνιζόμενος έχει κατασκευάσει και εγκαταστήσει και μονοπολικά υποβρύχια καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος μόνωσης XLPE και τάσης 132 kV και άνω μήκους τουλάχιστον 45km.

Επί του παραπάνω όρου διευκρινίζεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος έχει τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο πάνω από 5km, η επιπλέον ποσότητα θα συνυπολογίζεται στα 45km του μονοπολικού υποβρυχίου καλωδίου (αφού προηγουμένως πολλαπλασιασθεί επί τρία).

**Σημείωση** : Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα συστήματα καλωδίων θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί και ηλεκτρισθεί.

### 1.3.2 Για την Ομάδα Γ

Τουλάχιστον τρεις (3) υποσταθμούς (Υ/Σ) με εξοπλισμό GIS τοποθετημένο εντός κτηρίου και μεγέθους τουλάχιστον πέντε (5) διακοπτικών πυλών έκαστος, με δύο ζυγούς ή με άλλη διάταξη αντίστοιχης πολυπλοκότητας, ονομαστικής τάσης 150 kV ή μεγαλύτερης και με αυτόματο ψηφιακό σύστημα ελέγχου και προστασίας.

Οι Υ/Σ θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί την τελευταία δεκαετία και να έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά για δύο έτη με εξαίρεση το ψηφιακό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά για ένα (1) έτος.

### 1.3.3 Για την Ομάδα Δ

Τουλάχιστον ένα (1) Σύστημα Αυτόματης Αντιστάθμισης αέργου ισχύος (SVC), ικανότητας ρύθμισης εύρους τουλάχιστον 200 MVar, με ρύθμιση τόσο επαγωγικής όσο και χωρητικής αέργου ισχύος, εγκατεστημένο σε Σ.Η.Ε. Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού, ονομαστικής τάσης 150 kV ή μεγαλύτερης, το οποίο να έχει εγκατασταθεί την τελευταία δεκαετία και να λειτουργεί ικανοποιητικά για δύο έτη.

<p><b>Σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων, τα μέλη της δύνανται να πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια των παραγράφων 1.2 και 1.3, που κατά περίπτωση απαιτούνται ανά Ομάδα Έργου.</b></p>
---

2. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της απαιτούμενης εμπειρίας, οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν με το Φάκελο Β' της προσφοράς τους, πλήρως συμπληρωμένους σχετικούς Πίνακες παρόμοιων κατασκευών, σύμφωνα με την παράγραφο 3.8 του άρθρου 6 «Περιεχόμενο προσφοράς» του Τεύχους 2 «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού» με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις/συστατικές επιστολές για έντεχνη και άρτια εκτέλεση των έργων, όπου αυτές απαιτούνται.
3. Εταιρεία μέλος σύμπραξης Επιχειρήσεων δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος άλλης σύμπραξης Επιχειρήσεων ούτε να συμμετέχει παράλληλα μόνη της στο Διαγωνισμό (για την ίδια Ομάδα του Έργου), καθώς αυτό οδηγεί σε νόθευση του ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζόμενων για την ίδια Ομάδα του Έργου από τον ίδιο εκπρόσωπο.

4. Εφόσον οι Διαγωνιζόμενοι θα ήθελαν να επικαλεσθούν την χρηματοοικονομική, τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτων (Δάνεια εμπειρία/ικανότητα) προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια συμμετοχής που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους 1.2 και 1.3, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα του παρέχοντος τη δάνεια εμπειρία/ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από τη Διακήρυξη εγγυήσεις.  
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Διαγωνιζόμενος έχει την υποχρέωση να αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της.  
Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Διαγωνιζόμενου και του επικαλούμενου τρίτου, δεσμευτική Δήλωση υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο του τρίτου, ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη δέσμευση να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον ΑΔΜΗΕ. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο Β' της Προσφοράς.  
Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον Ανάδοχο θα συμπεριληφθούν στη Σύμβαση. Η διακοπή της συνεργασίας του Αναδόχου με τον παρέχοντα την δάνεια εμπειρία/ικανότητα κατά τη διάρκεια της σύμβασης για οιαδήποτε αιτία, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από τον ΑΔΜΗΕ.

#### **Άρθρο 4**

##### **Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης**

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται με ανοικτή διαδικασία.

Το κριτήριο ανάθεσης για την επιλογή του Αναδόχου κάθε Ομάδας Έργου της Διακήρυξης είναι η χαμηλότερη τιμή για κάθε Ομάδα έργου.

#### **Άρθρο 5**

##### **Εναλλακτικές Προσφορές – Διαφοροποιήσεις**

1. Εναλλακτικές Προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

2. Εμπορικές Αποκλίσεις

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης και οι Προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της. Για το σκοπό αυτό κάθε Διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπεριλάβει στην Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων (βλέπε σχετικό Υπόδειγμα), τη δήλωση ότι η Προσφορά του δεν έχει Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης.

Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις, που αλλοιώνουν τους συγκεκριμένους όρους ή τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, αντιμετωπίζονται ως εμπορικές αποκλίσεις. Προσφορά η οποία θα έχει τέτοιας φύσεως αποκλίσεις θα απορριφθεί.

Δεν θα θεωρηθούν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης, πρόδηλα σφάλματα που έγιναν από παραδρομή ή αβλεψία του Διαγωνιζόμενου, εφόσον τα ορθά προκύπτουν από τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς του.

### 3. Τεχνικές Αποκλίσεις:

3.1 Τεχνικές Αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης δεν γίνονται αποδεκτές.

Εξαιρούνται των ανωτέρω και μπορούν να γίνουν τεχνικά αποδεκτές, ήσσονος σημασίας διαφοροποιήσεις από τις επί μέρους τεχνικές προδιαγραφές στοιχείων εξοπλισμού, οι οποίες οφείλονται σε τεχνικές και κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες του προσφερόμενου εξοπλισμού και δεν αλλοιώνουν τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά, την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία, τη διάρκεια ζωής, και την απαιτούμενη ευκολία συντήρησης του εξοπλισμού.

3.2 Επίσης, μπορούν να γίνουν αποδεκτές προτεινόμενες τεχνικές λύσεις, οι οποίες κατά την άποψη του προσφέροντος καλύπτουν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης ως προς την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία, τη διάρκεια ζωής, τη λειτουργικότητα, τους περιβαλλοντικούς όρους, την απαιτούμενη ευκολία συντήρησης του εξοπλισμού, το λειτουργικό κόστος, το κόστος συντήρησης και τη βέλτιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου και υπό την προϋπόθεση ότι ο προσφέρων θα τεκμηριώνει τα παραπάνω στην προσφορά του, κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον ΑΔΜΗΕ, ότι οι λύσεις που προτείνει ικανοποιούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι ισοδύναμες λύσεις θα πρέπει να έχουν τεθεί σε επιτυχή εφαρμογή και λειτουργία σε ανάλογα έργα.

Προς το σκοπό αυτό ο προσφέρων θα πρέπει στο Φάκελο Β, να υποβάλει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, ή/και υπολογισμούς, ή/και έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο Οργανισμό, ή/και στοιχεία δημοσιευμένα στη διεθνή τεχνική βιβλιογραφία, καθώς και κατάλογο επιτυχών συστάσεων (references). Επιπρόσθετα, πέραν των αναφερομένων, μπορεί να υποβάλει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει ως υποστηρικτικό της προτεινόμενης ισοδυναμίας.

Εάν ο Διαγωνιζόμενος δεν αποδείξει κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον ΑΔΜΗΕ ότι η προσφορά του καλύπτει κατά ισοδύναμο τρόπο τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω, η προσφορά του θα απορριφθεί.

## **Άρθρο 6**

### **Τύπος Σύμπραξης**

Σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων, η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της Σύμπραξης και θα τεθεί διάταξη στο Συμφωνητικό, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΑΔΜΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τον ΑΔΜΗΕ η ουσιαστική συμμετοχή στη Σύμπραξη όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.

Σε περίπτωση που η Σύμπραξη είναι Όμιλος Επιχειρήσεων (άτυπη ένωση προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση), η προσφορά πρέπει να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη του Ομίλου, σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική.

Στην αντίθετη περίπτωση, όπου η προσφορά της Σύμπραξης δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, η Σύμπραξη υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί νομικό / φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση.

## **Άρθρο 7**

### **Δηλώσεις απαιτούμενες από την ισχύουσα Νομοθεσία**

#### **1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ν.1599/1986**

1.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει πριν την υπογραφή της Σύμβασης, δια των νομίμων εκπροσώπων του, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωμένη κατά νόμο από την αρμόδια αρχή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την οποία θα δηλώνει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του Άρθρου 3 του Ν.3310/2005 όπως ισχύει, κατόπιν της τροποποίησής του από το Ν. 3414/2005, η οποία αφορά στα πρόσωπα της εταιρείας (όπως αυτά αναφέρονται στο πιο πάνω Άρθρο του νόμου) και ότι δεσμεύεται να γνωστοποιεί αμελλητί προς τον ΑΔΜΗΕ, μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σχετικής Σύμβασης, τυχόν έκδοση σχετικής καταδικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου, σχετικά με την συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων των πιο πάνω άρθρων του νόμου και κατ' εφαρμογή των παρ. 4 & 5 του τίτλου ΙΙ της ΚΥΑ 20977/ΦΕΚ 1673/Β/23.8.2007 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 §5 ΤΟΥ Ν.3310/2005 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 §3 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3414/2005).

1.2 Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή δικαστικής αρχής, ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από την αρμόδια Αρχή

1.3 Για αυτόν τον λόγο οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν με την προσφορά τους σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (§2.6 του Άρθρου 6 «Περιεχόμενο Προσφοράς», Τεύχος 2 «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού»).

#### **2. Η συμμετοχή του υποψηφίου ελέγχεται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία επί ποινή απαραδέκτου της συμμετοχής αυτού στο Διαγωνισμό ως προς την απαγόρευση του Άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 3414/2005 (εξωχώριες εταιρίες).**

Για το σκοπό αυτό οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν με την προσφορά τους σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωμένη κατά νόμο από την αρμόδια αρχή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την οποία δηλώνουν ότι η εταιρία τους δεν εμπίπτει στην απαγόρευση

του Άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.3414/2005, σχετικά με τις εξωχώριες εταιρίες.

3. Ειδικός όρος για την εφαρμογή της § 1 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ)

3.1 Οι Ανώνυμες Εταιρείες που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό αυτοτελώς ή σε Κοινοπραξία ή σε Όμιλο Επιχειρήσεων, πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά :

α) Οι Ελληνικές Ανώνυμες εταιρείες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ 82/1996 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Άρθρο 8 του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005).

β) Οι Αλλοδαπές Ανώνυμες εταιρείες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 8 του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Άρθρο 8 του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005).

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εταιρείες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

3.2 Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, εταιρείας άλλης νομικής μορφής η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί μη συμμετοχής Ανώνυμης εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιό της, άλλως για την κατέχουσα εταιρικά μερίδια Ανώνυμη εταιρεία ισχύουν τα παραπάνω αναφερόμενα.

## **Άρθρο 8**

### **Παραλαβή Στοιχείων Διακήρυξης**

Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του Τεύχους «Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού» διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας.