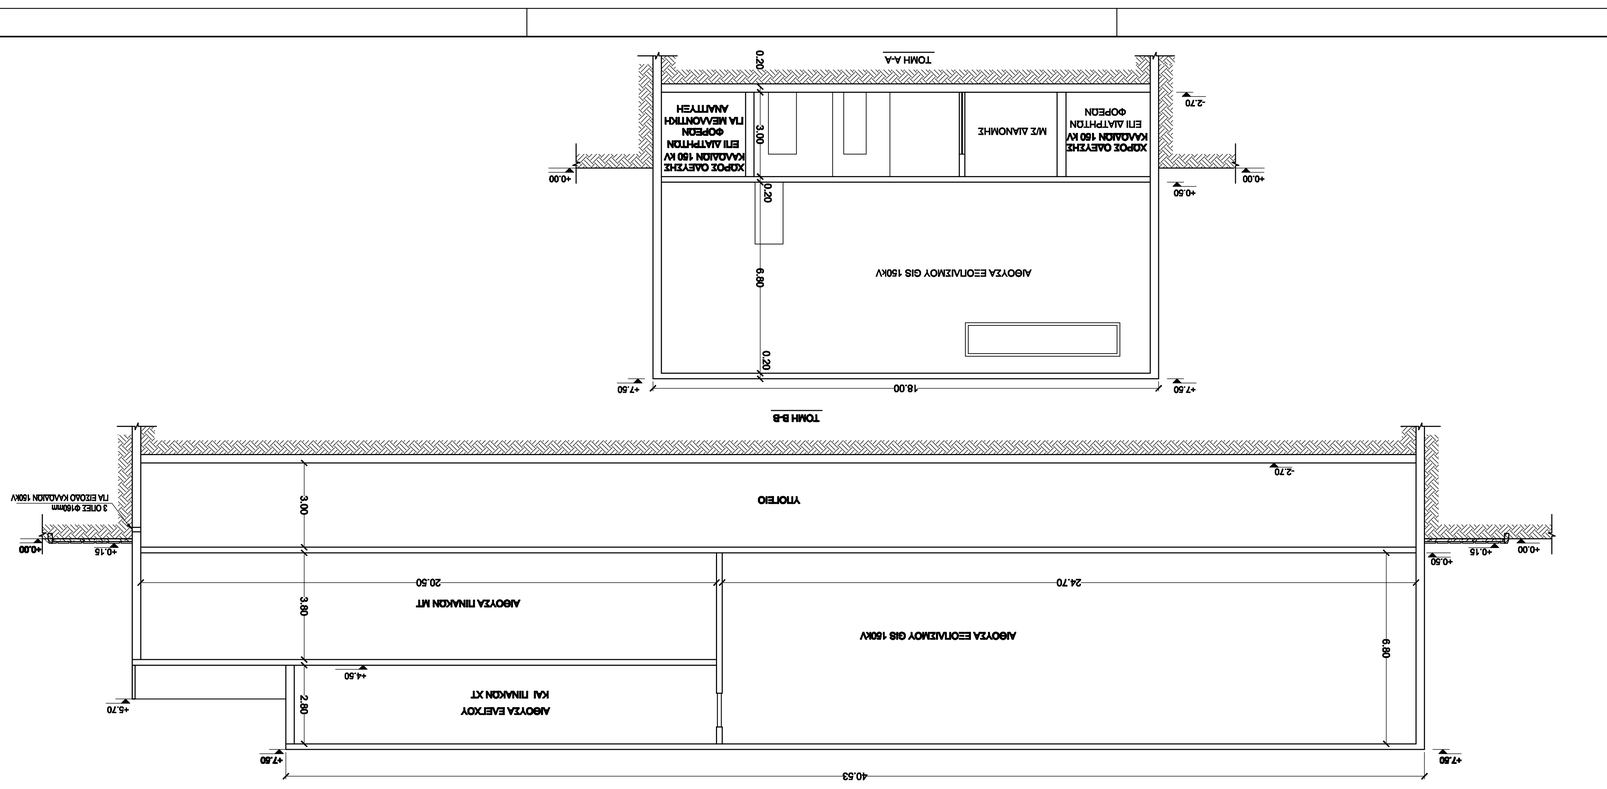
ΤΟΜΗ Β-Β
ΤΟΜΗ Α-Α
ΧΩΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΕΠΙ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΜΕ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ GIS 150kV
ΧΩΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΕΠΙ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΛΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΤΗΨΕΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΟ
3 ΟΠΕΣ Φ160mm ΠΛΗ ΕΞΟΔΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150kV
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ GIS 150kV
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΤ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΤ
+0.00
+0.50
+0.15
+0.16
+0.70
+4.50
+7.50
-2.70
3.00
3.80
2.80
6.80
20.50
24.70
40.53
18.00
0.20
0.20
0.20