


Διακριτικός αριθμός εξαρτήματος : OPGW - 05
Item identification number : OPGW - 05

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
INDICATIVE DRAWING

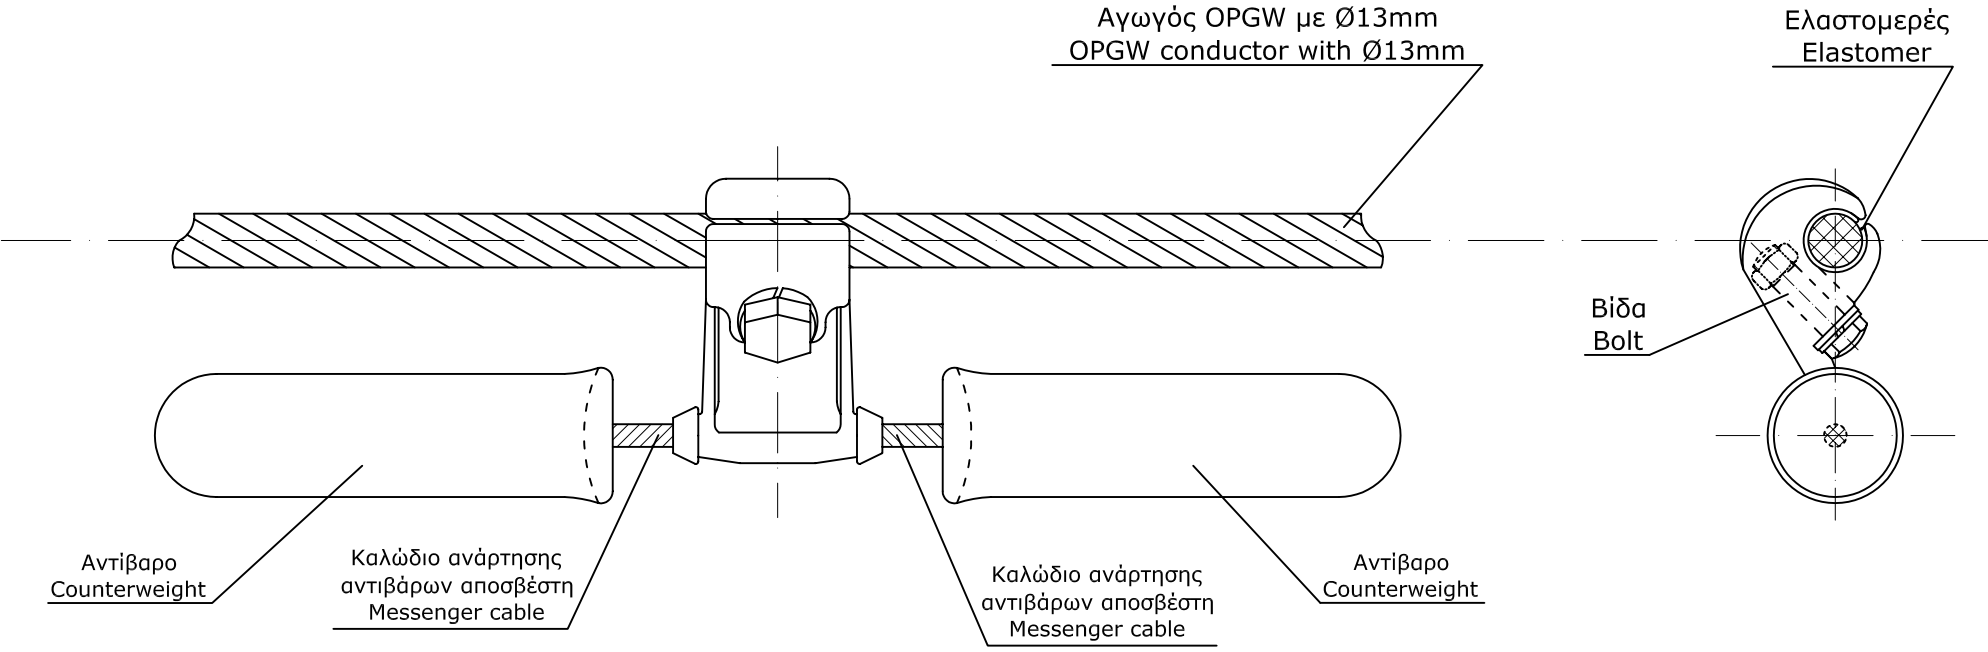

Η μελέτη των αποσβεστών ταλάντωσης θα είναι
σύμφωνη με την Τεχνική Προδιαγραφή TR-18.
The design of the vibration dampers shall be in
accordance with the Technical Specification TR-18.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ	Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ	Ε.ΚΟΡΚΑ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	27.12.06
ΔΕΗ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.			ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ STOCKBRIDGE ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ OPGW Γ.Μ.400kV STOCKBRIDGE TYPE VIBRATION DAMPER FOR OPGW CONDUCTOR OF 400kV T.L.	
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: DRAWING No.:			OPGW-05	Ανευ κλίμακος No scale