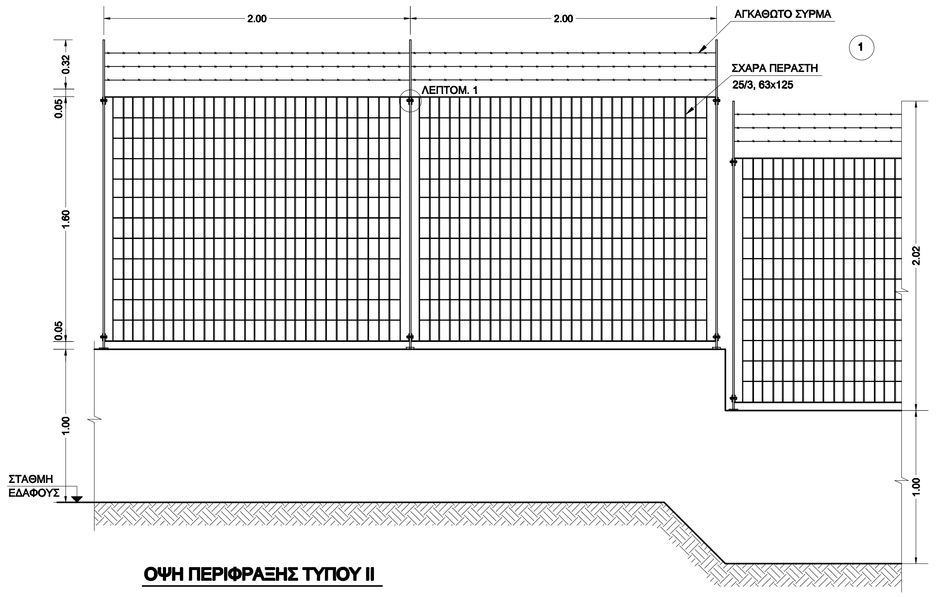

ΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ

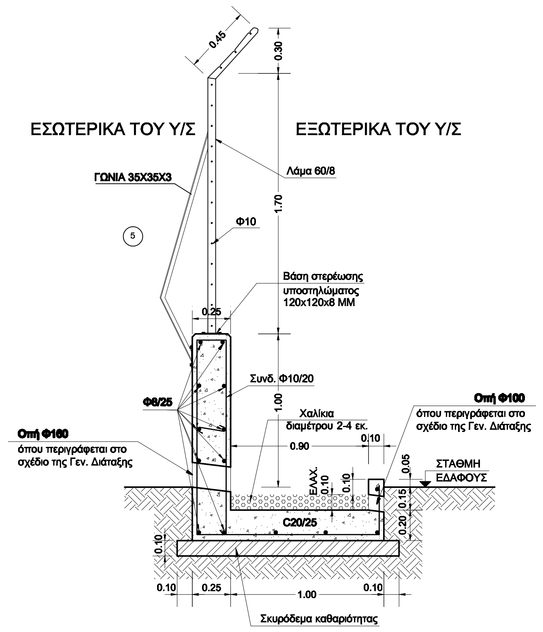

ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΙΙ
ΤΟΜΗ



ΛΕΠΤ. 1



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΛΑΜΩΝ - ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΑΒΔΩΝ

ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ M8x30

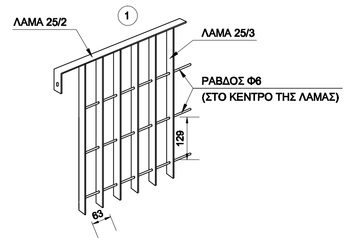

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΣΧΑΡΑ 25/3, 129x63

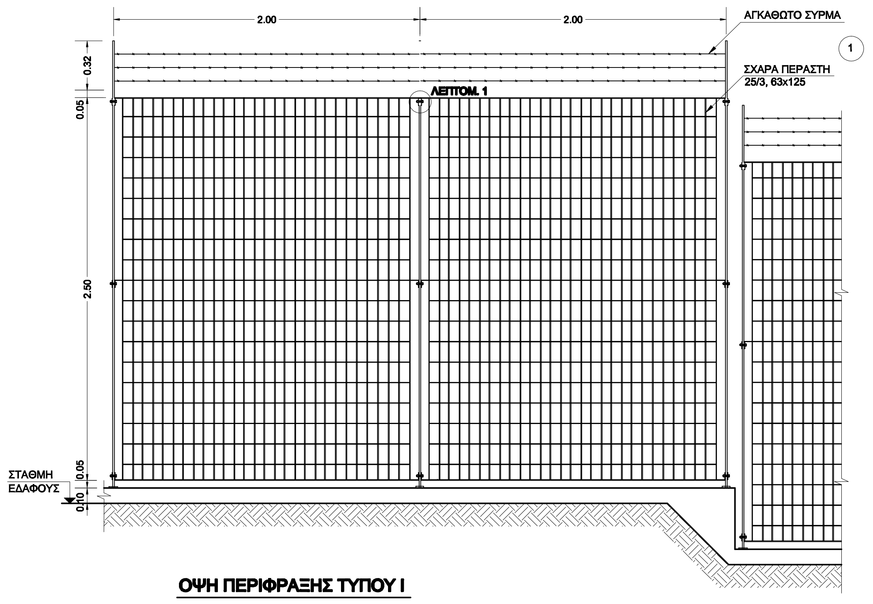

ΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι

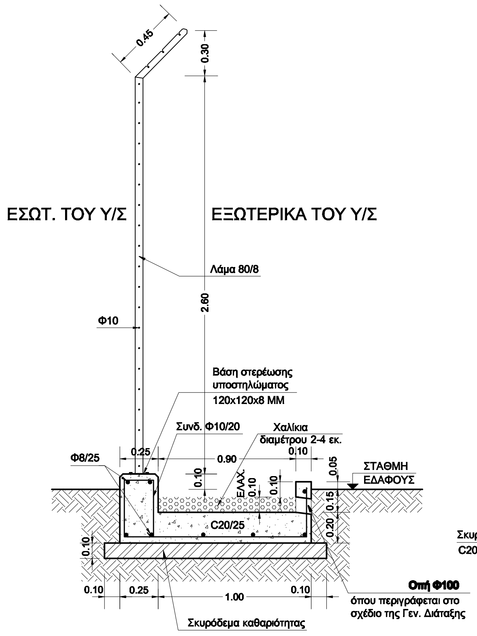

ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Ι
ΤΟΜΗ

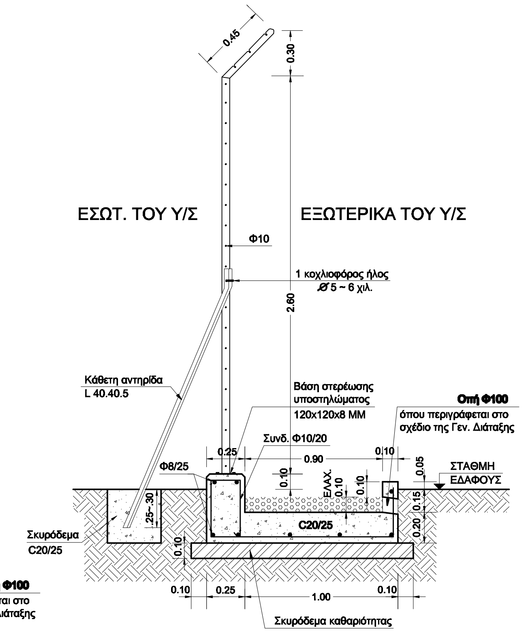

ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑ ΤΥΠΟΥ Ι ΜΕ ΑΝΤΗΡΙΔΑ
ΤΟΜΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ :

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΝ ΘΕΡΜΟ ΚΑΤΑ DIN 50976 ΑΠΟ :

1. **ΠΕΡΑΣΤΗ ΣΧΑΡΑ 25/3, Φ6, 129x63 (ΑΣΟΝΙΚΑ 132x66)**
2. **ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΑΜΑ 60/8 Η' 80/8 ΥΨΟΥΣ 1.700 MM Η' 2.600 MM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 450 MM ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ** 120x120x8 MM
3. **ΓΩΝΙΑΚΟ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑ 60/60/8 ΜΕ ΒΑΣΗ ΩΣ ΑΝΩ, ΥΨΟΥΣ 1.700 MM Η' 2.600 MM ΜΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 500 MM**
4. **ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ M8x30 (ΔΥΟ Η' ΤΡΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ**
5. **ΟΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΝΤΗΡΙΔΕΣ ΑΠΟ ΓΩΝΙΑ 35/35/3 ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΟ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑ**
6. **ΟΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΝΤΗΡΙΔΕΣ ΑΠΟ ΓΩΝΙΑ 40/40/5 ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΟ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑ**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ Fe 360 B (DIN EN 10025)

Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.
2	ΑΥΞΗΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ 0,20 Μ.				04-09-2017
	Μ.ΦΥΛΙΑΝΑΚΟΥ	Μ.ΦΥΛΙΑΝΑΚΟΥ		Γ.ΤΣΟΡΒΑ	
1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Ι & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΡ. ΤΥΠΟΥ Ι				14-06-2013
	Ε.ΚΑΠΕΛΗ	Δ. ΠΡΟΚΟΒΑΣ	Γ.ΤΣΟΡΒΑ	Ν.ΣΟΦΑΤΖΗΣ	

Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ
ΤΥΠΟΥ Ι & ΤΥΠΟΥ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ε. ΚΑΠΕΛΗ	Δ. ΠΡΟΚΟΒΑΣ		Γ.ΤΣΟΡΒΑ	01-06-2017

Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 20

40058