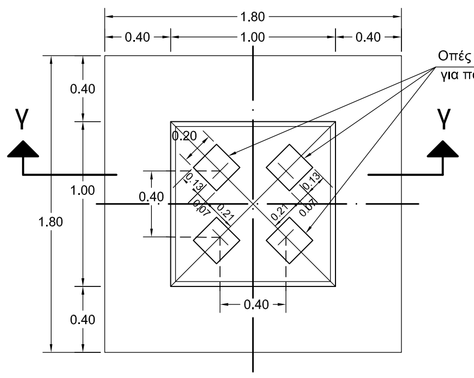

ΚΑΤΟΨΗ ΒΑΣΗ Νο 14Δ, 14Ε

ΚΛ. 1:25

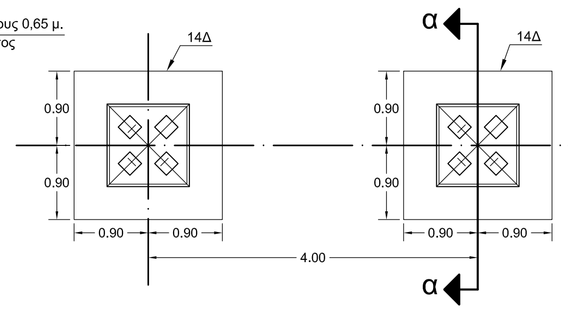

ΚΑΤΟΨΗ ΒΑΣΗ Νο 14Δ

ΚΛ. 1:50

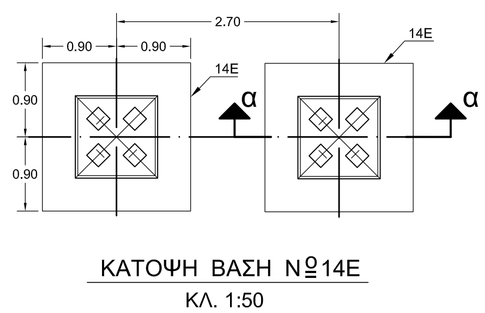

ΚΑΤΟΨΗ ΒΑΣΗ Νο 14Ε

ΚΛ. 1:50

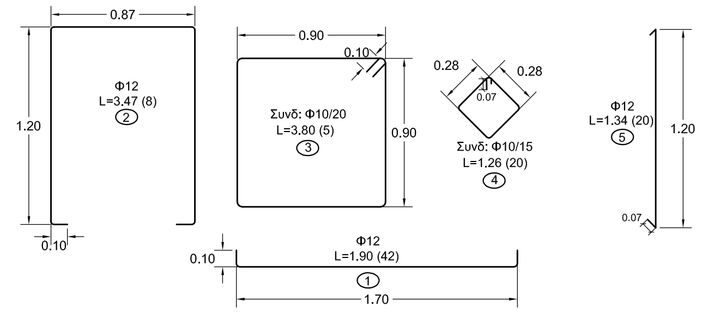

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΛ. 1:25

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. Υλικά

Σκυρόδεμα βάσης:	C 20/25
Σκυρόδεμα καθαριότητας:	C 12/15
Χάλυβας οπλισμών:	B500C

2. Ειδικά Βάρη

Οπλισμένου Σκυροδέματος	25,00 kN/M^3

3. Σεισμικές Επιβαρύνσεις

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας	III a=0,36
Συντελεστής Σπουδαιότητας	Σ4 γI=1.30
Συντελεστής Σεισμ. Συμπεριφοράς	q=1,50
Συντελεστής Θεμελίωσης	Θ=1,00
Συντελεστής κρίσιμης απόσβεσης	z=2%

4. Στοιχεία Εδάφους

Τάση Εδάφους σεπ = 2,00 kg/cm2

5. Επικαλύψεις προστασίας οπλισμού

τουλάχιστον 50mm παντού

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ Νο 14Δ, 14Ε

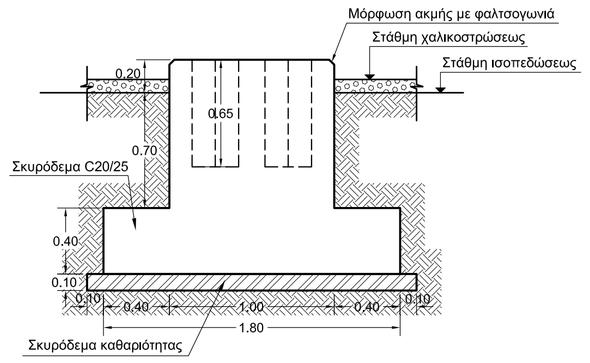

ΤΟΜΗ α-α

ΚΛ. 1:25

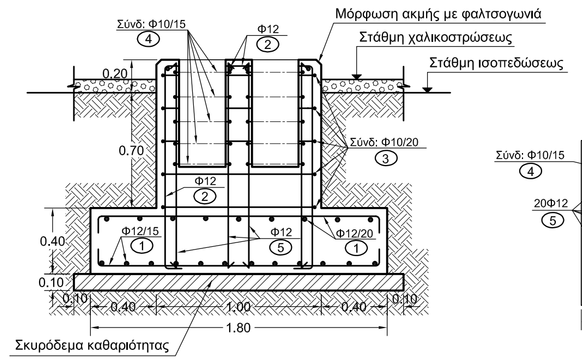

ΤΟΜΗ γ-γ

ΚΛ. 1:25

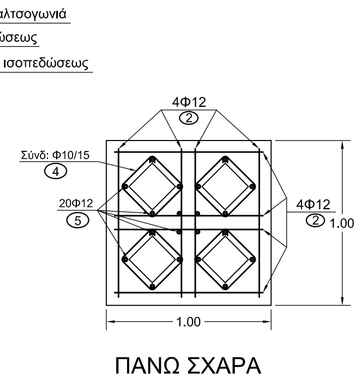

ΠΑΝΩ ΣΧΑΡΑ

ΚΛ. 1:25

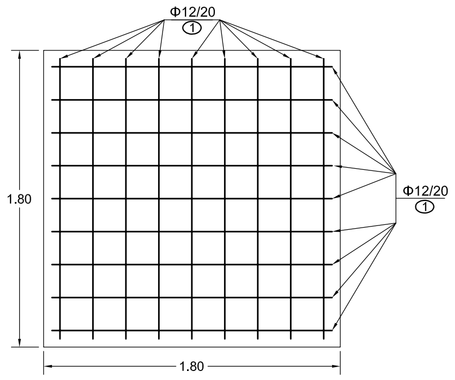

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΧΑΡΑ

ΚΛ. 1:25

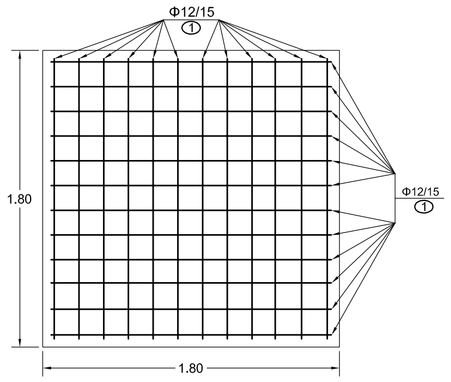

ΚΑΤΩ ΣΧΑΡΑ

ΚΛ. 1:25

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΣ Νο 40Β

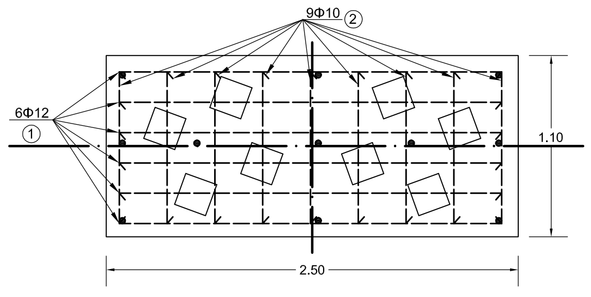

ΚΑΤΩ ΣΧΑΡΑ

ΚΛ. 1:25

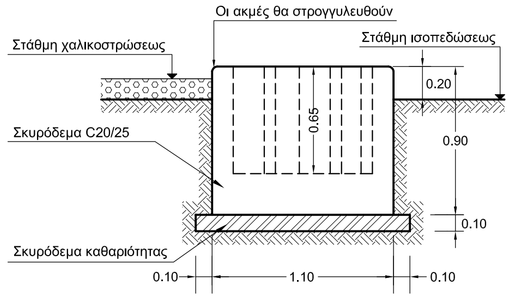

ΤΟΜΗ β-β

ΚΛ. 1:25

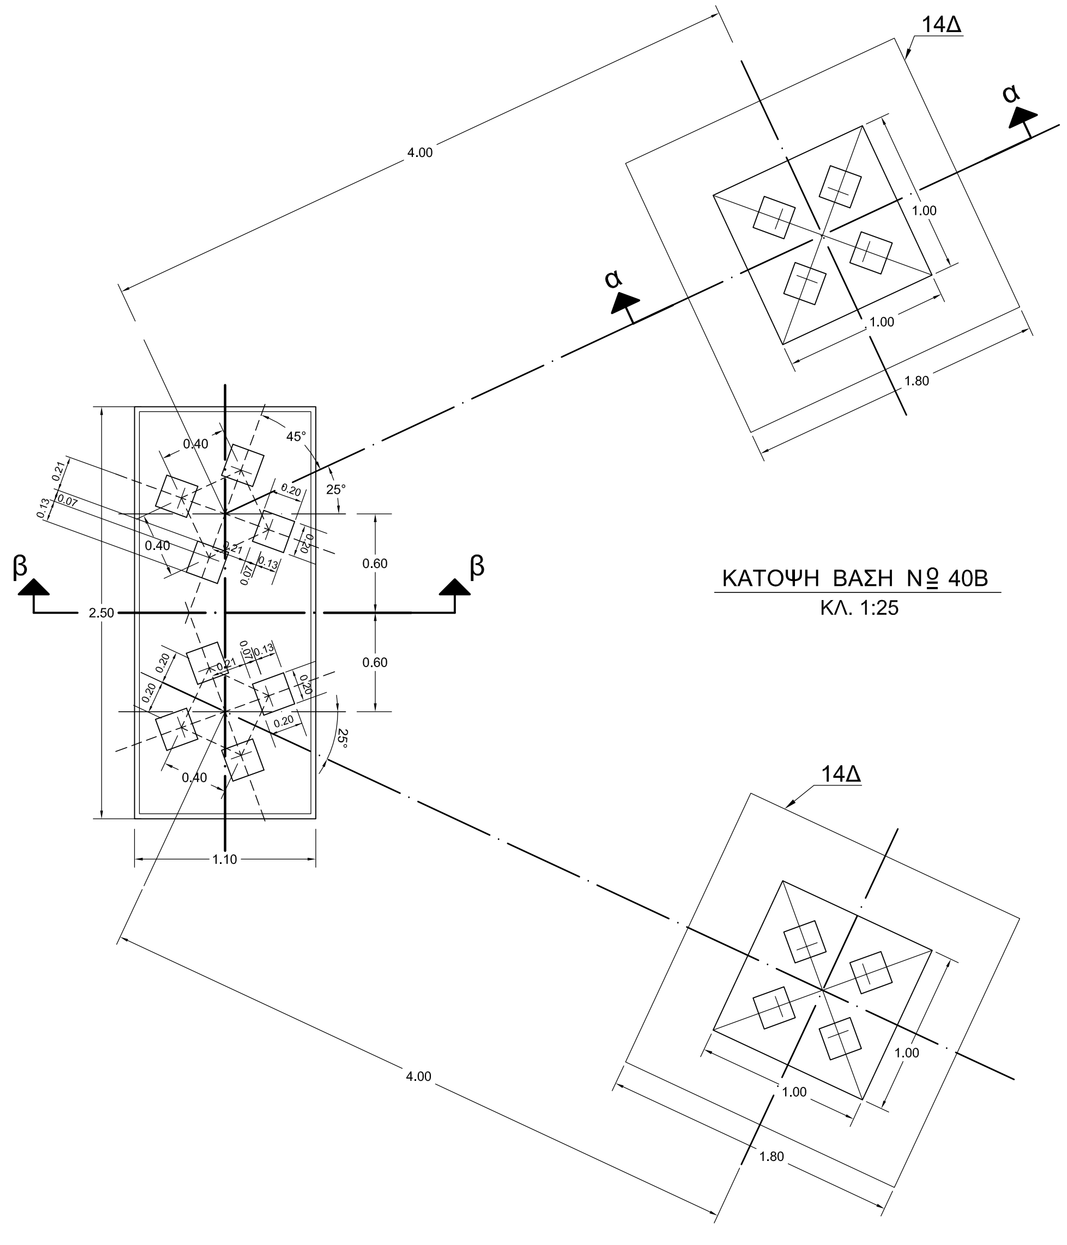

ΚΑΤΟΨΗ ΒΑΣΗ Νο 40Β

ΚΛ. 1:25

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΣ Νο 40Β

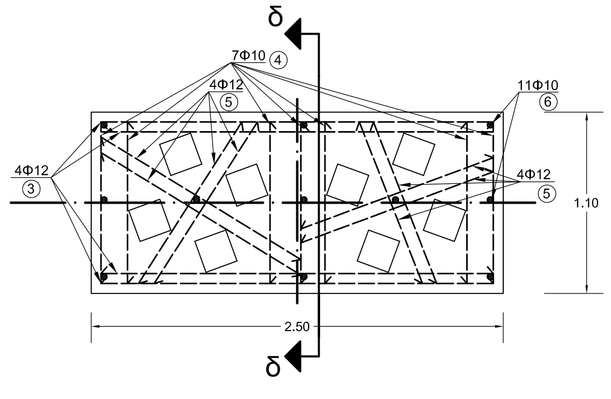

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΧΑΡΑ

ΚΛ. 1:25

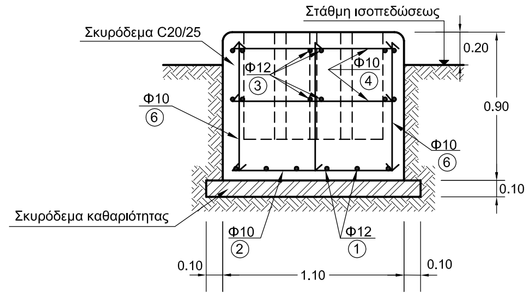

ΤΟΜΗ δ-δ

ΚΛ. 1:25

Το παρόν σχέδιο υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή.
Αντικατέστησε το ταυτάριθμο.

2	Νέα μελέτη βάσεων 14Δ, 14Ε σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2000. Αλλαγή όλων των διαστάσεων και του οπλισμού.				09-02-2011
	Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ	Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ		Γ.ΤΣΟΡΒΑ	Ν.ΣΟΦΑΤΖΗΣ
1	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ				18-10-2006
	Ε.ΚΑΠΕΛΗ			Γ.ΤΣΟΡΒΑ	Α.ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.

Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Κ.Υ.Τ. 400/150 KV
ΒΑΣΕΙΣ Νο "14Δ", "40Β", "14Ε"
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ 400KV

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ε.ΒΡΕΤΤΑ	Α.ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ	Α.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ	Θ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ	07-12-1982

Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25/50

50031