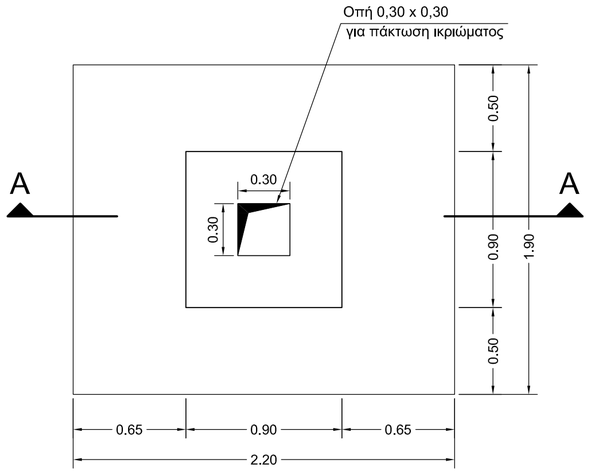

ΚΑΤΟΨΗ

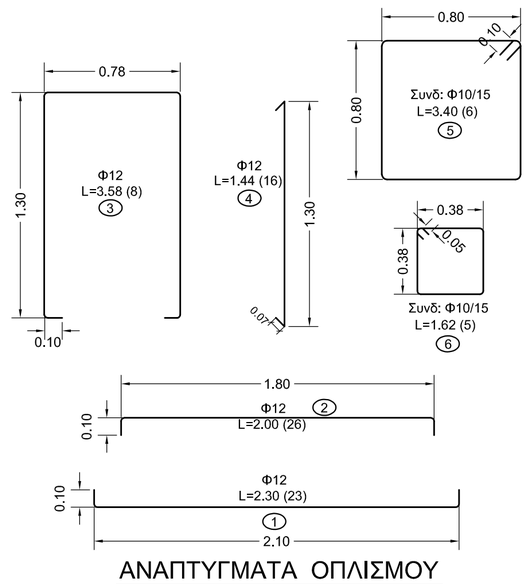

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. Υλικά

Σκυρόδεμα βάσης	C 20/25
Σκυρόδεμα καθαριότητας:	C 12/15
Χάλυβας οπλισμών:	B500C

2. Ειδικά Βάρη

Οπλισμένου Σκυροδέματος 25.00 kN/M^3

3. Σεισμικές Επιβαρύνσεις

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας	III a=0.36
Συντελεστής Σπουδαιότητας	Σ4 γI=1.30
Συντελεστής Σεισμ. Συμπεριφοράς	q=1.50
Συντελεστής θεμελίωσης	Θ=1.00
Συντελεστής κρίσιμης απόσβεσης	z=2%

4. Στοιχεία Εδάφους

Τάση Εδάφους σεπ = 2,00 kg/cm2

5. Επικαλύψεις προστασίας οπλισμού

τουλάχιστον 50mm παντού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το επάνω μέρος της βάσεως και το γέμισμα των οπών θα γίνει από τον εργολάβο αφού ο Τομέας Κ. Γρ. και Υ/Σ μεταφοράς τοποθετήσει τα ικριώματα.

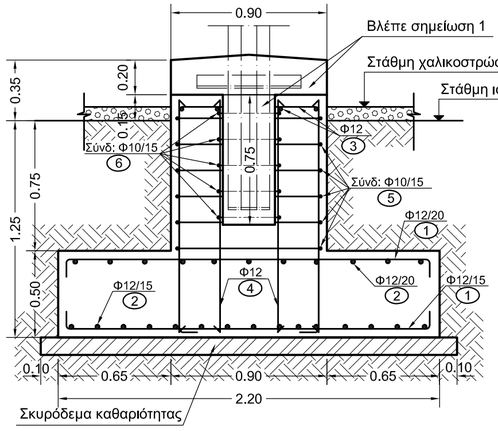

ΤΟΜΗ Α-Α

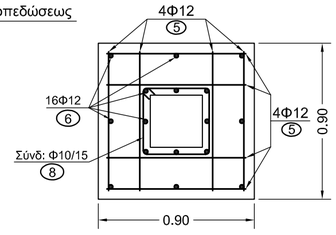

ΠΑΝΩ ΣΧΑΡΑ

Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.

Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

K.Y.T. 400/150 kV

ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ "16"

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ 400kV

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ	Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ	Γ.ΤΣΟΡΒΑ	Ν.ΣΟΦΑΤΖΗΣ	09-02-2011

Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

50058