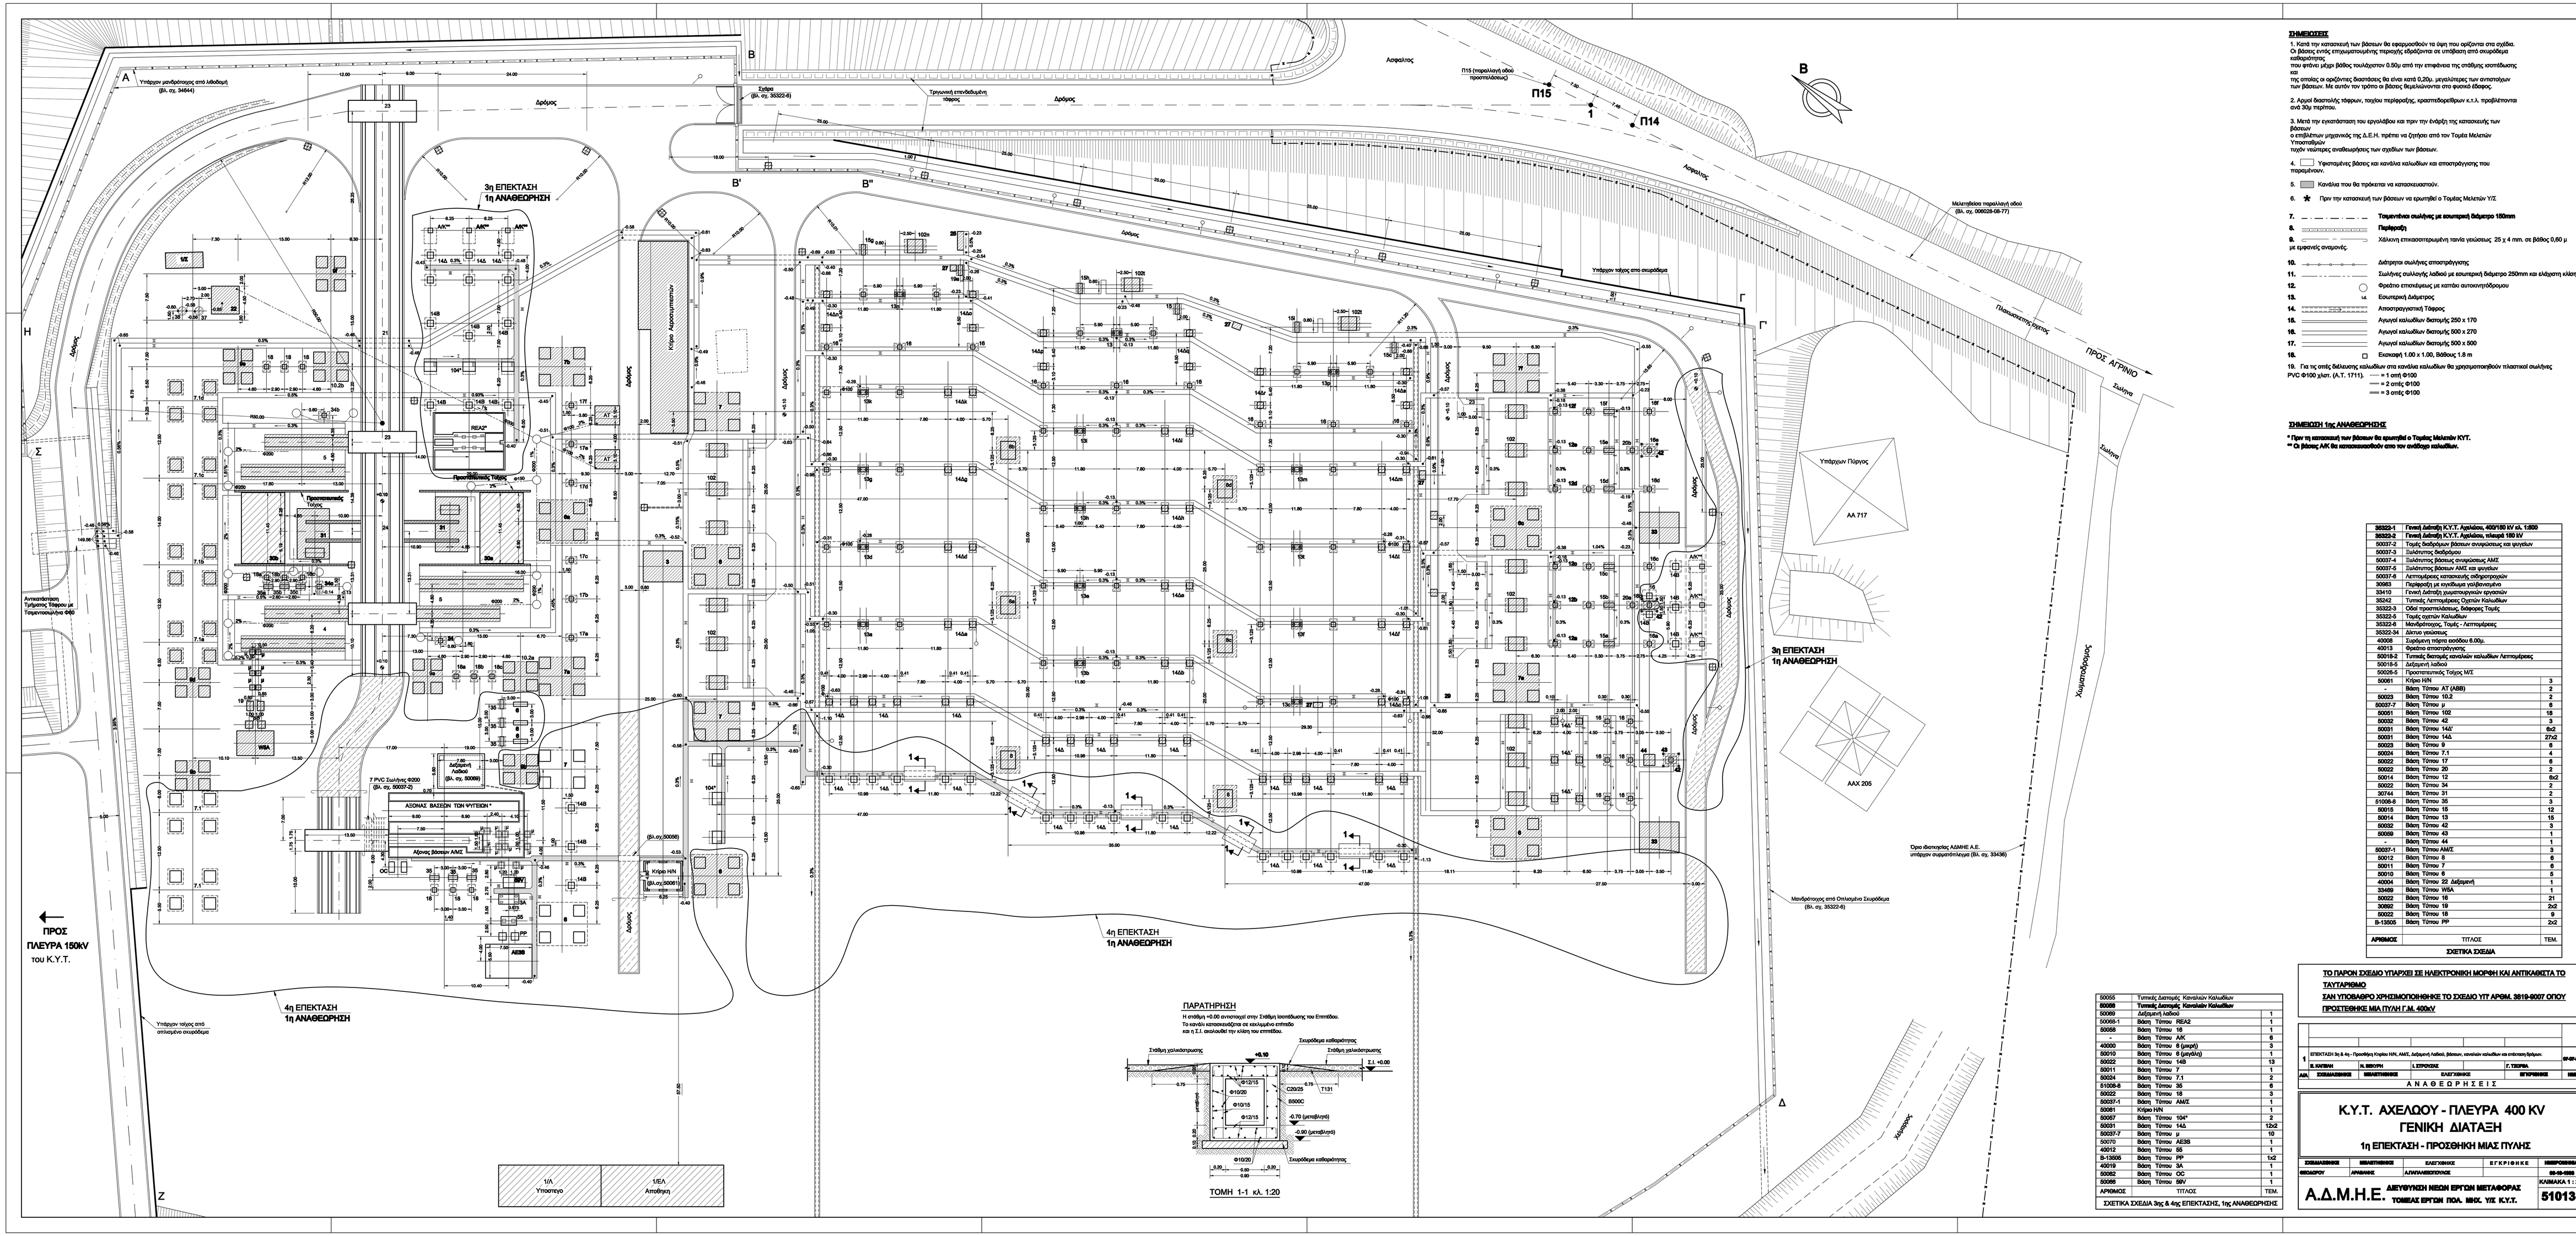

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Κατά την κατασκευή των βάσεων θα εφαρμοσθούν τα όρια που ορίζονται στα σχέδια.
Οι βάσεις ενός επιγομαστομένης περιοχής εδράζονται σε υποβάση από σκυρόδεμα
καθορισμένης
που φτάνει μέχρι βάθος τουλάχιστον 0.50μ από την επιφάνεια της σταθής ισοπέδωσης
της
ή
της οποίας οι οριζόντιες διαστάσεις θα είναι κατά 0,25μ. μεγαλύτερες των αντιστοίχων
των βάσεων. Με αυτόν τον τρόπο οι βάσεις θεμελιώνονται στο φυσικό έδαφος.

2. Αρμοί διαστολής τόρων, τοιχίου περίφραξης, κρασπεδορείθρων κ.τ.λ. προβλέπονται
ανά 30μ περίπου.

3. Μετά την ενκατάσταση του εργολάβου και την έναρξη της κατασκευής των
βάσεων
ο επιβλέπων μηχανικός της Δ.Ε.Η. πρέπει να ζητήσει από τον Τομέα Μελετών
Υποσταθμών
τυχόν νεώτερες ανακθοίσεις των σχεδίων των βάσεων.

4. Υφιστάμενες βάσεις και κανάλια καλωδίων και αποστράγγισης που
παραμένουν.

5. Κανάλια που θα πρόκειται να κατασκευαστούν.

6. ★ Πριν την κατασκευή των βάσεων να ερωτηθεί ο Τομέας Μελετών ΥΠΣ

7. Τσιμεντένια σωλήνας με εσωτερική διάμετρο 150mm
8. **Περίφραξη**
9. Χάλκινη επικαστοπερωμένη ταινία γειώσεως 25 χ 4 mm. σε βάθος 0,60 μ
με εμφανείς συνδυσμούς.
10. Διάτρητα σωλήνες αποστράγγισης
11. Σωλήνες συλλογής λαδιού με εσωτερική διάμετρο 250mm και κλίσεστη κλίση 1/50
12. Φρεάτιο επισκέψεως με κατάλο αυτοανοιγόμενου
13. Εσωτερική διάστρωση
14. Αποστραγγιστική Τάφρος
15. Αγωγοί καλωδίων διατομής 250 x 170
16. Αγωγοί καλωδίων διατομής 500 x 270
17. Αγωγοί καλωδίων διατομής 800 x 500
18. Εσωκυρτή 1.00 x 1.00, βάθους 1.8 m

19. Για τις οπές διέλευσης καλωδίων στα κανάλια καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες
PVC Φ100 χλστ. (Α.Τ. 1711). — = 1 οπή Φ100
= = 2 οπές Φ100
≡ = 3 οπές Φ100

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

* Πριν τη κατασκευή των βάσεων θα ερωτηθεί ο Τομέας Μελετών ΚΥΤ.
** Οι βάσεις ΑΚ θα κατασκευασθούν από τον ανάδοχο καλωδίων.

30320-1	Γενική Διάταξη Κ.Υ.Τ. Αχαΐδιου, 400/150 kV κλ. 1:500	
30320-2	Γενική Διάταξη Κ.Υ.Τ. Αχαΐδιου, κλιμακα 150 kV	
50037-2	Τομές διαδρομών βάσεων συγκροτημάτων και γραμμών	
50037-3	Διάστημος διάδρομου	
50037-4	Διάστημος βάσεως συγκροτήματος ΑΜΣ	
50037-5	Διάστημος βάσεων ΑΜΣ και γραμμών	
50037-6	Λεπτομέρειες κατασκευής σιδηροτροχιών	
30363	Περίφραξη με συκάλωση υποβάσεων	
33410	Γενική Διάταξη χωροταγικών εργασιών	
30242	Τυπικές Λεπτομέρειες Οχετών Καλωδίων	
30322-3	Οδοί προσπελάσεως, διάφορες Τομές	
30322-5	Τομές οχετών Καλωδίων	
30322-6	Μονδρόσωμες, Τομές - Λεπτομέρειες	
30322-34	Δίκτυο γειώσεως	
40008	Συφάνεια πάχος εσόδου 6.00μ.	
40013	Φρεάτιο αποστράγγισης	
50018-2	Τυπικές διατομές κανάλων καλωδίων Λεπτομέρειες	
50018-5	Διέξοδος λαδιού	
50028-5	Προστατευτικός Τοίχος ΜΣ	
00051	Κύριο Η/Ν	3
	Βάση Τύπου ΑΤ (ABB)	2
00023	Βάση Τύπου 10.2	2
00037-7	Βάση Τύπου μ	6
00051	Βάση Τύπου 102	18
00032	Βάση Τύπου 12	3
00031	Βάση Τύπου 14Δ	6x2
00031	Βάση Τύπου 14Δ	27x2
00023	Βάση Τύπου 9	6
00024	Βάση Τύπου 7.1	4
00022	Βάση Τύπου 17	6
00022	Βάση Τύπου 20	2
00014	Βάση Τύπου 12	6x2
00022	Βάση Τύπου 34	2
30744	Βάση Τύπου 31	2
51008-6	Βάση Τύπου 35	3
00015	Βάση Τύπου 15	12
00014	Βάση Τύπου 13	15
00032	Βάση Τύπου 42	3
00059	Βάση Τύπου 43	1
	Βάση Τύπου 44	1
00037-1	Βάση Τύπου ΑΜΣ	3
50012	Βάση Τύπου 8	6
00011	Βάση Τύπου 1'	6
00010	Βάση Τύπου 6	6
40004	Βάση Τύπου 22 Διάρρηκτη	1
53459	Βάση Τύπου WBA	1
00022	Βάση Τύπου 16	21
30992	Βάση Τύπου 19	2x2
00022	Βάση Τύπου 18	9
B-13005	Βάση Τύπου PP	2x2
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΤΕΜ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

00055	Τυπικές Διατομές Καναλιών Καλωδίων	
00089	Τυπικές Διατομές Καναλιών Καλωδίων	
00069	Διέξοδος λαδιού	1
00065-1	Βάση Τύπου ΠΕΑ2	1
00068	Βάση Τύπου 18	1
-	Βάση Τύπου ΑΚ	6
40000	Βάση Τύπου 8 (μικρή)	3
00010	Βάση Τύπου 8 (μεγάλη)	1
00022	Βάση Τύπου 14Β	13
00011	Βάση Τύπου 7	1
00024	Βάση Τύπου 7.1	2
51008-6	Βάση Τύπου 35	6
00022	Βάση Τύπου 18	3
00037-1	Βάση Τύπου ΑΜΣ	1
00061	Κύριο Η/Ν	1
00067	Βάση Τύπου 104*	2
00031	Βάση Τύπου 14Δ	12x2
00037-7	Βάση Τύπου μ	10
00070	Βάση Τύπου AE3S	1
40012	Βάση Τύπου 55	1
B-13005	Βάση Τύπου PP	1x2
40019	Βάση Τύπου 3Δ	1
00062	Βάση Τύπου OC	1
00065	Βάση Τύπου 88V	1
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΤΕΜ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 3ης & 4ης ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, 1ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟ
ΣΑΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΤ ΑΡΘΜ. 3818-6007 ΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΙΑ ΠΥΛΗ Γ.Μ. 400kV

1	ΕΠΕΚΤΑΣΗ 3η & 4η - Προσθήκη Κυψέλη Η/Ν, ΑΜΣ, Διάρρηκτη Λαδιού, βάσεων, κανονιών καλωδίων και σύνδεση βάθρων.				07-07-2016
	Η. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ	Η. ΜΠΟΥΡΗ	Ι. ΣΤΡΟΥΖΑΣ	Γ. ΤΣΟΥΡΗΣ	
ΑΔΑ:	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Κ.Υ.Τ. ΑΧΕΛΩΟΥ - ΠΛΕΥΡΑ 400 KV
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
1η ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΙΑΣ ΠΥΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΩΔΩΡΟΥ	ΑΡΧΟΝΤΗΣ	ΑΛΑΝΙΑΔΗΣ/ΠΑΠΑΣ		05-12-2002
				ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 250

Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΥΠΣ Κ.Υ.Τ.

51013-1