



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


1. Σκυρόδεμα C20/25.  
2. Σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15.  
3. Δομικό πλέγμα ποιότητας χάλυβα B500A.  
4. Επικαλύψεις οπλισμών 5 εκ.  
5. Κατασκευές από δομικό χάλυβα ποιότητας Fe 430.

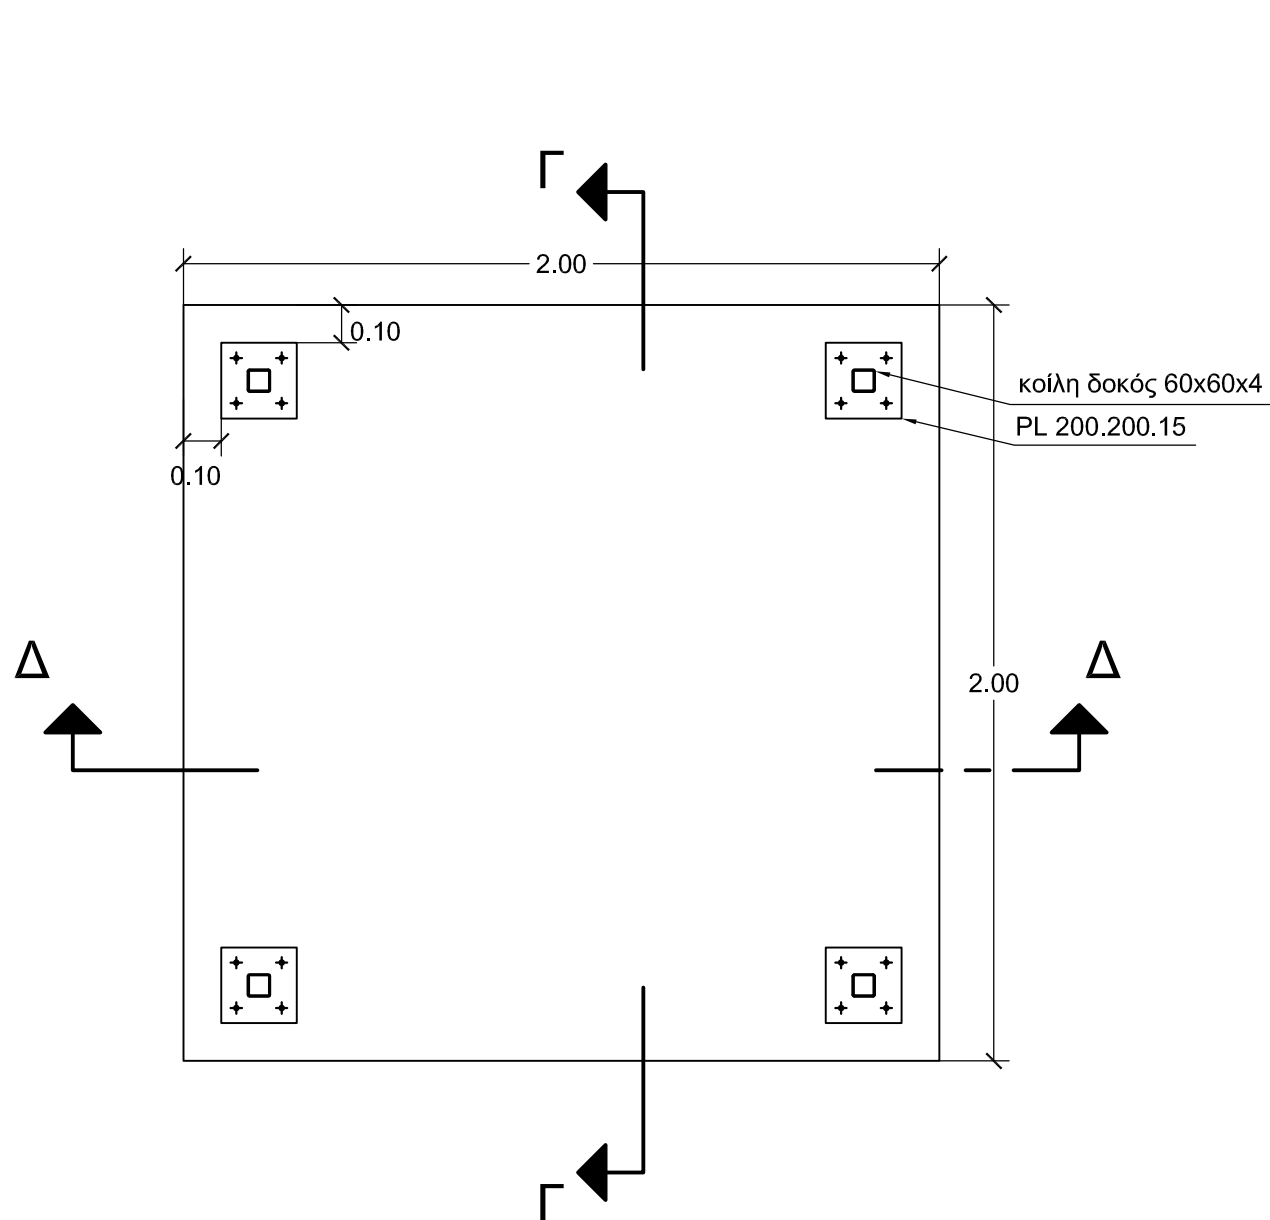


ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
κλ. 1: 20

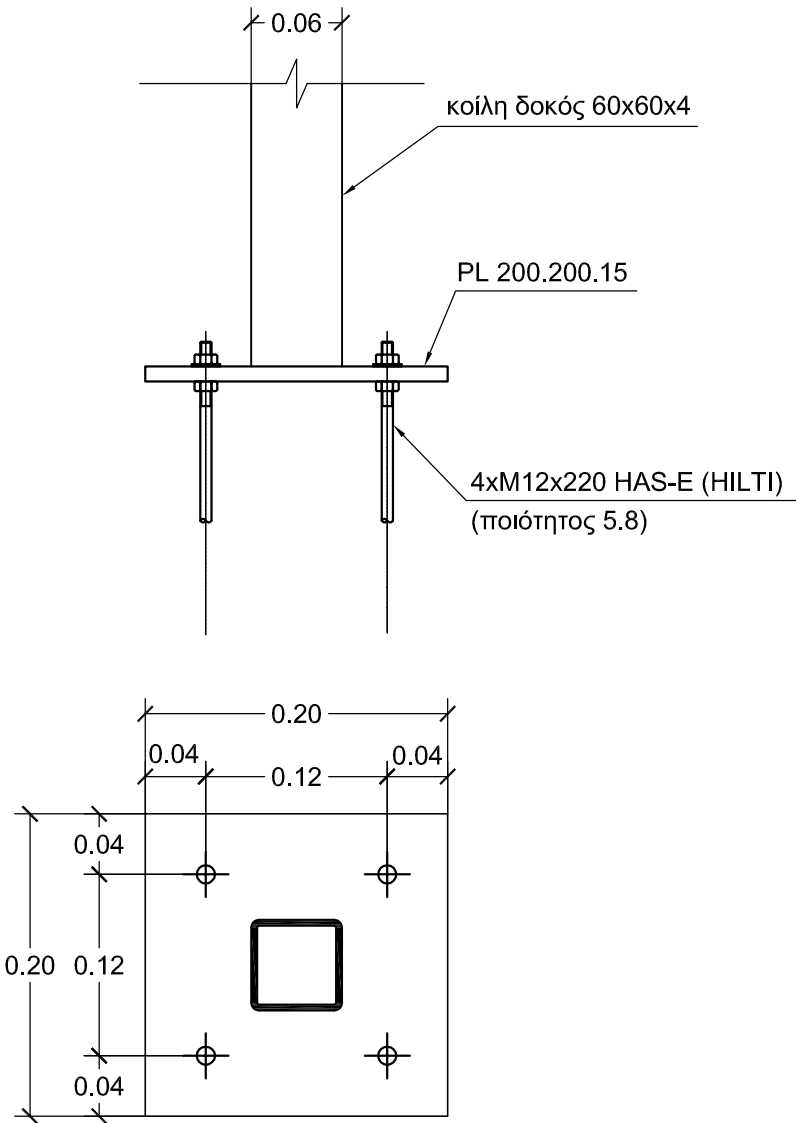

ΕΔΡΑΣΗ ΣΤΥΛΟΥ SHS 60.60.4  
κλ. 1:5

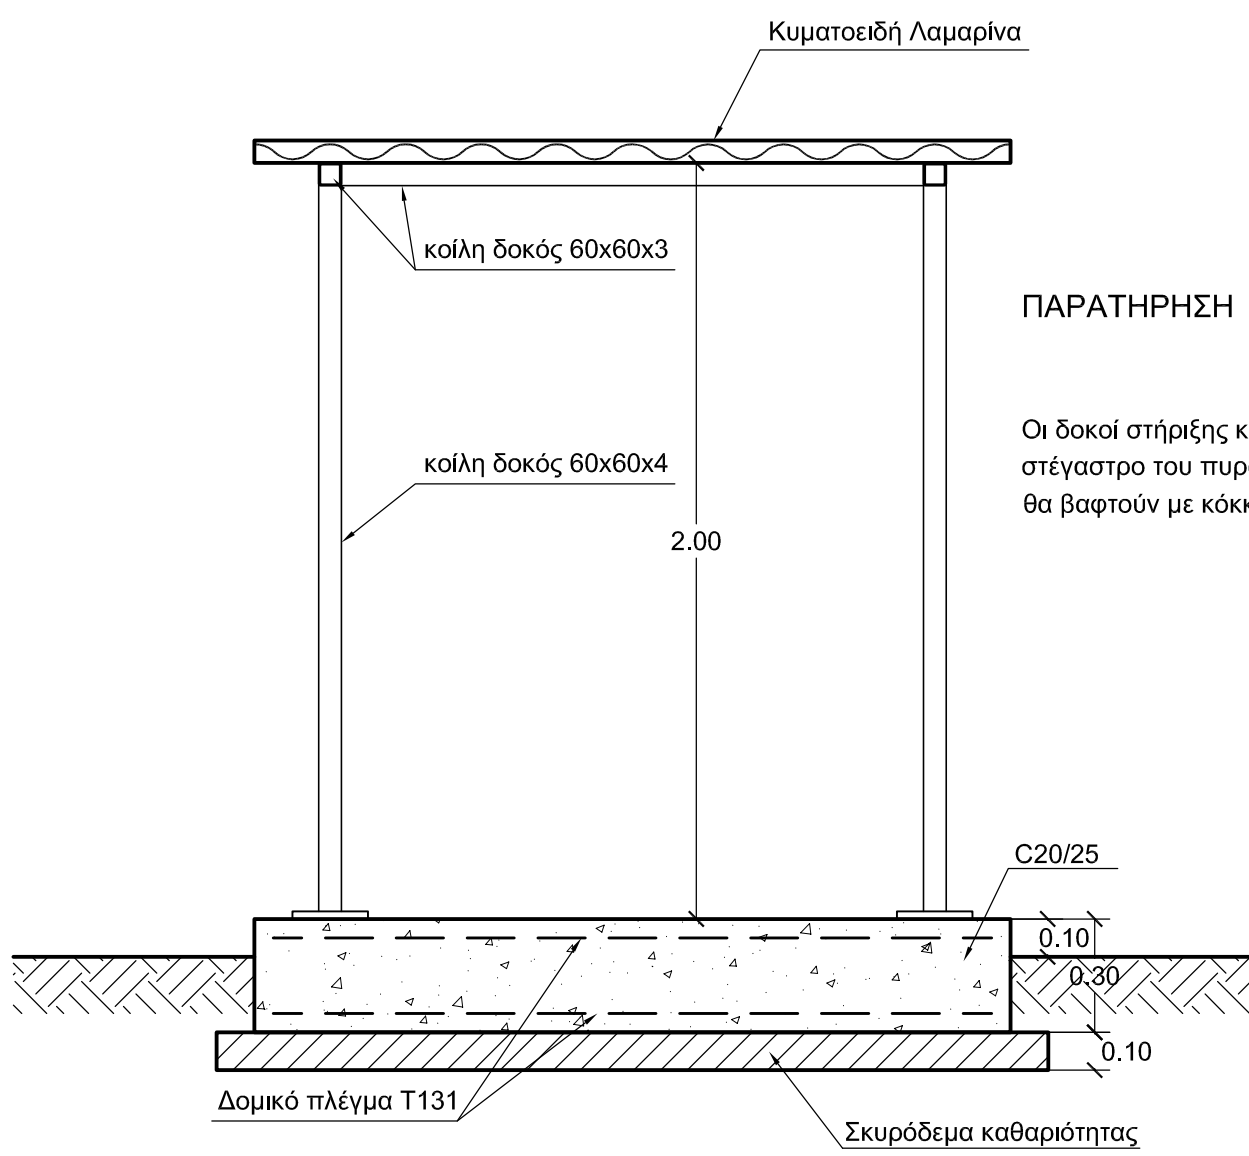

ΤΟΜΗ Δ-Δ  
κλ. 1: 20

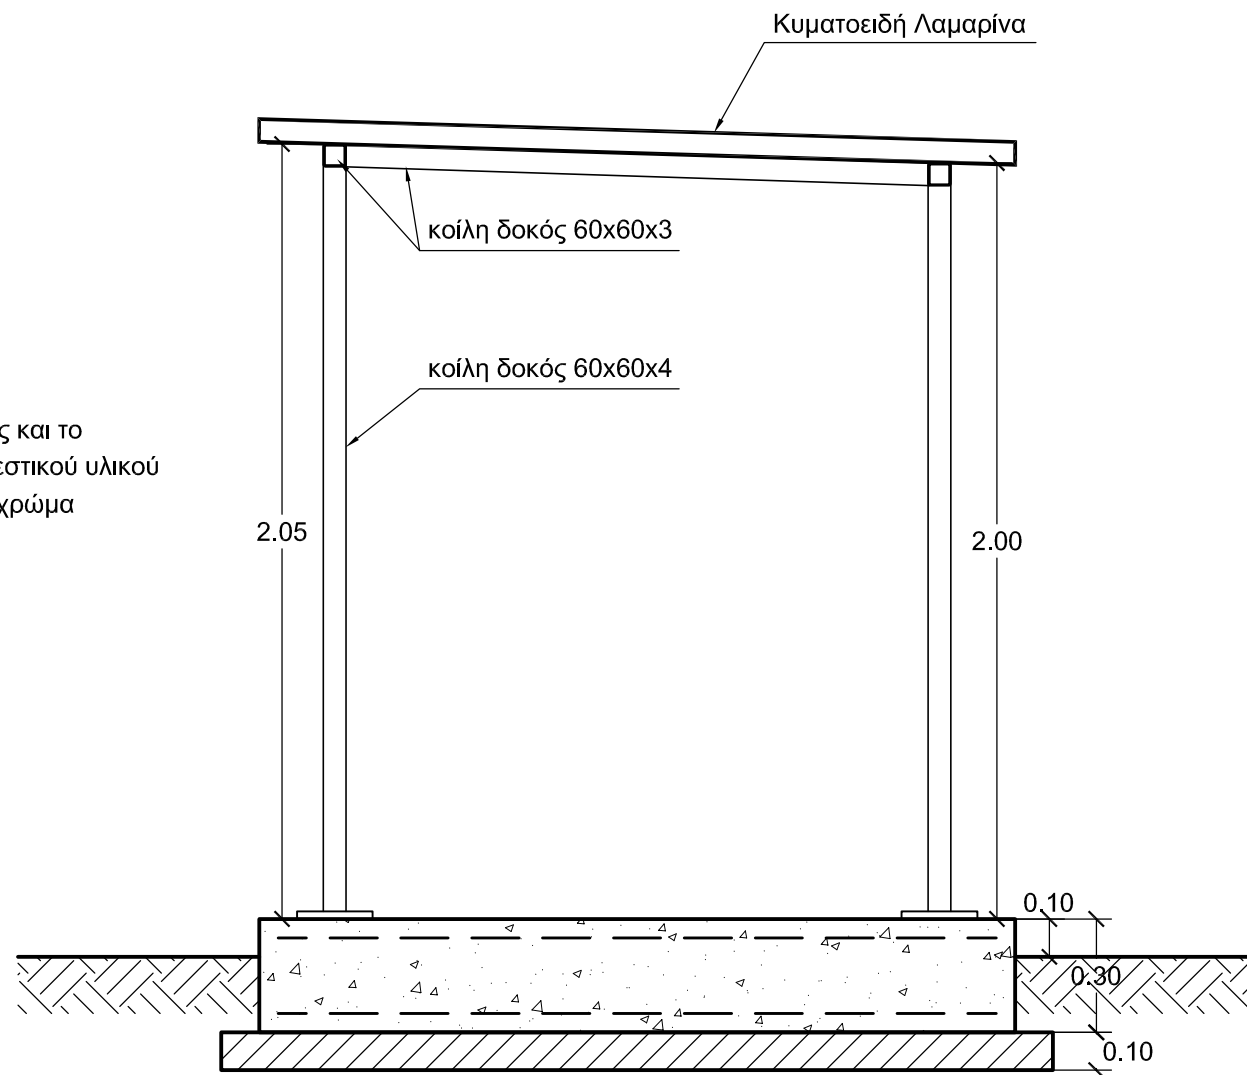

ΤΟΜΗ Γ-Γ  
κλ. 1: 20

Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.
Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ					

ΒΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ					
ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ	Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ	Γ.ΤΣΟΡΒΑ	Ν.ΣΟΒΑΤΖΗΣ	03-12-2010	
Α.Δ.Μ.Η.Ε.				ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 20	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				40048	
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.					