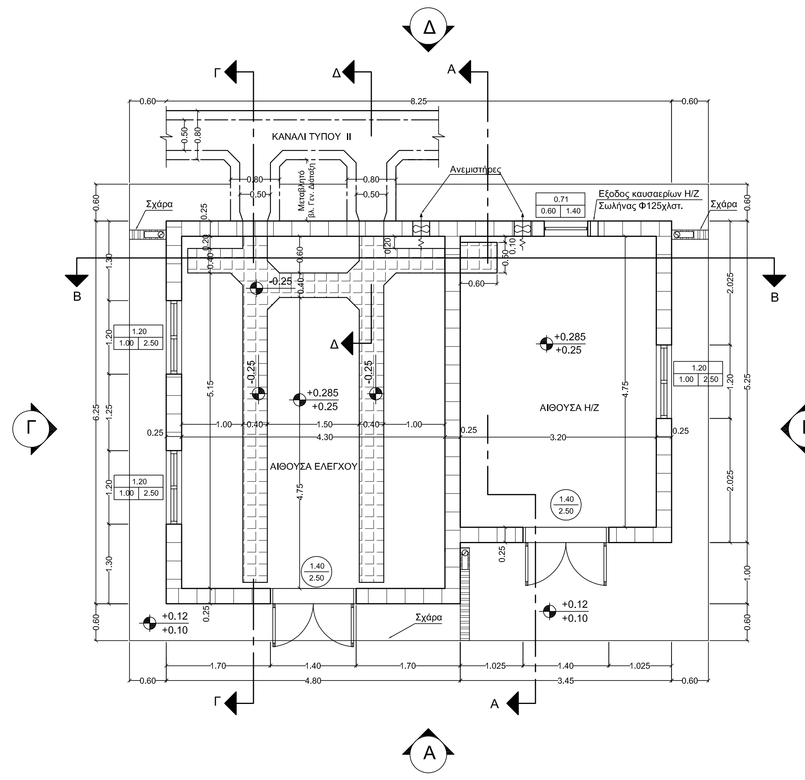

ΚΑΤΟΨΗ

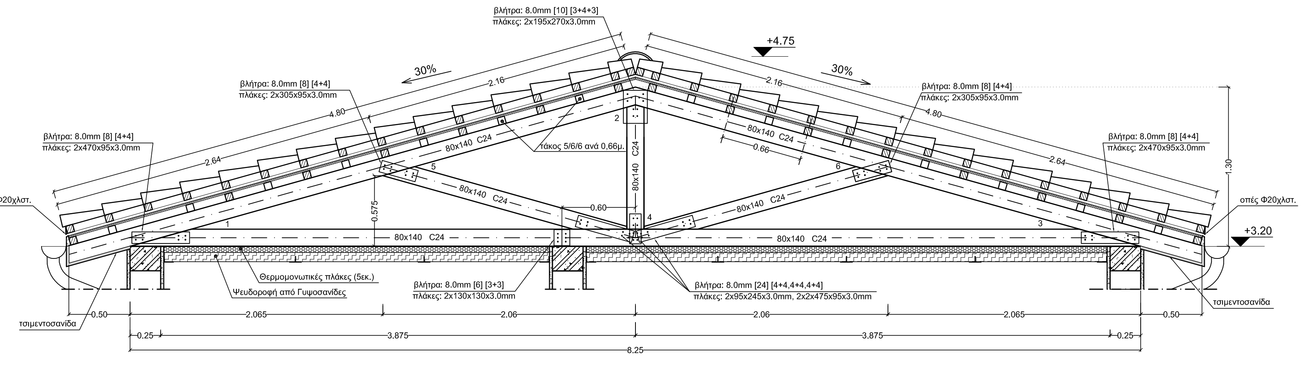

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ
κλίμακα 1:25

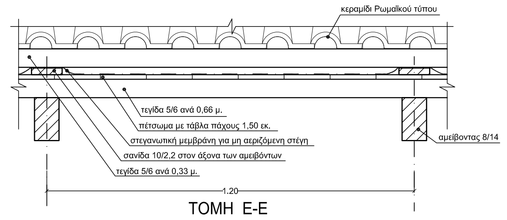

ΤΟΜΗ Ε-Ε
κλίμακα 1:10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

1. Η απόσταση των ξυλοκών είναι 1.10 μ.
2. Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι εμποτισμένη για την προστασία της από σήψη, έντομα, μύκητες.
3. Η στεγανωτική μεμβράνη θα έχει αλληλοκαπάλληψη 20 εκ. πάνω στην οποία θα τοποθετούνται οι τεγίδες.
4. Στην απόληξη της στεγανωτικής μεμβράνης να αφεθούν οπές Φ20χλστ.

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

+0.285 / +0.25	στάθμη τελικού δαπέδου / στάθμη σκυροδέματος
1.40 / 2.50	πλάτος θύρας / ύψος θύρας από στάθμη σκυροδέματος
1.20 / 1.00 / 2.50	πλάτος παραθύρου / ύψος πρεκιού από στάθμη σκυρ/τος / ύψος ποδιάς από στάθμη σκυρ/τος
	υπερμπατική οπτοπλινθοδομή πάχους 25εκ. με οπτόπλινθους διάτρησης 15x25x30
	Συνδετικό τσιμεντοκονίαμα ταχυτσιάκι Κατηγορίας Μ5
	ΤΡΙΠΤΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑΣ
1	ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ Η ΑΚΡΙΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ K1 (Vernilac)
2	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
3	ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ RAL6021, ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ
4	ΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ RAL6021
5	ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΩΝΟΠΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
6	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΧΡΩΜΑΤΟΣ RAL6021
7	ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ K1 (Vernilac)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Πριν την κατασκευή των καναλιών καλωδίων, της εξόδου Καυσαερίων Η/Ζ και του εξαερισμού Η/Ζ να ερωτηθεί ο Τομέας Μελετών Υ/Σ.

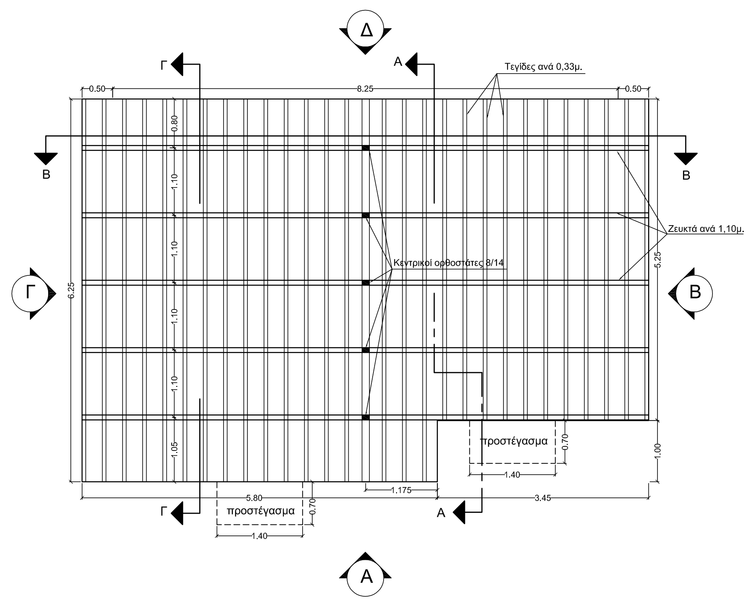

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

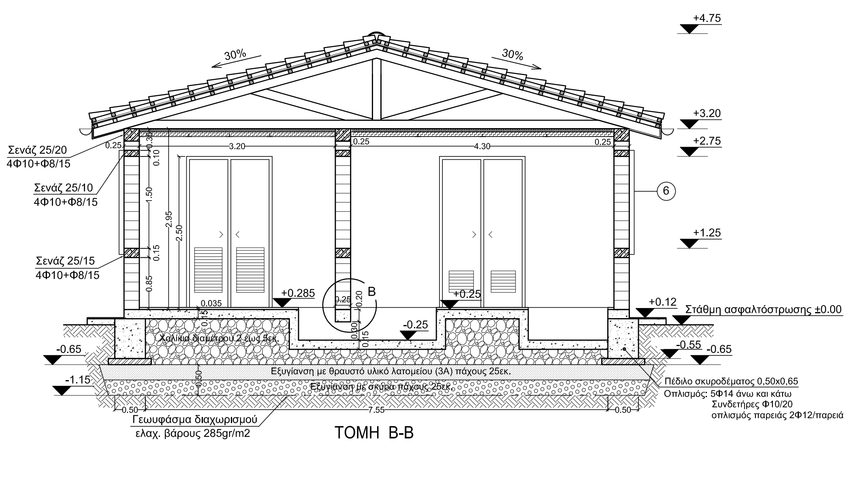

ΤΟΜΗ Β-Β

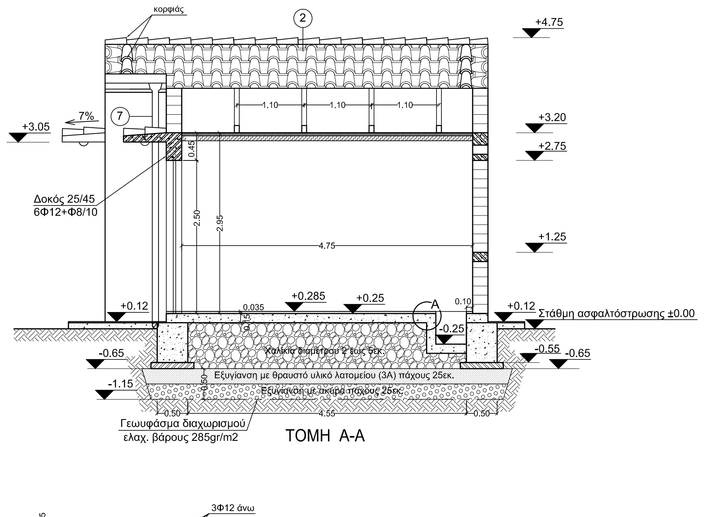

ΤΟΜΗ Α-Α

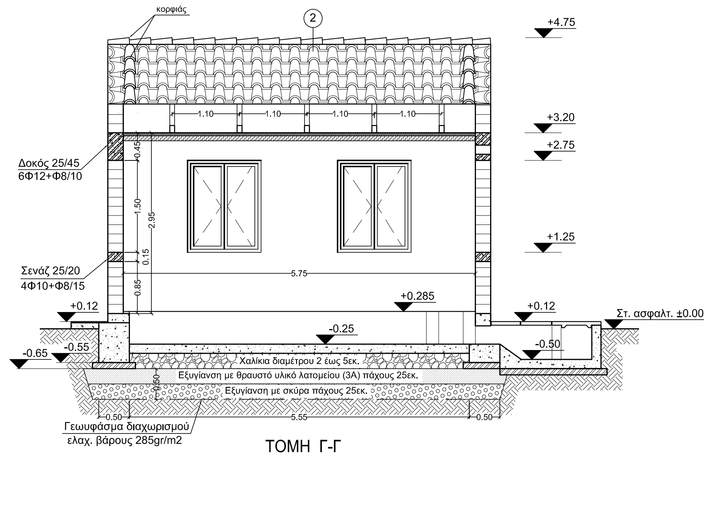

ΤΟΜΗ Γ-Γ



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΕΓΑΣΜΑΤΟΣ
κλίμακα 1:20

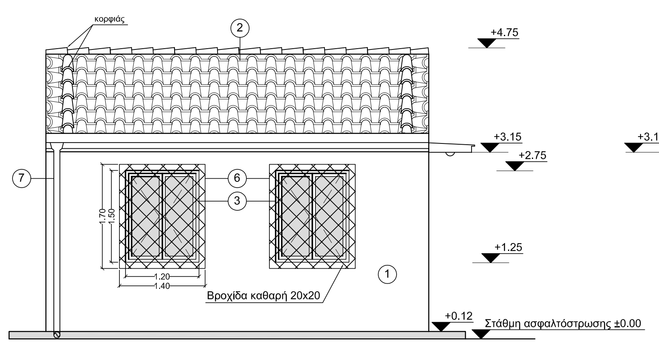

ΟΨΗ Γ

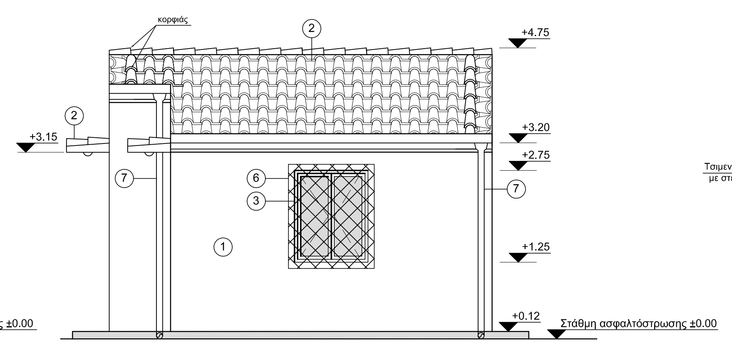

ΟΨΗ Β

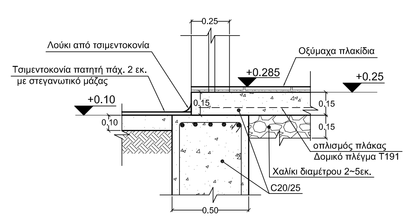

ΚΑΤΩΦΛΙ ΠΟΡΤΑΣ
κλίμακα 1:20

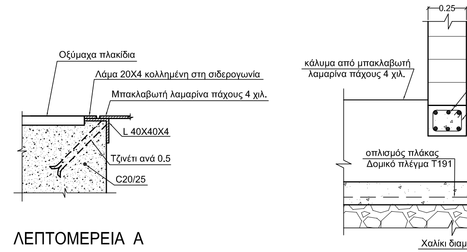

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α
κλίμακα 1:5



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Β
κλίμακα 1:20

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. Σκυρόδεμα C 20/25
2. Χάλυβας B500C
3. Σκυρόδεμα καθαριότητας C 12/15
4. Επικάλυψη προστασίας οπλισμού 5 εκ.
5. Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας II (α = 0.24)

39072-1	Τερματικό Αμαρύνθου - Γενική Διάταξη
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
Σ Χ Ε Τ Ι Κ Α Σ Χ Ε Δ Ι Α	

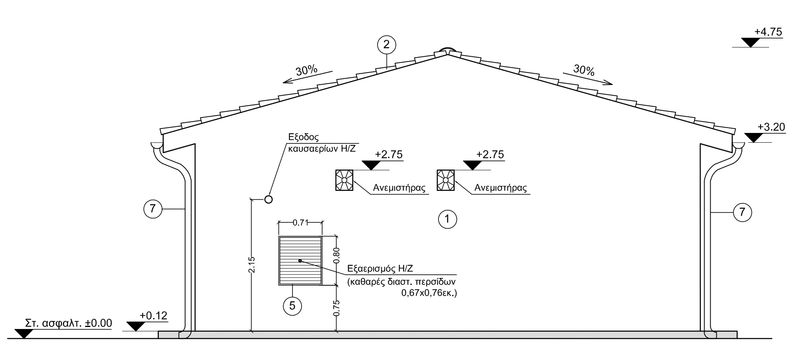

ΟΨΗ Δ

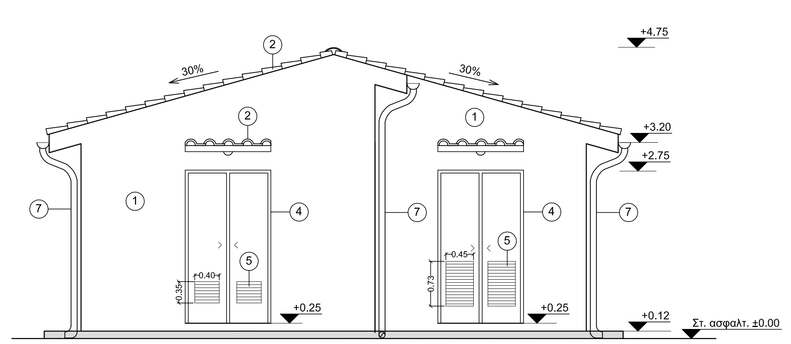

ΟΨΗ Α

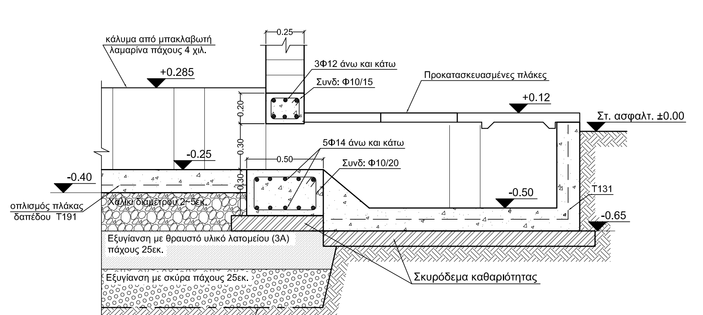

ΤΟΜΗ Δ-Δ
κλίμακα 1:20

Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.
Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ					

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Μ.ΘΥΜΙΑΝΔΟΥ	Μ.ΘΥΜΙΑΝΔΟΥ		Γ.ΤΣΟΡΒΑ	18-07-2016
				ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 50

Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.

39072-2