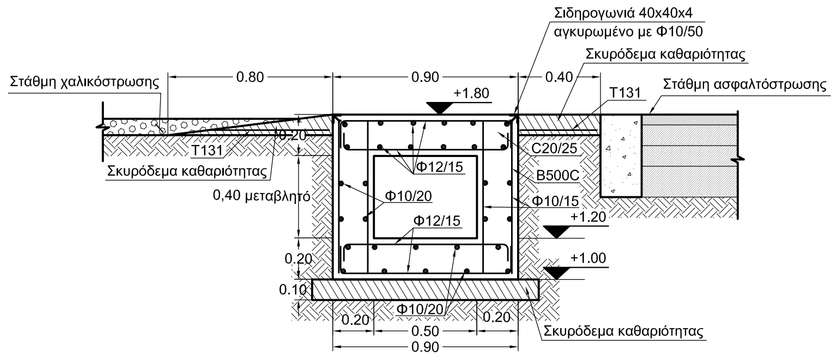

ΤΟΜΗ 1-1 κλ. 1:20

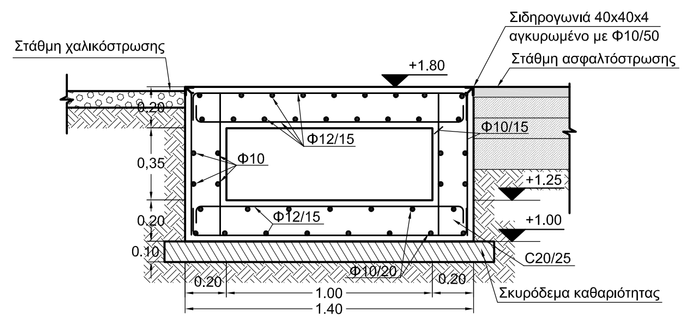

ΤΟΜΗ 2-2 κλ. 1:20

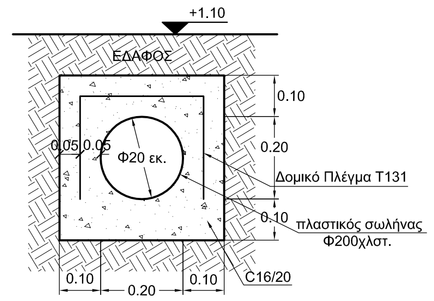

ΤΟΜΗ 3-3
κλ. 1:5

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Σκυρόδεμα C20/25, C16/20
2. Χάλυβας B500C
3. Σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15
4. Επικάλυψη προστασίας οπλισμού 5 εκ.
5. Οι οπές των ηλεκτρολογικών φρεατίων θα προσαρμόζονται σύμφωνα με το σχέδιο της Γενικής Διάταξης.

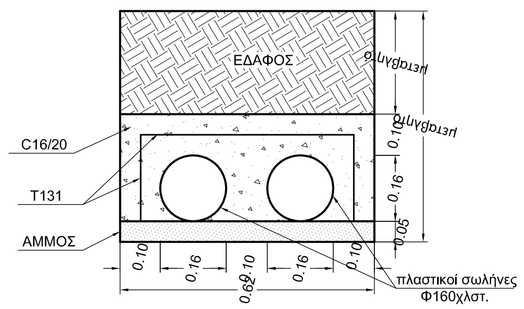

ΤΟΜΗ 4-4 Κλίμακα 1:10

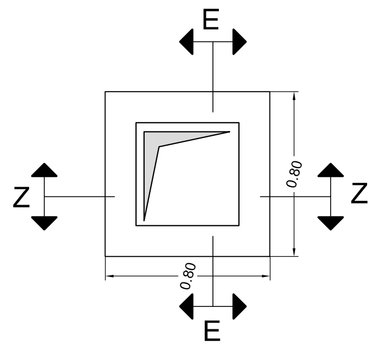

ΚΑΤΟΨΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Κλίμακα 1:20

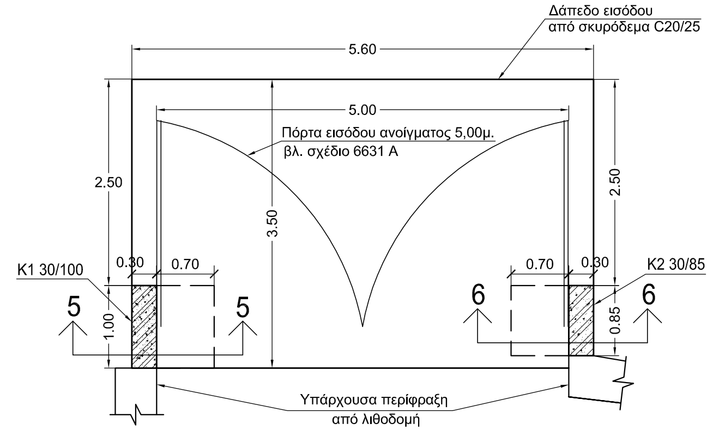

ΚΑΤΟΨΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

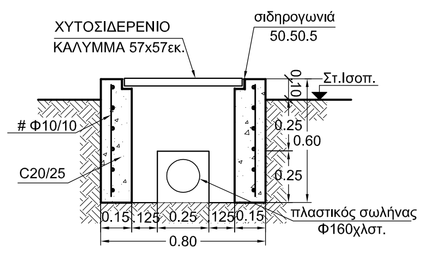

ΤΟΜΗ Z-Z κλ. 1:20

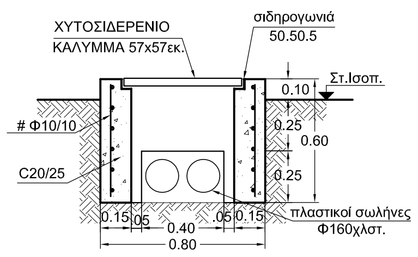

ΤΟΜΗ E-E κλ. 1:20

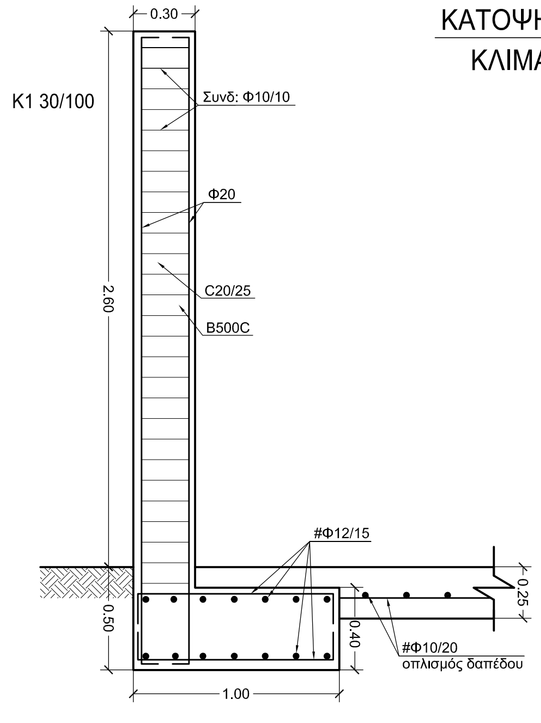

ΤΟΜΗ 5 - 5
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

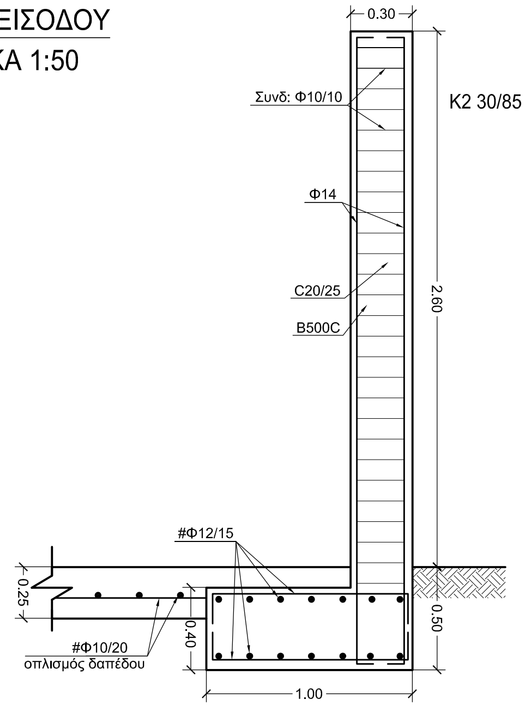

ΤΟΜΗ 6 - 6
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

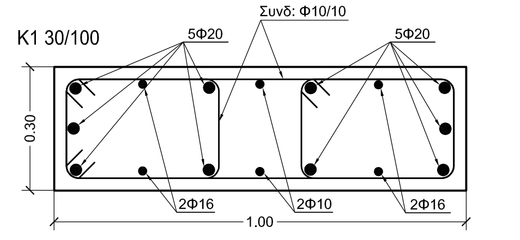

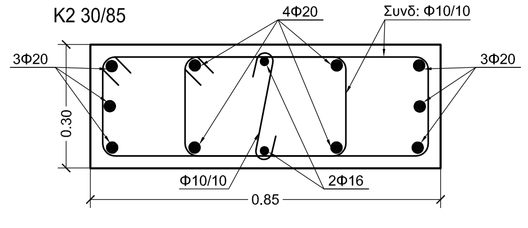

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10

6631 A	Σιδερένια Πόρτα (ανοίγματος 5.00μ.)
39072-1	Τερματικό Αμαρύνθου - Γενική Διάταξη
39072-2	Τερματικό Αμαρύνθου - Κτίριο Ελέγχου
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ	

Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ					

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ

ΤΟΜΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Μ.,ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ	Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ		Γ. ΤΣΟΡΒΑ	18-07-2016

Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 20

39072-3