


ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΟΜ: 2,855²⁰ = ΕΜ: 1,810,20 m
 ΕΞΙΣΩΣΗ: ΒΑΚΙΣ: 2,855²⁰ = ΕΜ: 1,810,20 m
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΟΜ: 0,1,200,000 = ΕΜ: 222,972 - 1,2420 m.

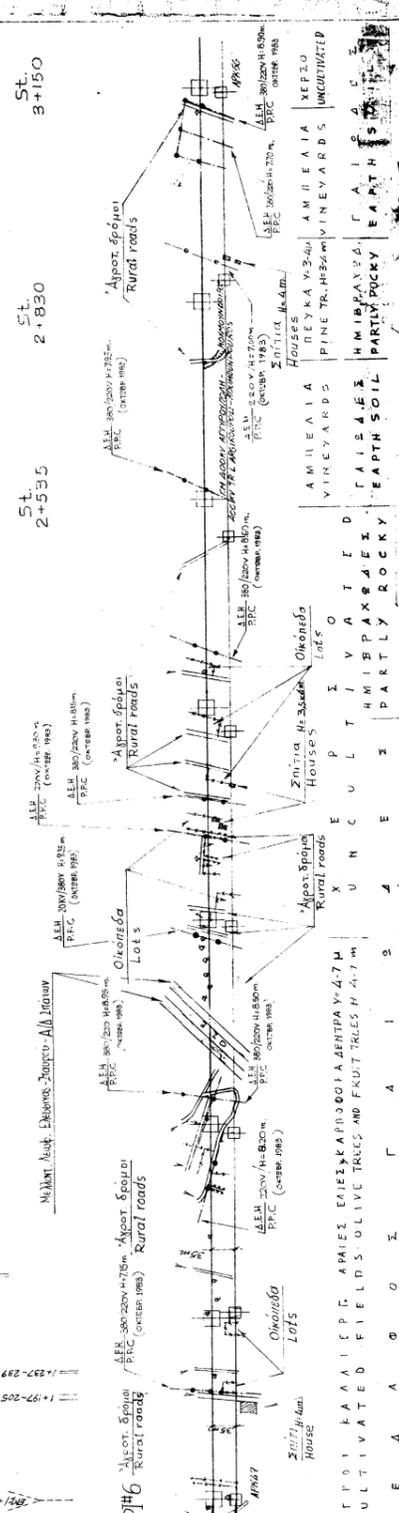

ΡS = 350 m - ΔΟΜΗΤΕΙΑ ΤΡΟΧΥ Ι
 ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 ΚV
 ΠΑΛΛΙΝΗ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 400 KV TRANSMISSION LINE
 PALLINI - AG. STEFANOS


St 2+855²⁰
 EM 1+045
 St 1+315
 St 1+606⁵⁰
 St 1+910
 St 2+225

ΕΞΙΣΩΣΗ: 1,5 m offset left.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜ.
ΑΓΓ	ΑΓΓ	ΑΓΓ	ΑΓΓ	22/11/66
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ				52452
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				ΦΥΛΟ 2
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				ΑΤΟ 7

1	Μητρούπολη Μετρώπολη - Αθήνα - Σπάρτη - Αθήνα	Μ.Ε.
2	Μητρούπολη Μετρώπολη - Αθήνα - Σπάρτη - Αθήνα	Μ.Ε.

Μητρούπολη - Αθήνα 5/11/1966

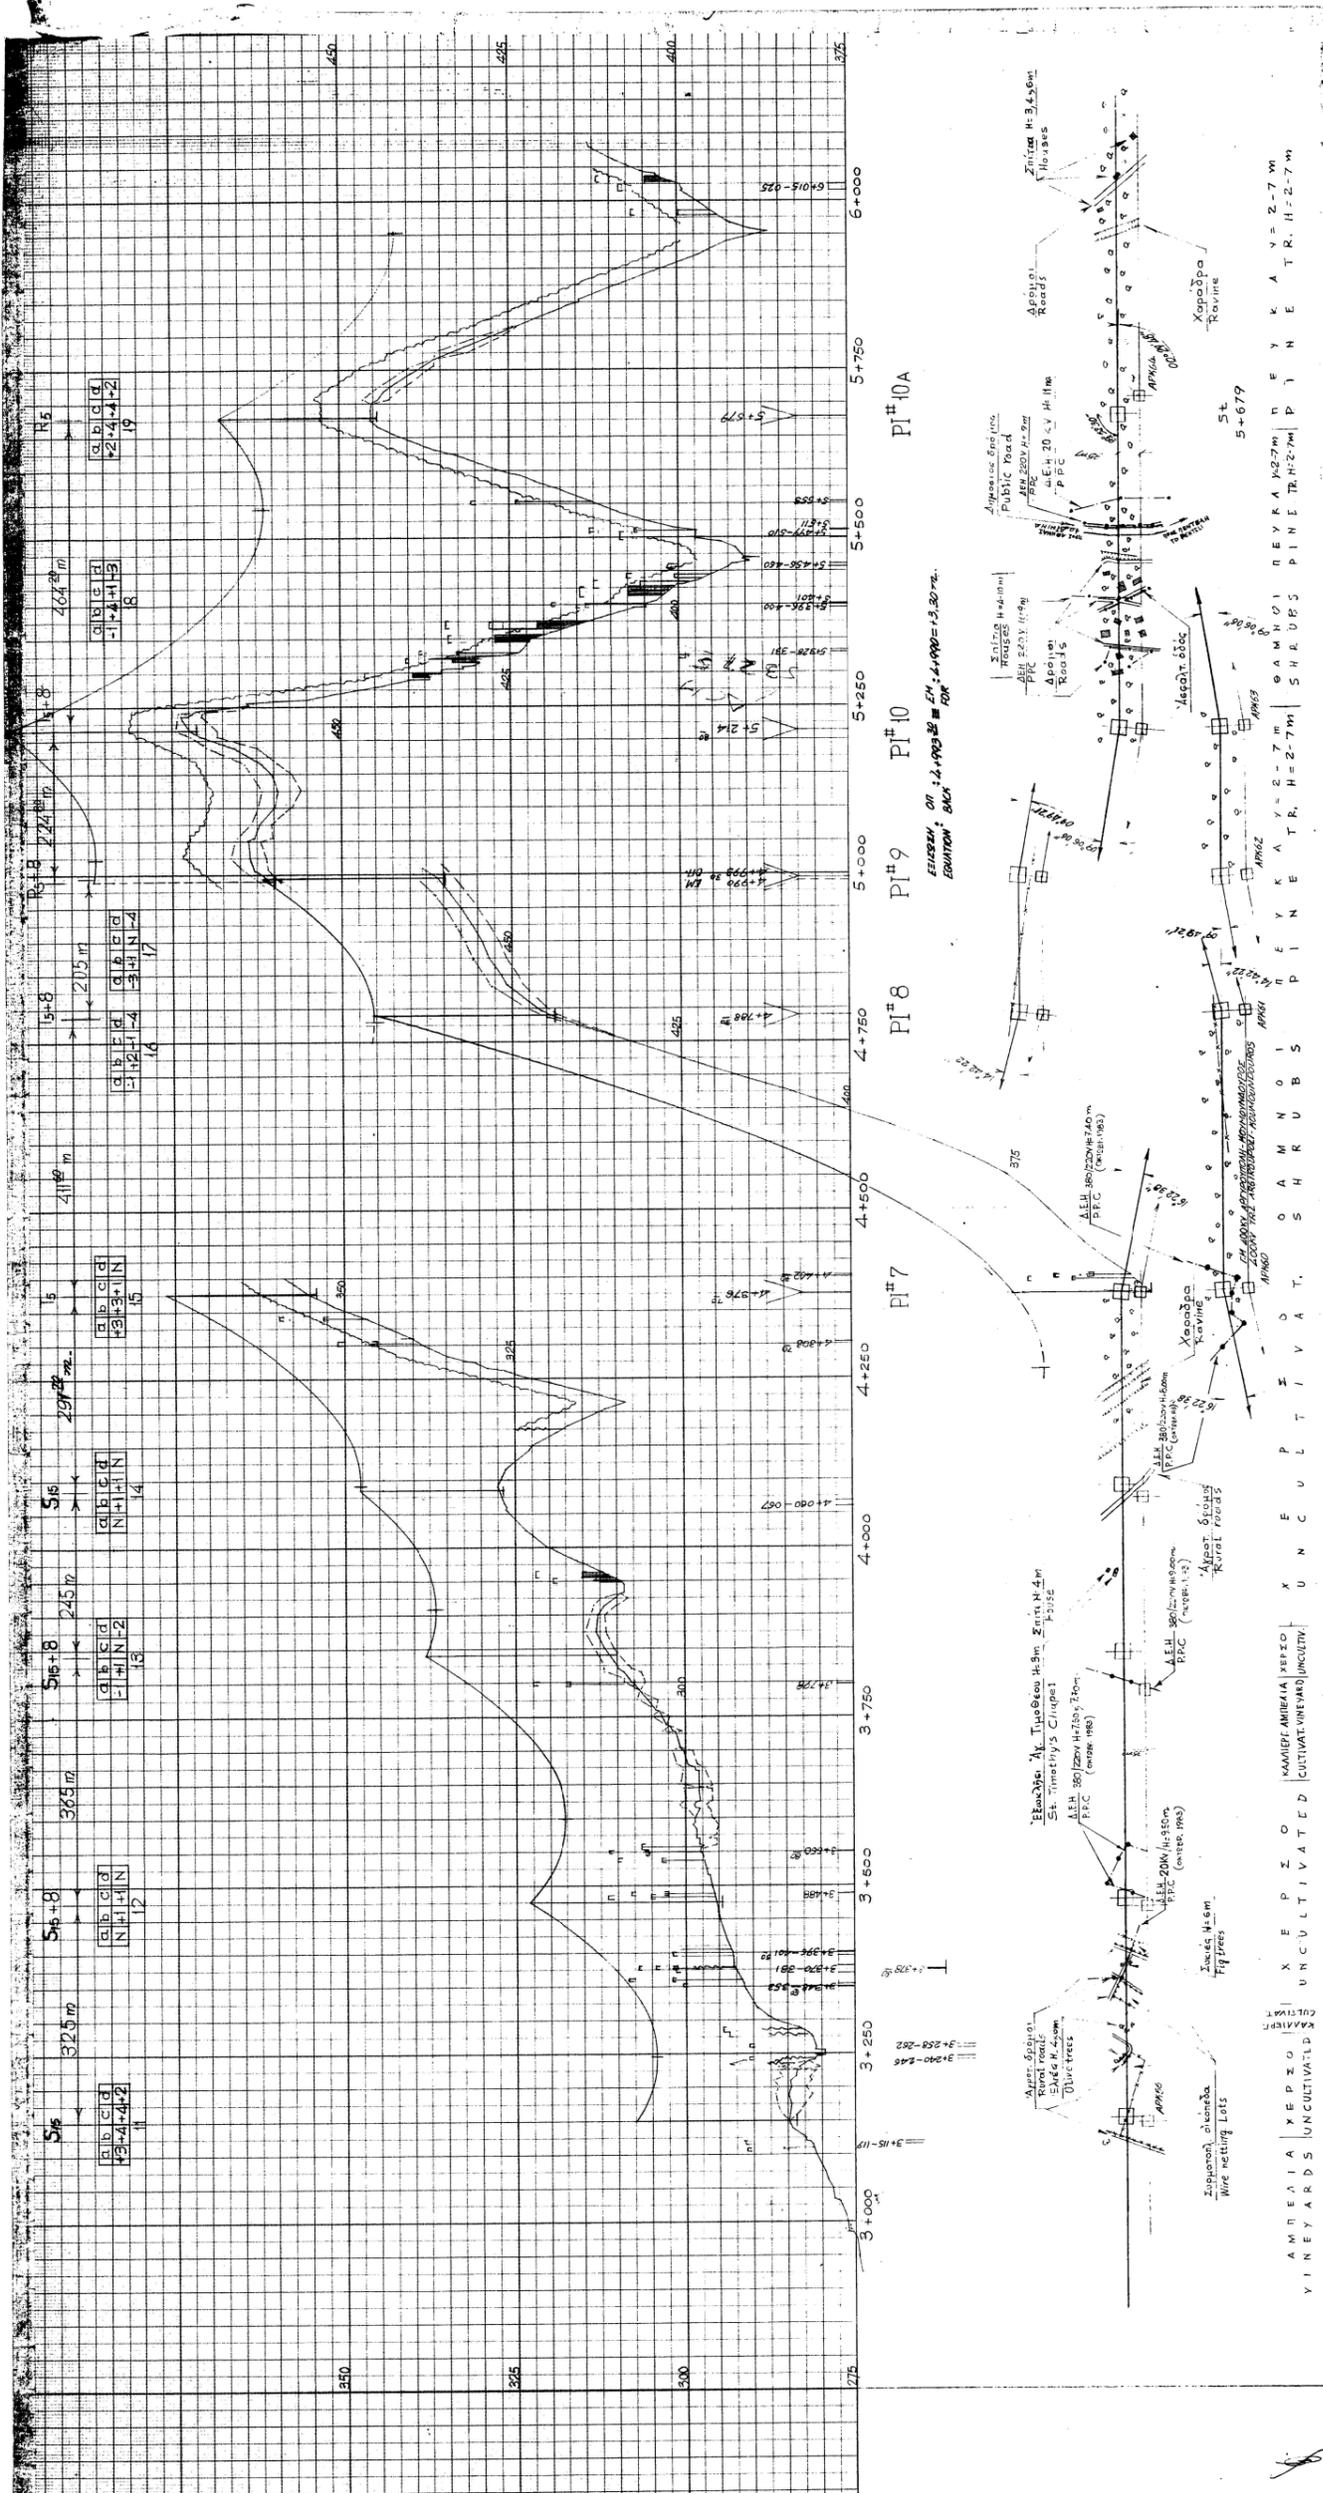

Station	Notes
St 3+150	AMHΛΙΑ ΧΕΡΣΟ UNCULTIVATED (CULTIVATED WINEYARD) (UNCLUST) X E P I O KANIERI AMHΛIA XEPO UNCLUST
St 3+840	E A O O T A H S O E I L F A O T H S O E I L
St 4+035	St 4+035
St 4+376 ⁵²	St 4+376 ⁵²
St 4+786 ⁵²	St 4+786 ⁵²
St 5+214 ⁸²	St 5+214 ⁸²

ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 KV
ΠΑΛΛΗΝΗ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
400 KV TRANSMISSION LINE
PALLINI - AG. STEFANOS


ΣΥΓΓΡΑΦΗ: ΜΕΛΗΤΗΡΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
 ΕΓΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΗ: 52152
 ΦΥΛΟ: 3, ΑΝΤ. 7

Dead End R=350m


Dead End R=350m

Μικροτήν-οπίσθεν 4/1/1966
 Ημερην 22/1/1966

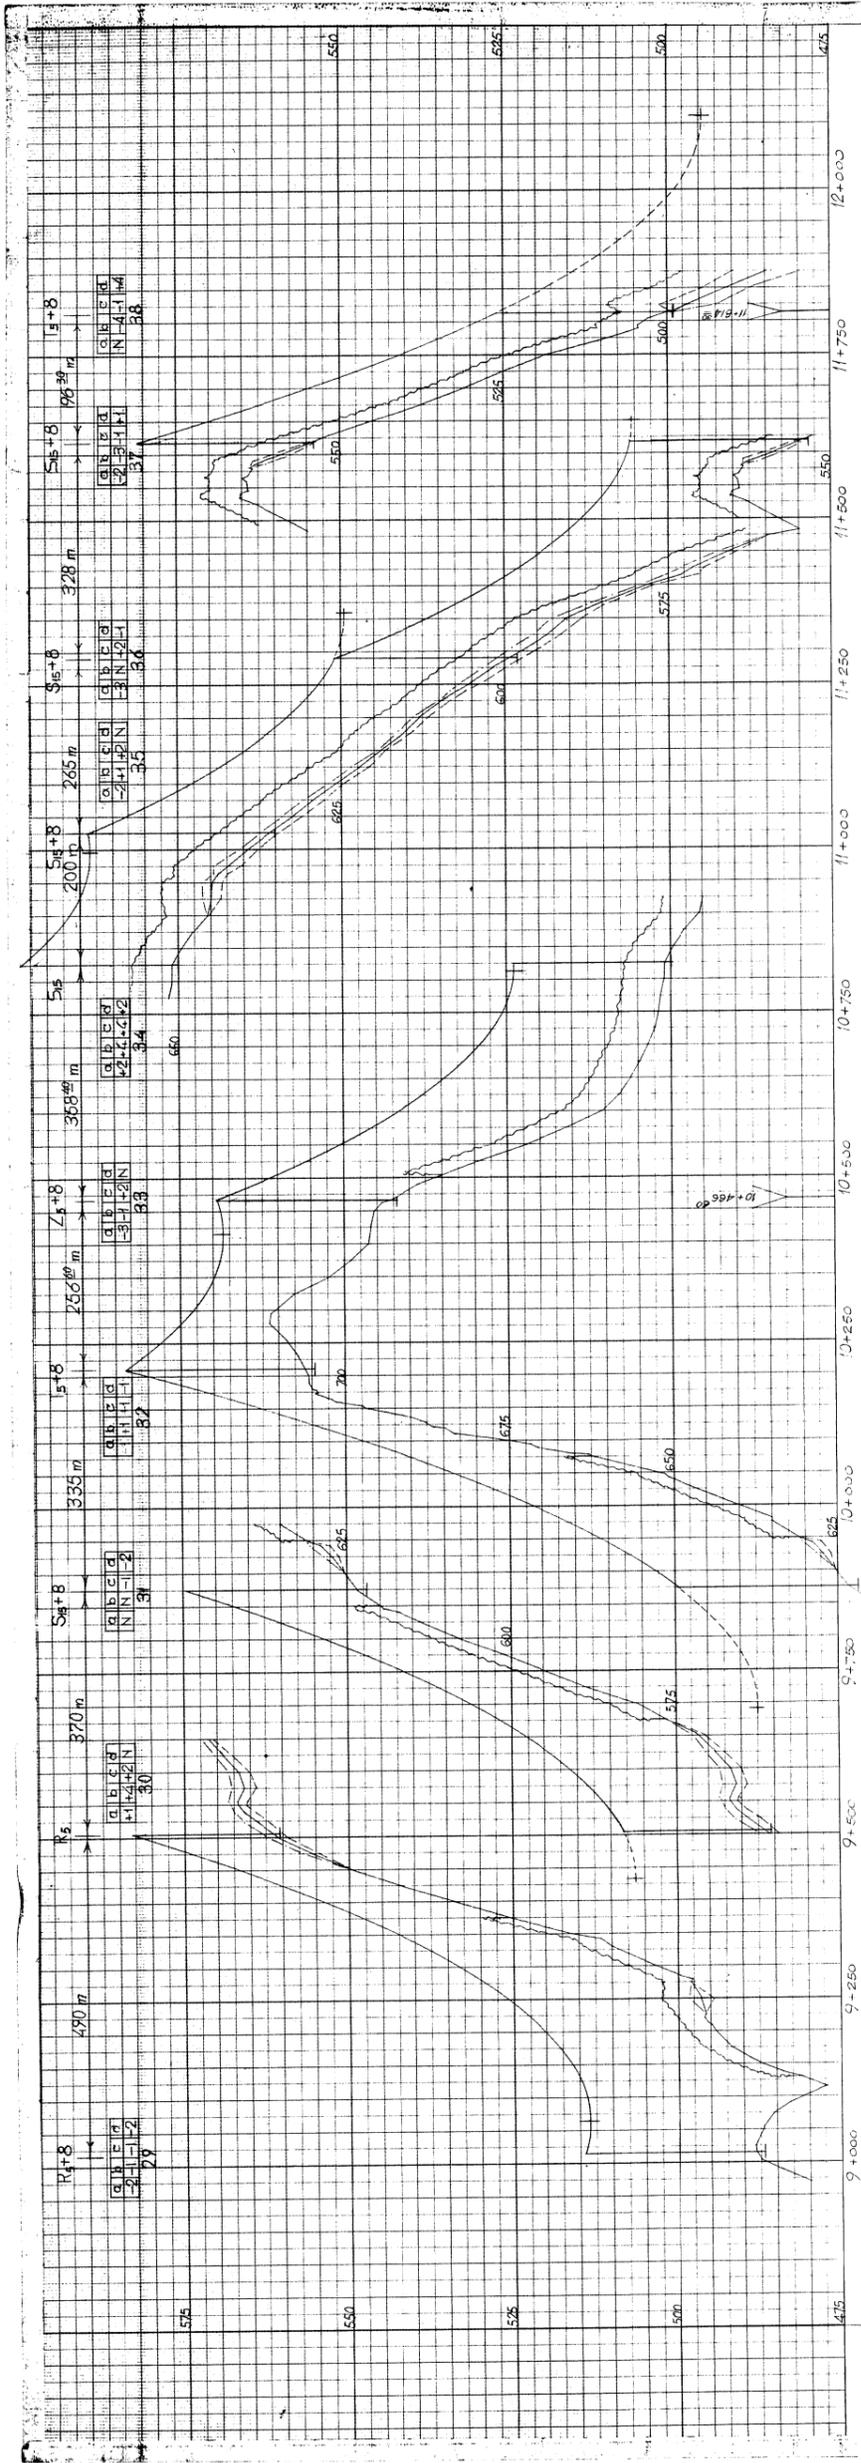

ΠΙ 17

ΠΙ 16

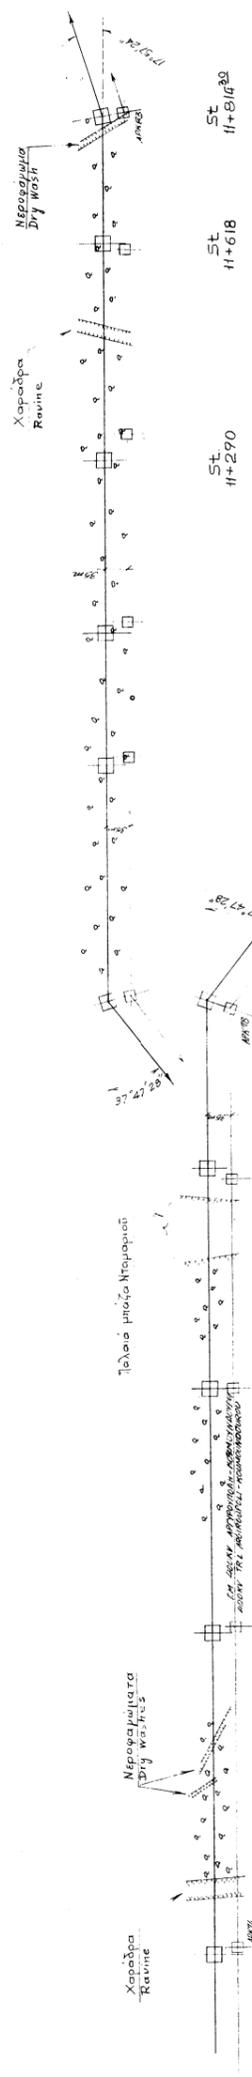

St 9+015	ΕΑΡΘΟΙ ΠΑΡΤΟΙ	ΕΑΡΘΟΙ ΠΑΡΤΟΙ	St 10+825	ΠΙ ΕΝΕΥ	St 11+618	St 11+818	St 11+818
9+505	Η Μ Ι Β Ρ Α Χ Σ Α Ε Σ	Ε Α Ρ Θ Ο Ι	10+825	Ρ Α Ε Ε Σ Η = 2 - 6 - 8 Η - 2 - 6 - 8 Η	Η + 618	Η + 618	Η + 818
9+875	Κ Ο Κ Κ Υ Σ Ο Ι Λ	Ε Α Ρ Θ Ο Ι	10+825	Κ Ρ Α Ε Ε Σ Η = 2 - 6 - 8 Η - 2 - 6 - 8 Η	Η + 618	Η + 618	Η + 818
9+875	Ε Α Ρ Θ Ο Ι	Ε Α Ρ Θ Ο Ι	10+825	Η Μ Ι Β Ρ Α Χ Σ Α Ε Σ	Η + 618	Η + 618	Η + 818
9+875	Ε Α Ρ Θ Ο Ι	Ε Α Ρ Θ Ο Ι	10+825	Η Μ Ι Β Ρ Α Χ Σ Α Ε Σ	Η + 618	Η + 618	Η + 818
9+875	Ε Α Ρ Θ Ο Ι	Ε Α Ρ Θ Ο Ι	10+825	Η Μ Ι Β Ρ Α Χ Σ Α Ε Σ	Η + 618	Η + 618	Η + 818


ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 KV
ΠΑΛΛΗΝΗ—ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
PALLINI—AG. STEFANOS

ΣΥΓΓΡΑΦΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜ.
Α.Μ.	Α.Μ.	Α.Μ.	Α.Μ.	Α.Μ.
ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Ι				ΚΕ ΜΗ: 16000 ΜΗΜ. 1600
ΜΕΤΩΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				52452
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				ΑΥΓ. 7.

Dead End R.S=350m

Dead End R.S=350m

Μεσομένη - 25/11/1960
Ηλεκτρονική 2611/160

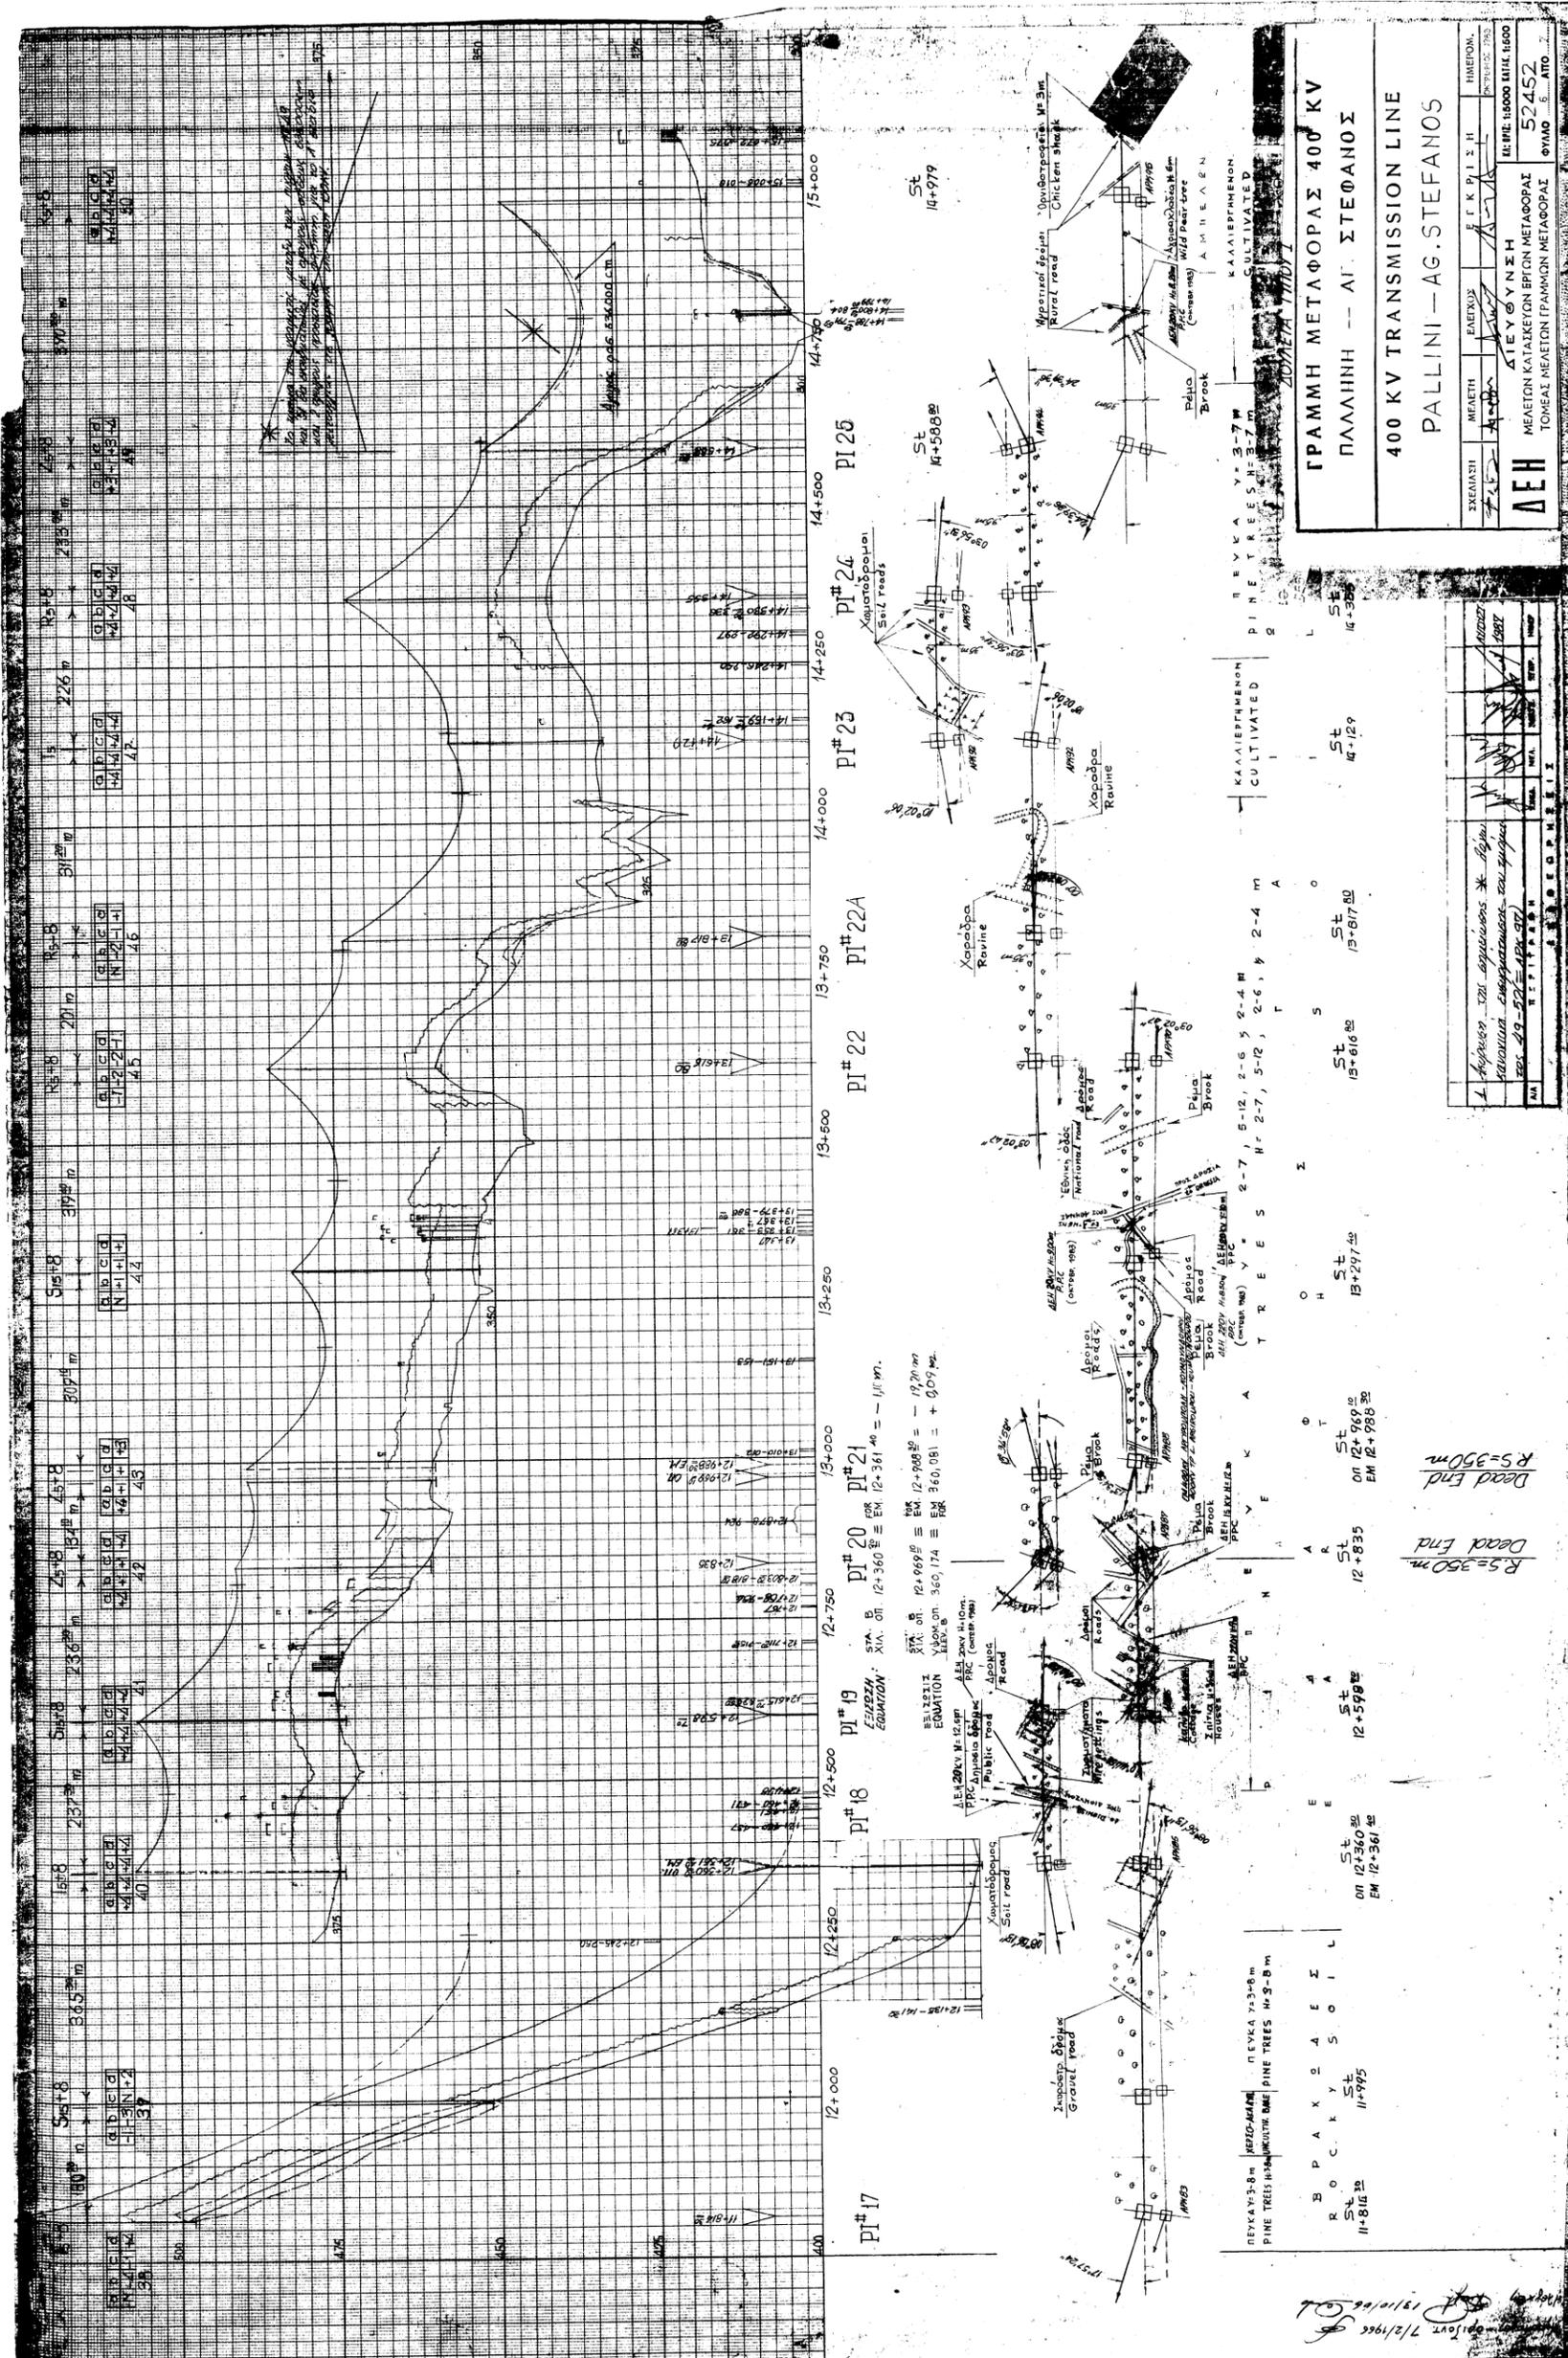

ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 KV
ΠΑΛΛΗΝΗ -- ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
400 KV TRANSMISSION LINE
PALLINI -- AG. STEFANOS

ΣΥΝΤΑΞΗ	ΜΕΤΩΣ	ΕΛΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΛ.
Φ.Ε.	Α.Α.	Α.Α.	1966
ΔΕΗ			ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
			52452
			1:10000 ΜΗΛ. 1500
			ΦΥΛΑΚ. ΑΤΤΟ

ΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΩΣ	ΕΛΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΛ.
St 14+979	14+979	14+979	14-3-66
St 14+500	14+500	14+500	14-12-9
St 14+250	14+250	14+250	13-7-17
St 13+750	13+750	13+750	13-6-16
St 13+250	13+250	13+250	13-2-27
St 12+750	12+750	12+750	12-5-12
St 12+250	12+250	12+250	12-5-12
St 11+995	11+995	11+995	12-7-5
St 11+800	11+800	11+800	12-6-4

ΠΕΥΚΑ 7x3-8 m
 PINE TREES 11x8-10 m
 ΠΕΥΚΑ 7x3-8 m
 PINE TREES 11x8-10 m

ΔΕΥΚΑ 7x3-8 m
 PINE TREES 11x8-10 m
 ΠΕΥΚΑ 7x3-8 m
 PINE TREES 11x8-10 m

Οπλιστής 7/2/1966
 19/11/1966

