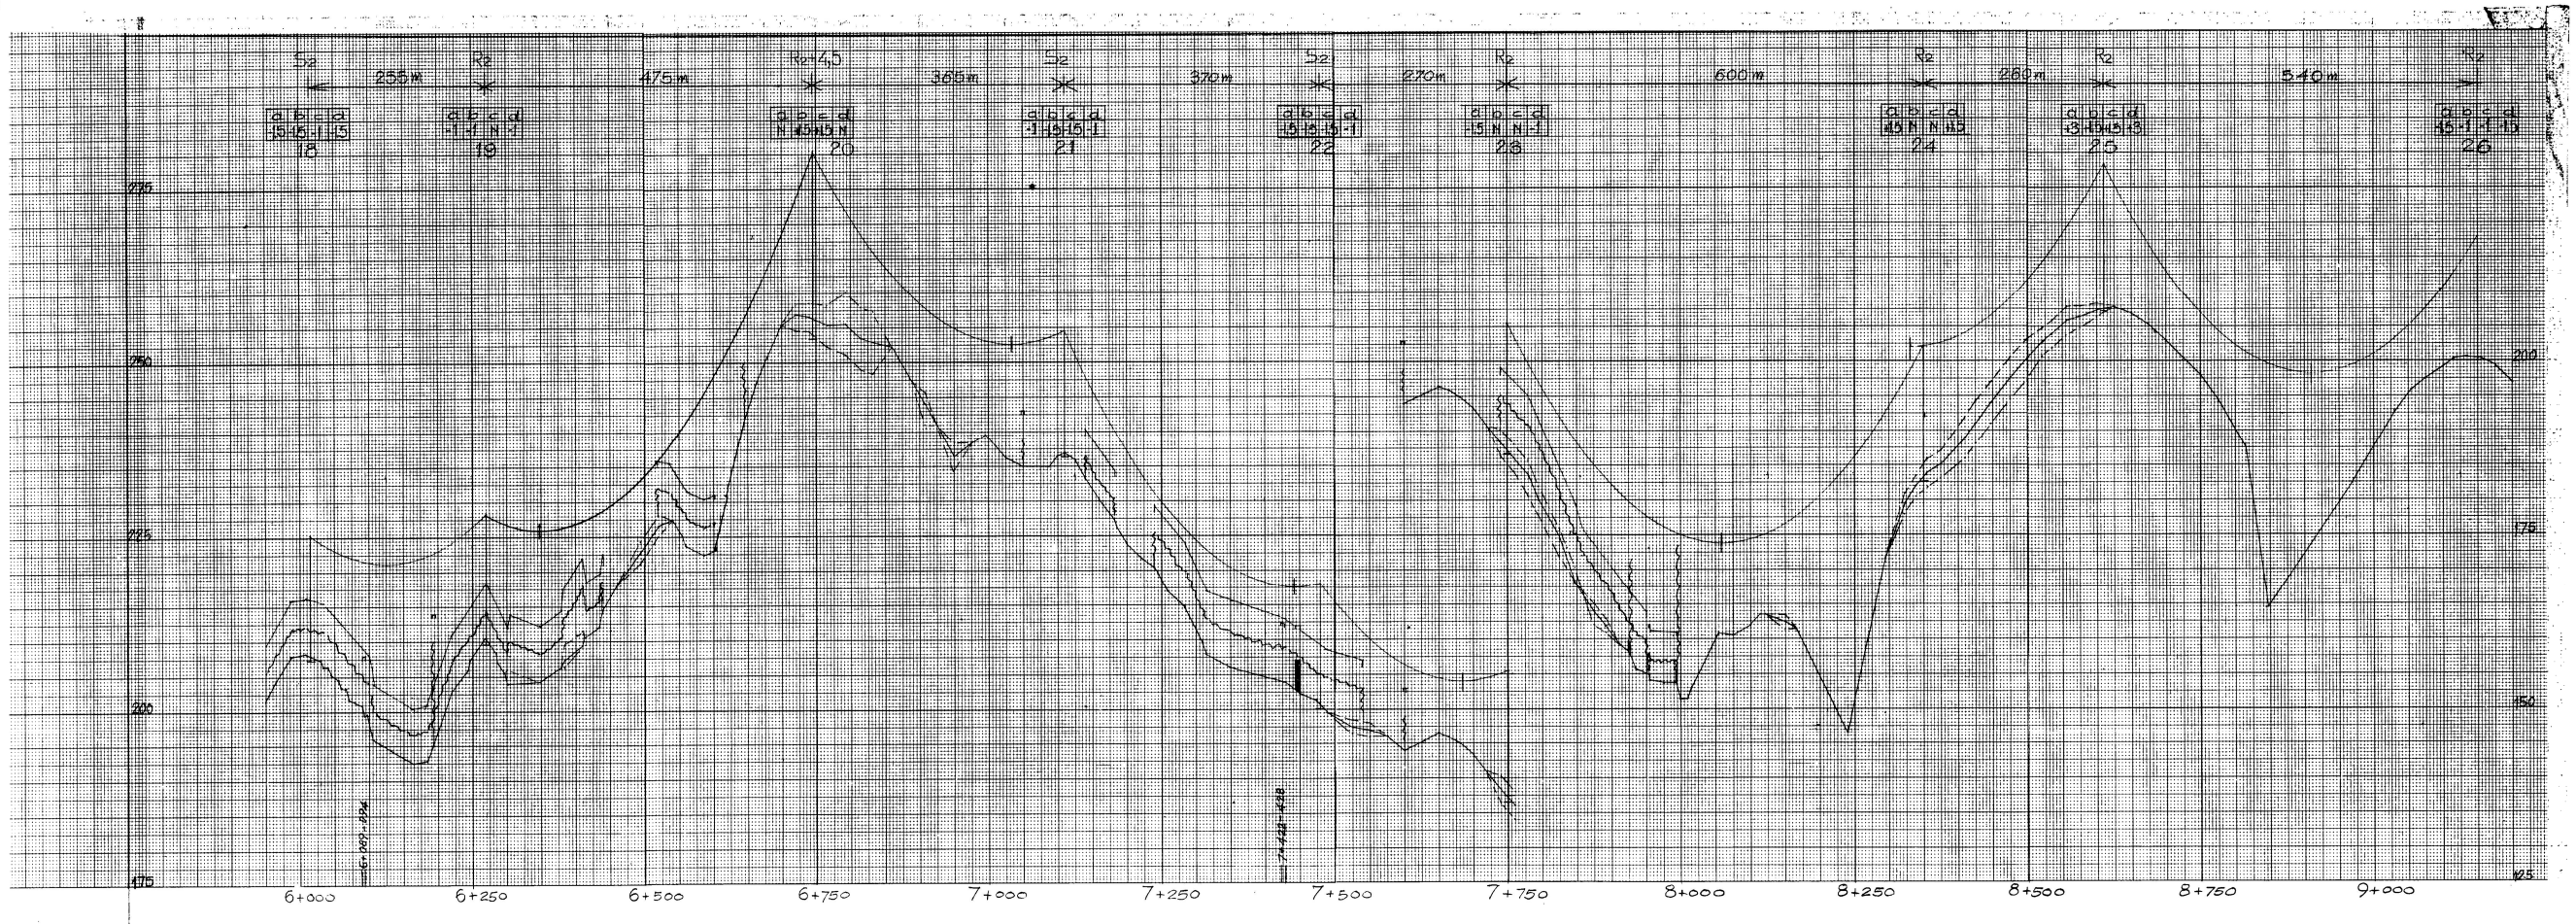

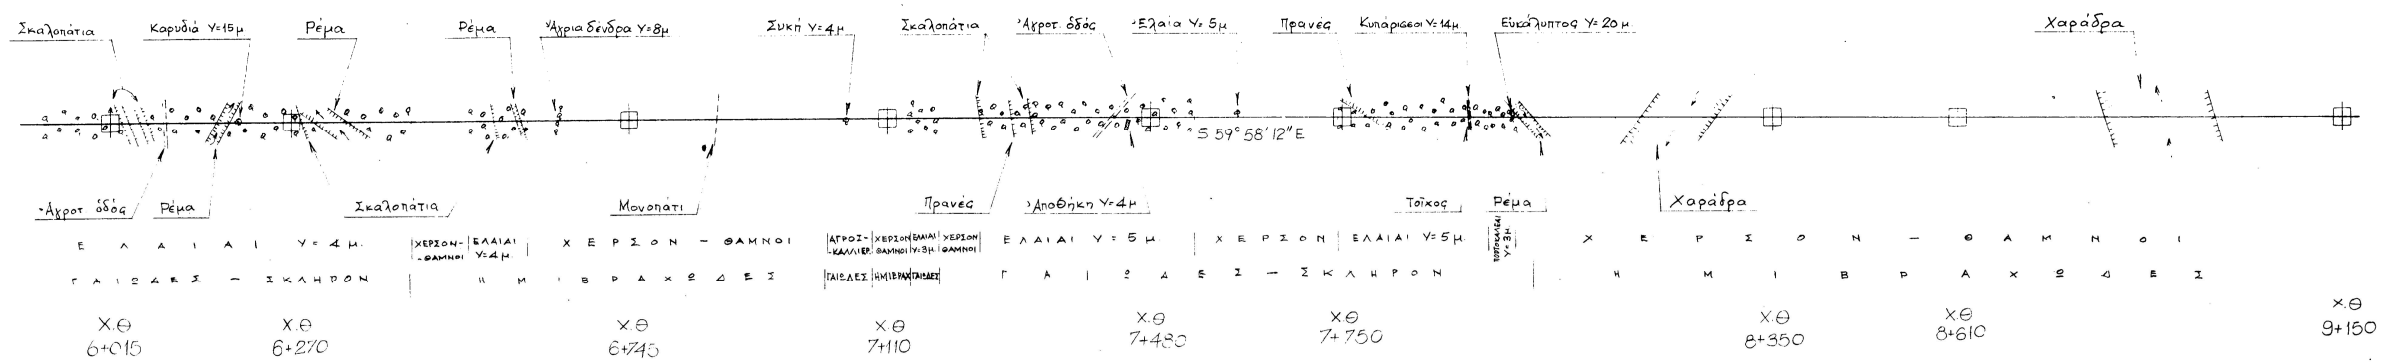

Κλίσεις - οδήγησ. Νοέμβριος 1977

Β.Α. = 500μ

ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 KV

ΣΠΑΡΤΗ — ΜΟΛΑΟΙ

ΕΣΧΕΔΙΑΣΘΗ	ΕΜΕΛΕΤΗΘΗ	ΗΛΕΓΧΘΗ	ΕΝΕΚΡΙΘΗ	ΗΜΕΡΟΜ.
			Νοέμβριος 1977	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1977

ΔΕΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΛ. ΟΡΙΖ. 1:5000 ΚΑΤΑΚ. 1:500

52131

ΦΥΛΛΟΝ 3 ΑΠΟ 14