
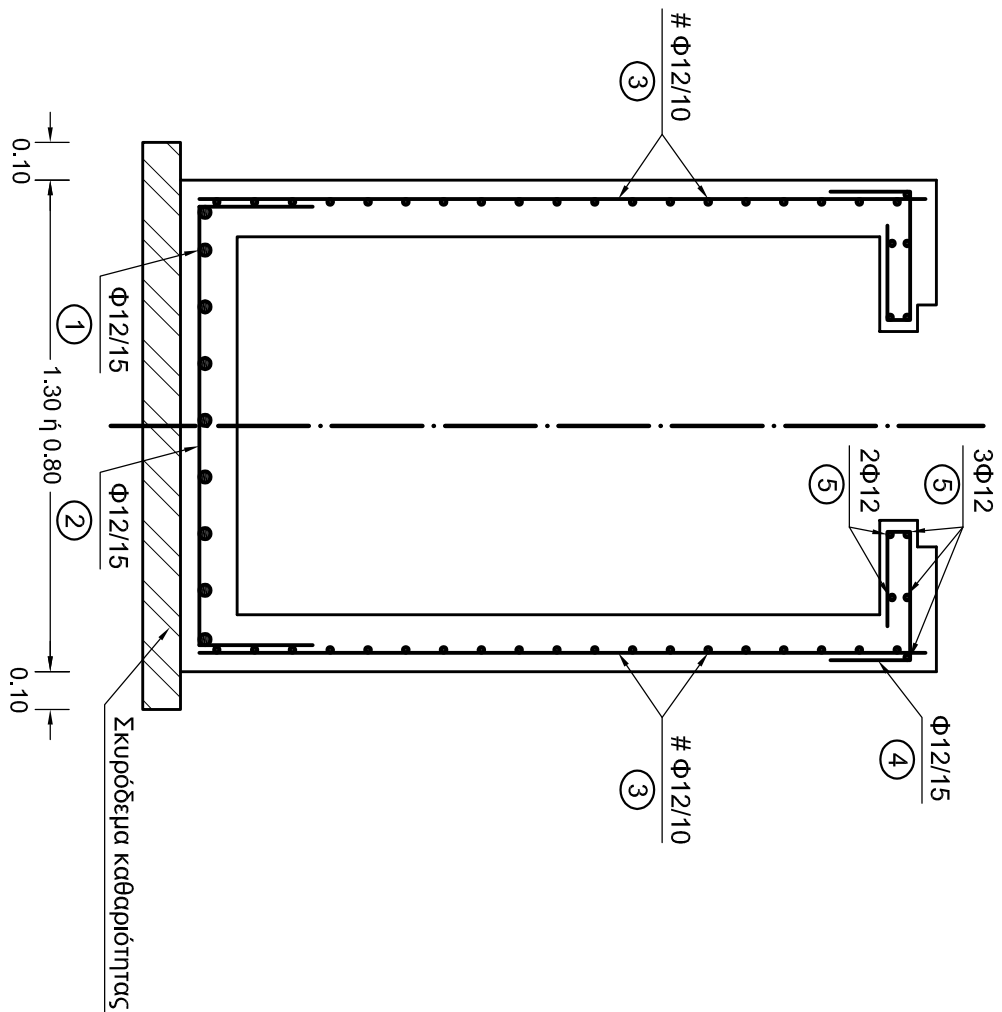


ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΣΣΕΩΣ

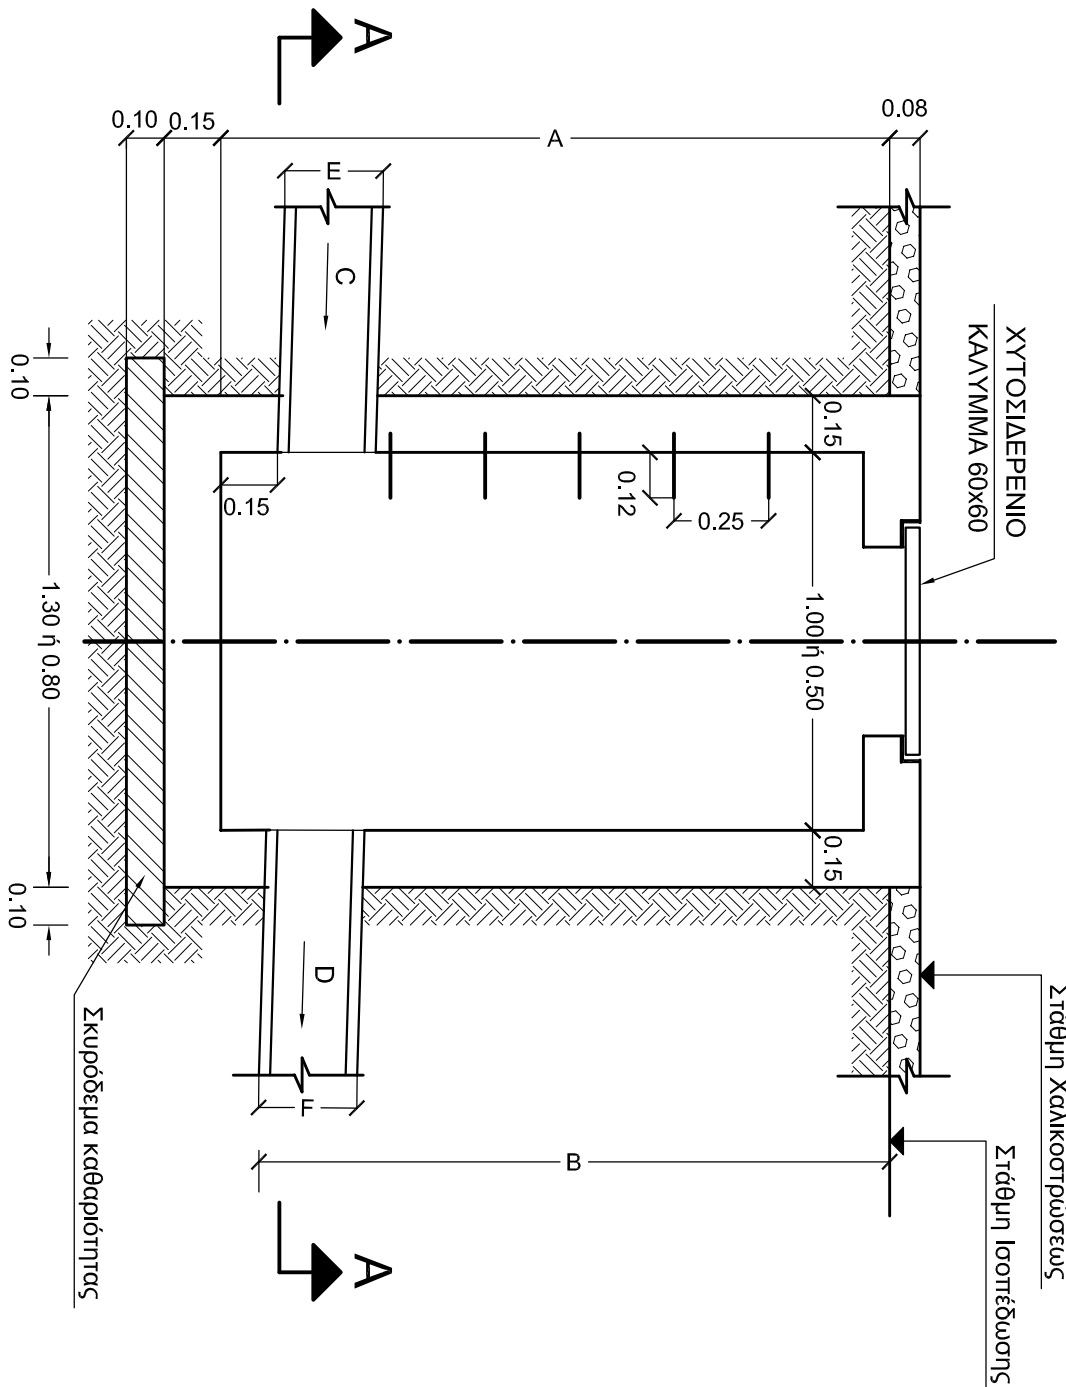


ΕΝΔΟΤΥΠΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στοιβάδα : C20/25
2. Οπλισμός : B500C
3. Οι διαστάσεις του φρεατίου ενδέχεται με την χρήση να μεταβάλλονται σε 0.80x0.80 από 1.30x1.30.


Οι διαστάσεις Α, Β, οι κλίσεις των σωλήνων C, D η διάμετρος Ε, F των σωλήνων και η απόλην του πωλόμενα φαίνονται στα σχετικά σχέδια της γενικής διατάξης

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

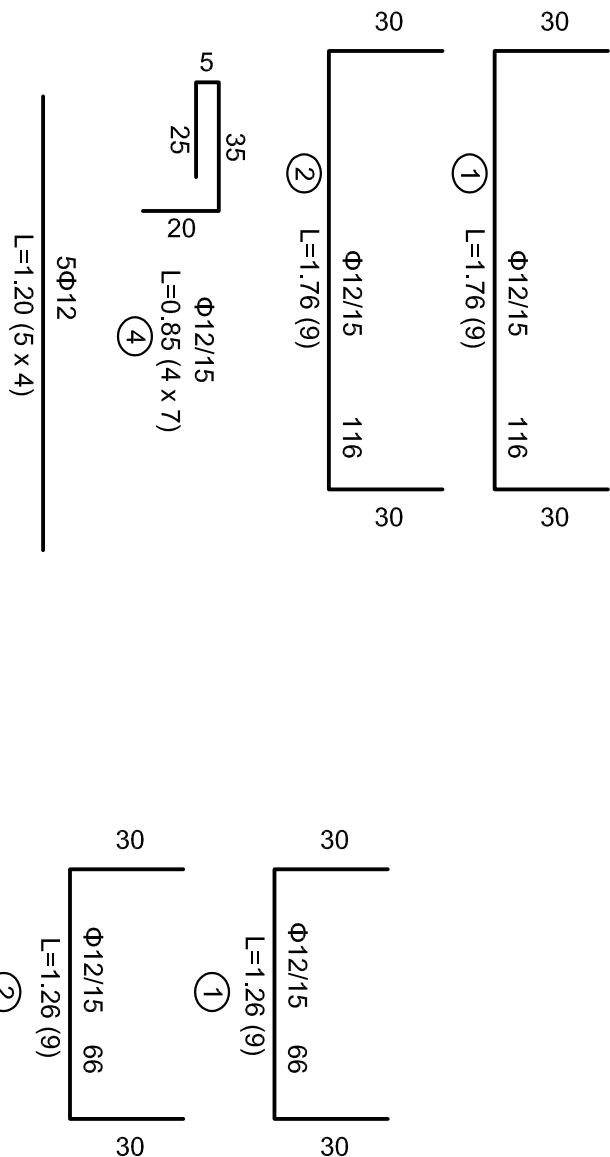


Φρέατο διαστάσεων 1.30x1.30


Φρέατο διαστάσεων 0.80x0.80

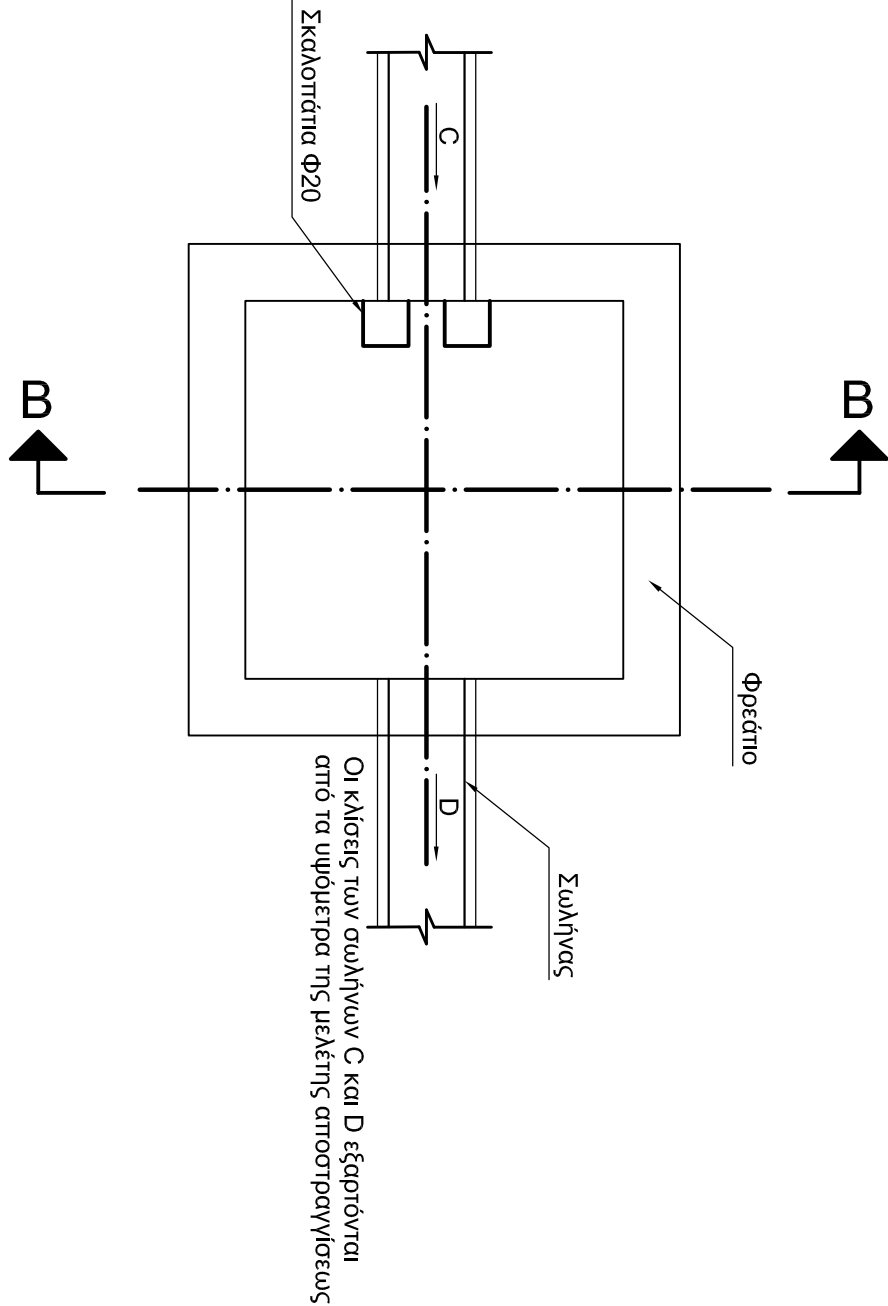

ΤΟΜΗ Α-Α

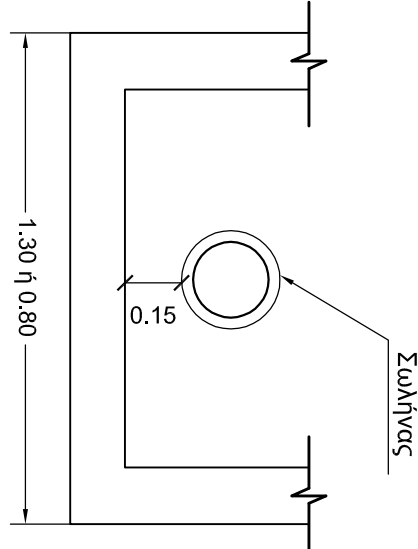

ΤΟΜΗ Β-Β

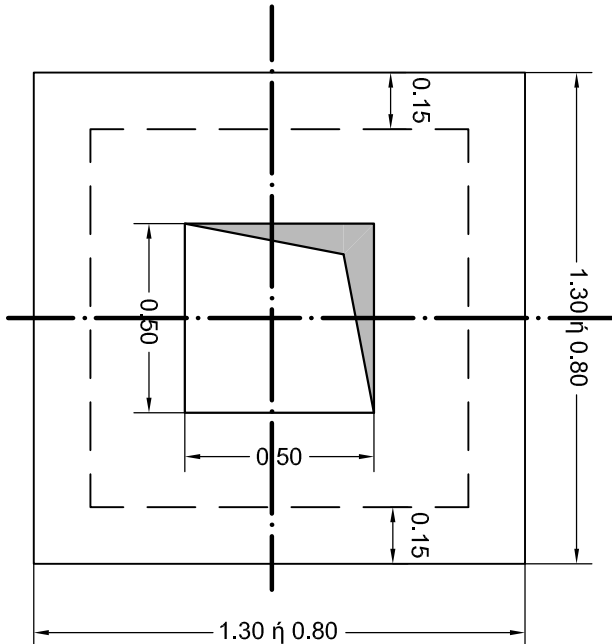

ΚΑΤΟΥΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΗ ΣΙΑΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ					27-05-2016
2	Ε. ΚΑΡΕΛΗ	Μ. ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ		Γ. ΤΣΟΡΒΑ	
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0.80x0.80 ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3.					
1	ΜΟΥΣΜΑΝΙΔΟΥ		Γ. ΤΣΟΡΒΑ	Ν. ΣΟΦΑΤΖΗΣ	22-12-2008
Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ	ΜΕΤΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΠΙΡΕΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.
Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ					
ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΣΣΕΩΣ					
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ					
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ	ΜΕΤΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΠΙΡΕΘΗΚΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
Γ. ΤΣΟΡΒΑ		Γ. ΤΣΟΡΒΑ	Α. ΠΑΠΑΔΕΟΠΟΥΛΟΣ	06-06-2005	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ					ΚΑΙΜΑΚΑ 1:20
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ Π.Ο.Λ. ΜΗΧ. ΥΠΣ Κ.Υ.Τ.					40013