


ΚΑΤΟΨΗ
ΚΛ.1:20

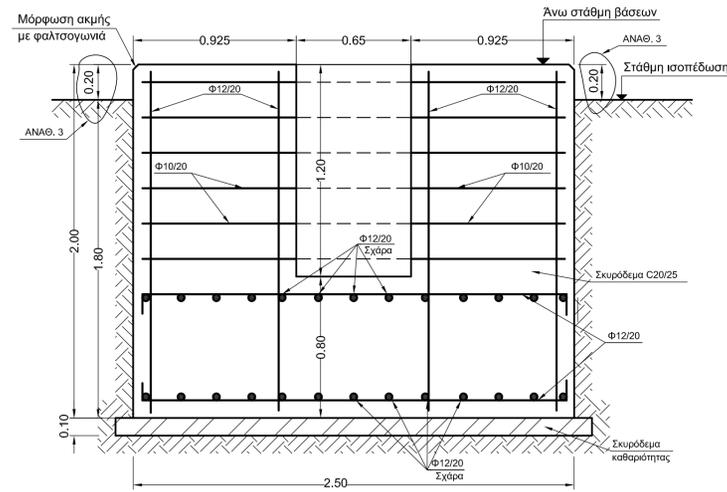

ΤΟΜΗ Α-Α
ΚΛ.1:20

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. Υλικά
 Σκυρόδεμα βάσης C 20/25
 Σκυρόδεμα καθαρότητας: C 12/15
 Χάλυβας κυρίων οπλισμών: B500C

2. Ειδικά Βάρη
 Οπλισμένου Σκυροδέματος 25.00 kN/M³

3. Σεισμικές Επιβαρύνσεις
 Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας III a=0,36
 Συντελεστής Σπουδαιότητας Σ4 γ=1,30
 Συντελεστής Στάθμ. Συμπεριφοράς q=1,50
 Συντελεστής θεμιλίσσης Φ=1,00
 Συντελεστής κρίσιμης απόσβεσης z=5%

4. Επικαλύψεις προστασίας οπλισμού
 τουλάχιστον 50mm παντού

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| 4 | ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "24" | | | 16/11/2015 |
| | Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ | Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ | Γ.ΤΣΟΡΒΑ | |
| 3 | ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΘΜΗ ΕΔΑΦΟΥΣ | | | 29/08/2006 |
| | Γ.ΤΣΟΡΒΑ | Γ.ΤΣΟΡΒΑ | Α.ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 2 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | | | 04/04/2006 |
| | Γ.ΤΣΟΡΒΑ | Γ.ΤΣΟΡΒΑ | Α.ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 1 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | | | 24/10/2006 |
| | Γ.ΤΣΟΡΒΑ | Γ.ΤΣΟΡΒΑ | Α.ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | |
| Α/Α | ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ | | | | |

ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ "24"
 ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 ΥΨΟΥΣ 16μ. και 17μ., ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 (ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ Η ΤΑΝΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ)

| | | | | |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|
| ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| Γ. ΤΣΟΡΒΑ | Γ. ΤΣΟΡΒΑ | | Α.ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 28-06-2005 |
| Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | | | | ΚΛΙΜ. 1:20 |
| ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ. | | | | 40014 |