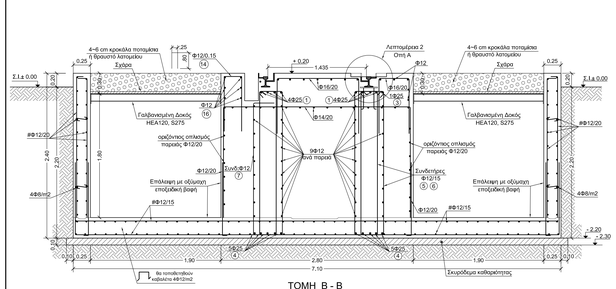

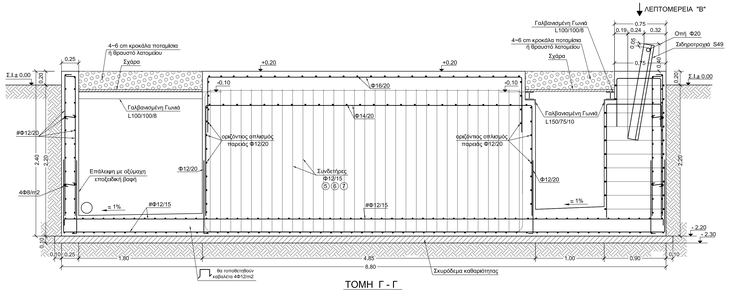

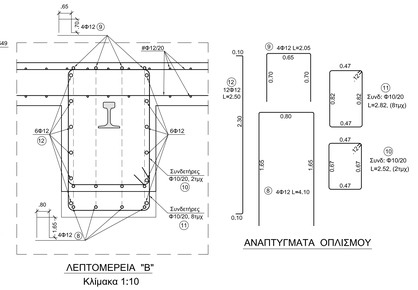

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. Υλικά

Σκυρόδεμα βάσης:	C 25/30
Σκυρόδεμα καθαριότητας:	C 12/15
Χάλυβας κυρίων οπλισμών:	B500C

2. Ειδικά Βάρη

Οπλισμένου Σκυροδέματος 25,00 kN/M^3

3. Σεισμικές Επιβαρύνσεις

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας	III a_{gR}=0,36
Συντελεστής Σπουδαιότητας	I4 γ_I=1,30
Συντελεστής Εδάφ. Συμπεριφοράς	q=1,50
Συντελεστής Θεμελίωσης	Φ_R=1,00
Συντελεστής κρίσιμου απόσβεσης	ρ=5%

4. Στοιχεία Εδάφους

Τάση Εδάφους σεπ = 2,00 kg/cm2

5. Επικαλύψεις προστασίας οπλισμού

τουλάχιστον 50mm παντού

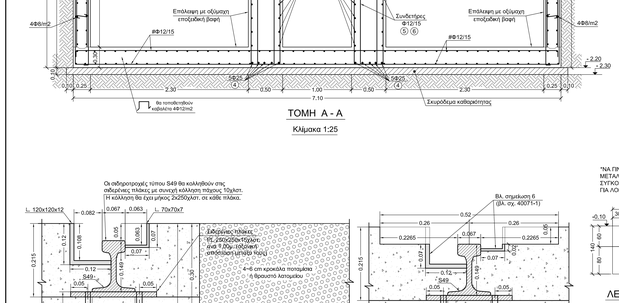

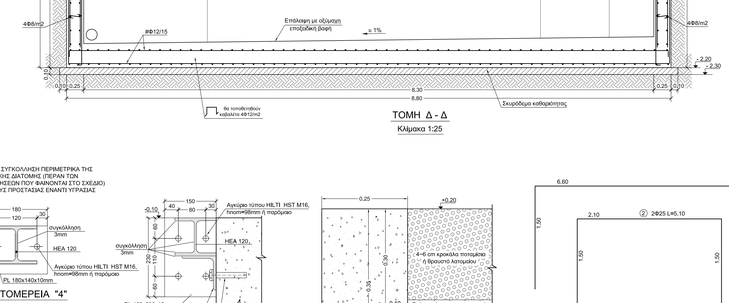

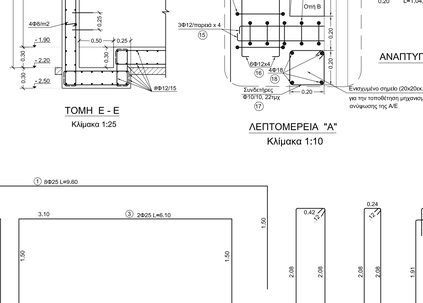

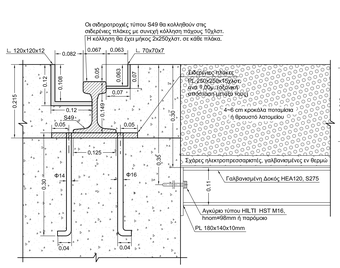









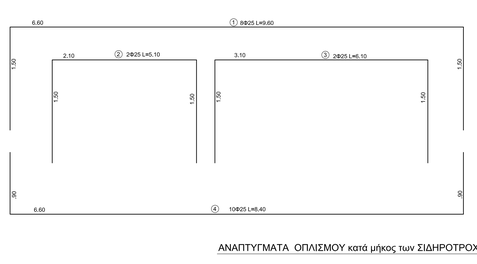



40071-3	ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ "U8", ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
40071-1	ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ "U8", ΚΑΤΟΨΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ	

Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.

Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ "U8"

A/E Crompton Greaves 25MVar

(Σύμβαση 4088211)

ΤΟΜΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Μ.ΘΥΜΜΑΝΙΔΟΥ	Μ.ΘΥΜΜΑΝΙΔΟΥ		Γ.ΤΣΟΡΒΑ	26-11-2018

Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 25

40071-2