

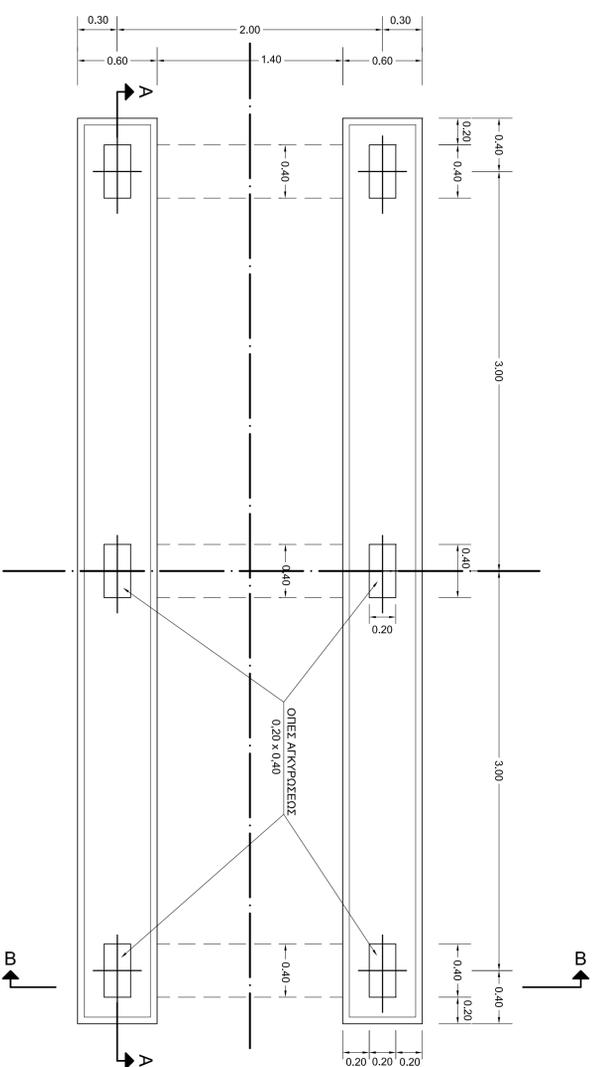


ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ


- ΥΛΙΚΑ**
Σκυρόδεμα βεσών: C 20/25
Σκυρόδεμα καθεστώματος: C 12/15
Χάλυβας οπλισμού: B500C
- Είδος Βεσών**
Οπλιστικού Σκυροδέματος: 25.00 KN/M³
- Σεισμικές Επιβαρύνσεις**
Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.Ε.Π.Ε.Κ. 2010/2004
Κλάση: III
α=0,36
β=1,30
γ=1,50
δ=1,00
ε=2%
- Στοιχεία Εδαφούς**
Τύπος Εδαφούς: αττ = 2,00 kg/cm²
- Επιβαρύνσεις Προστασίας Οπλισμού**
τουλάχιστον 50mm τσιμεντά

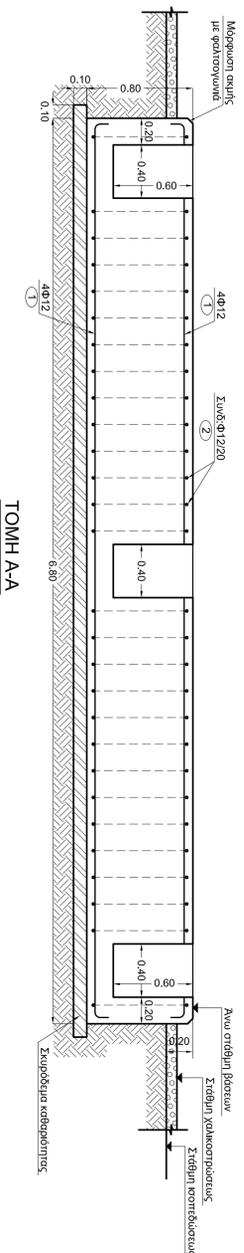





ΤΟΜΗ Β-Β

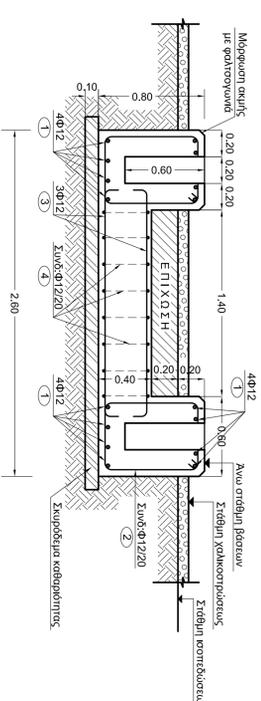

ΤΟΜΗ Α-Α

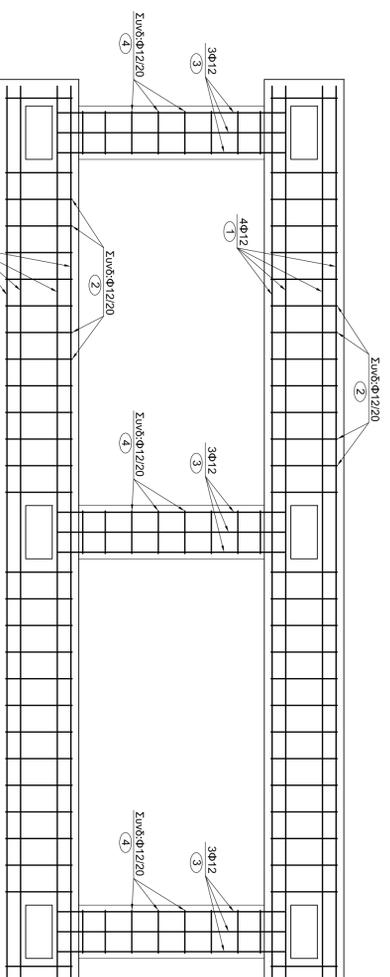

ΚΑΤΟΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ



ΑΝΑΤΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το παρόν σχέδιο υπάγεται σε ηλεκτρονική μορφή.
Αντικαταστήστε το τυπικότυπο.

3	ΑΔΑΜΗ ΣΥΝΤΕΛ. ΣΕΠΗ, ΣΥΜΠΕΡΟΦΟΡΟΣ	ΜΕΤΕΠΟΡΕΥΣΤΗΣ	15-12-2010
2	Νέοι μακρή βεσών οπλισμοί με τον ΕΑΚ 2000, ΑΔΑΜΗ ΟΠΛΙΣΜΟΛΟΓΟΣ	ΝΟΣΗΤΡΗΣ	10-11-2009
1	Διευθυντής Διεύθυνσης	ΝΟΣΗΤΡΗΣ	05-10-2008
Α/Α	Μ.ΘΥΜΑΝΙΔΟΥ	ΕΠΕΡΩΝΗΚΕ	ΗΜΕΡ.
Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ	ΜΕΤΕΠΟΡΕΥΣΤΗΣ	ΕΠΕΡΩΝΗΚΕ

ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ "3"
ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΔΙΟΜΑ "5-5Α"
ΤΡΙΠΛΟΙΚΟΥ ΑΠΟΖΕΥΚΤΟΥ 150 KV

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ	ΜΕΤΕΠΟΡΕΥΣΤΗΣ	ΕΠΕΡΩΝΗΚΕ	ΕΓΚΡ. Π.Θ.Η.Κ.Ε.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΒΕΒΛΩΘΗΚΕ			ΚΑΡΑΜΕΝΙΣ	21-12-1988

A.A.M.H.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ Π.Θ.Λ. Μ.Χ. Υ.Σ. Κ.Υ.Τ.

6613