




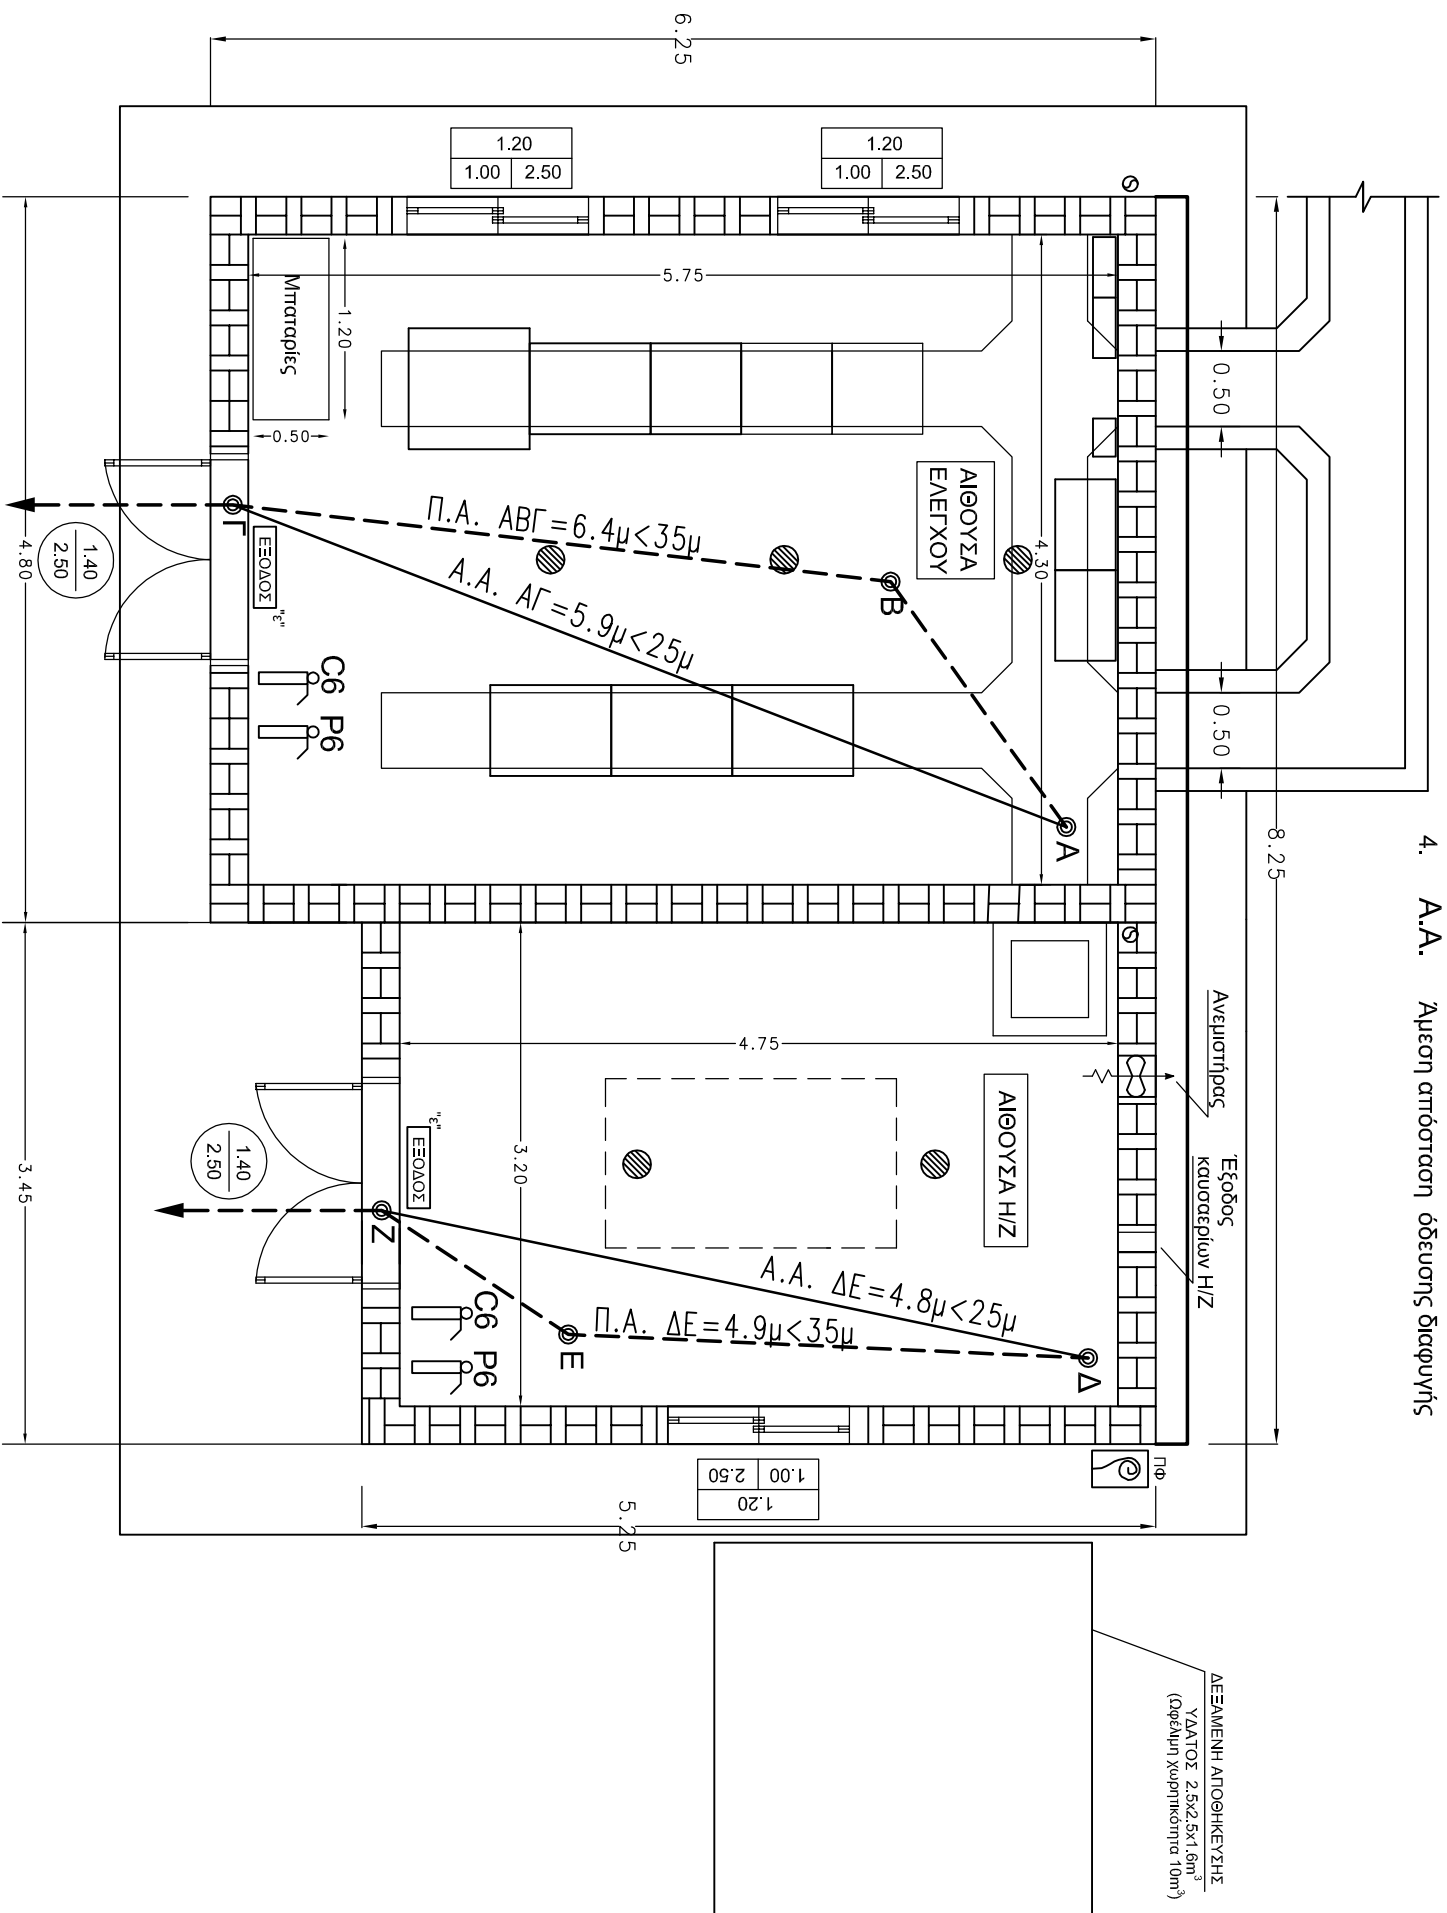


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1.  C6
Φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 6kg
2.  P6
Φορητός πυροσβεστήρας ξηρός κόνεως 6kg
3. Π.Α.
Πραγματική απόδοση απροστέυτης δόσης διαφυγής
4. Α.Α.
Άμεση απόδοση δόσης διαφυγής

5. "ε"
Σήματα διάσωσης τύπου "ε"
Φωτεινή επιγραφή "ΕΞΟΔΟΣ"
6. 
Φωτεινή επιγραφή "ΕΞΟΔΟΣ"
7. 
Φωτιστικό ασφαλείας (110DC) (σύνδεση με πίνακα Σ.Ρ.)
8. 
Κοινή Πυροσβεστική Φωλιά
με μόνιμα προσομοιωμένο κοινό ελαστικό

Κοινή Πυροσβεστική Φωλιά
με μόνιμα προσαρμολέμενο κοινό ελαστικό
στάθυνα νερού 3/4" μήκους 20 μ με ακροφύσιο
(αυτοσκο)



N/A	P E R F A O H	D E M U L	M E T H I N G	E X T R	S T Y P E	H A B P O W

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΥΤΟΤΑΜΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΥΘΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ИЗДАНИЕ	ИЗДАНИЕ	ИЗДАНИЕ	ИЗДАНИЕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΔΜΗΕ

ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

39070-19