

ΤΟΜΗ Α-Α


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Σκυρόδεμα: C20/25
2. Οπλισμός: S50s
3. Αντιστοιχισμένη τάση εδάφους=0.60 kg/cm²

Το παρόν σχέδιο υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή.
Αντικατέστητε το ταυτίριθμο.

Το σχέδιο αυτό ανηκεθιστά τα σχέδια με αριθ.
B-13873, B-13874, B-13874 Α, (από 18-09-2001).

Οπή 0.25x0.40μ. βάθους 0.60μ.
για πύκτωση ικριώματος

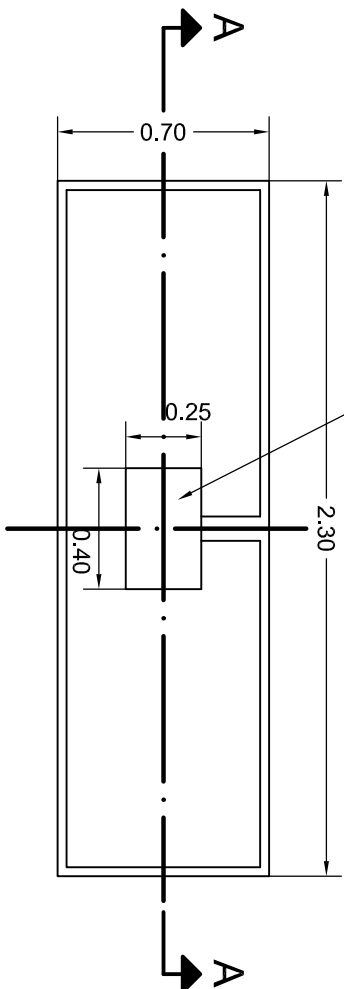

ΚΑΤΟΨΗ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΓΓΕΞ						10-07-2006
1			Γ.ΤΙΟΡΒΑ	Α.ΠΑΠΑΔΕΟΠΟΥΛΟΣ		
Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ						

ΒΑΣΗ

ΤΥΠΟΥ "1" (ΙΚΡΙΩΜΑ 191.5 Α/Ζ 150 ΚV)
ΤΥΠΟΥ "4" (ΙΚΡΙΩΜΑ 191.3 Μ/Ε 150 ΚV)
ΤΥΠΟΥ "6" (ΙΚΡΙΩΜΑ 191.2 Α/Ξ 150 ΚV)

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ε.ΚΑΡΑΛΙΑ	Γ.ΤΙΟΡΒΑ		Α.ΠΑΠΑΔΕΟΠΟΥΛΟΣ	18-09-2001
Δ.Ε.Η. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.				ΚΑΙΜΑΚΑ 1 : 25 40000