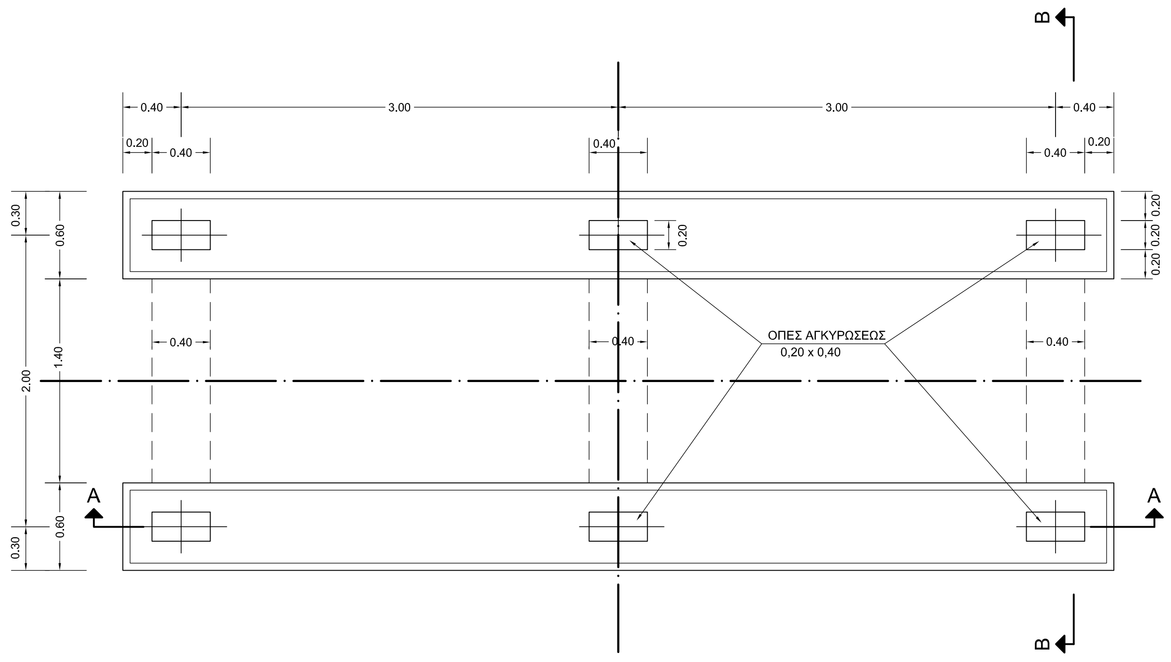


ΚΑΤΟΨΗ ΒΑΣΕΩΣ

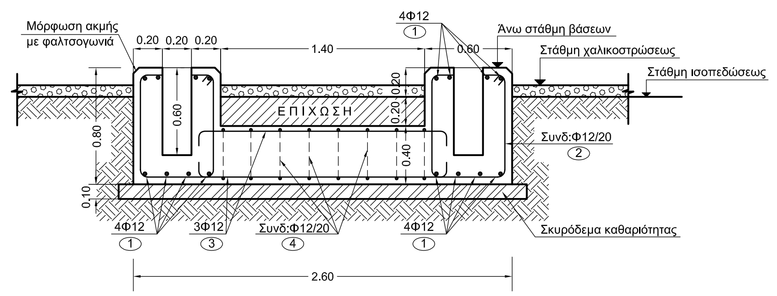


ΤΟΜΗ Β-Β

## ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

**1. Υλικά**

| | |
|---|---|
| Σκυρόδεμα βάσης | C 20/25 |
| Σκυρόδεμα καθαριότητας: | C 12/15 |
| Χάλυβας οπλισμών: | B500C |

**2. Ειδικά Βάρη**

Οπλισμένου Σκυροδέματος 25.00 kN/M$^3$

**3. Σεισμικές Επιβαρύνσεις**

| | |
|---|---|
| Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας | III a=0.36 |
| Συντελεστής Σπουδαιότητας | Σ4 γI=1.30 |
| Συντελεστής Σεισμ. Συμπεριφοράς | q=1.50 |
| Συντελεστής Θεμελίωσης | Θ=1,00 |
| Συντελεστής κρίσιμης απόσβεσης | z=2% |

**4. Στοιχεία Εδάφους**

Τάση Εδάφους σεπ = 2,00 kg/cm2

**5. Επικαλύψεις προστασίας οπλισμού**

τουλάχιστον 50mm παντού

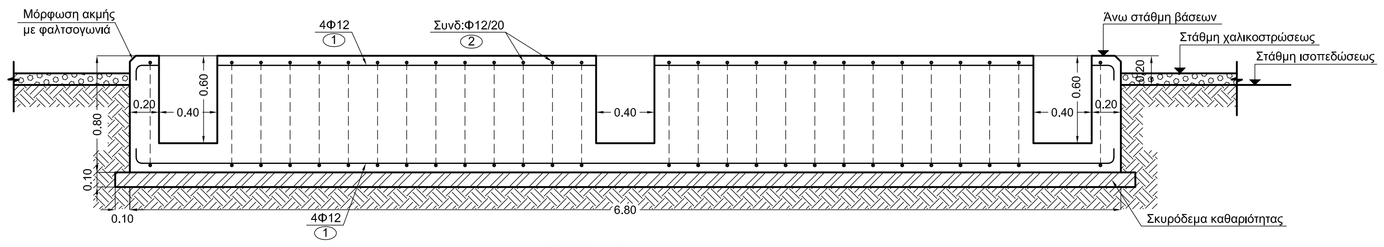


ΤΟΜΗ Α-Α

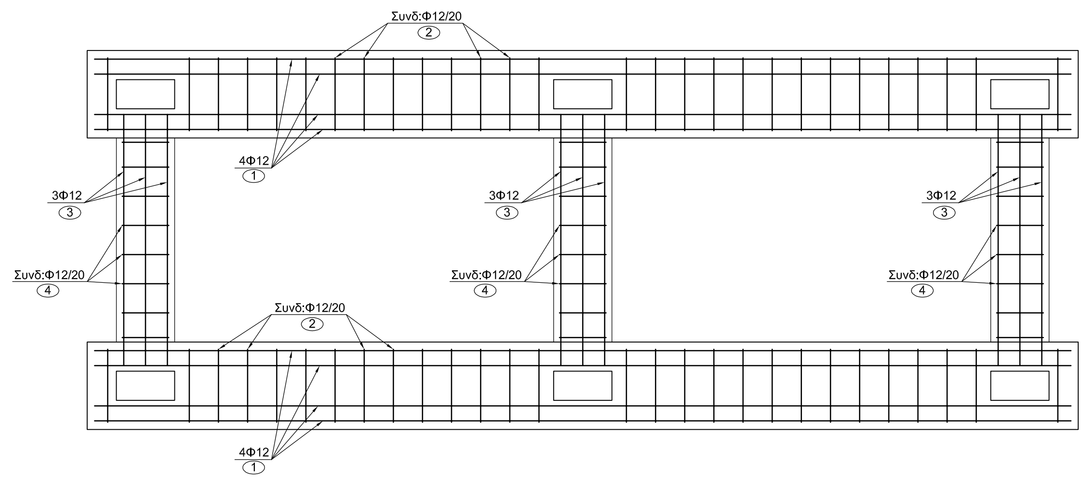


ΚΑΤΟΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

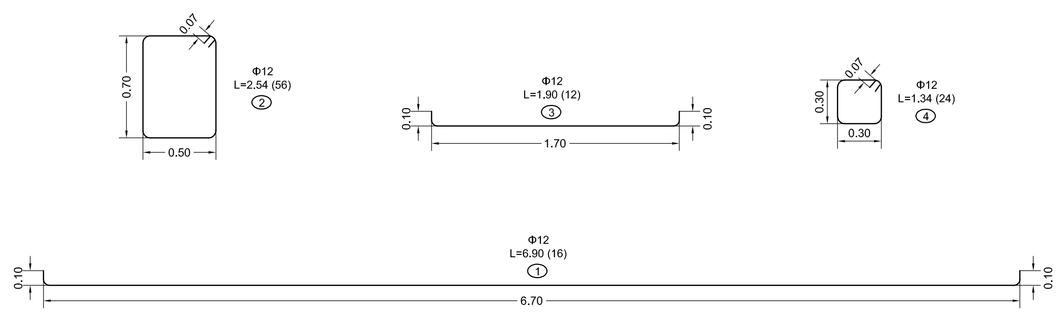


ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το παρόν σχέδιο υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή.
Αντικατέστησε το ταυτάριθμο.

| Α/Α | ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ | ΗΜΕΡ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Αλλαγή Συντελ. Σεισμ. Συμπεριφοράς. | | | | 15-12-2010 |
| | Μ.ΚΟΥΝΤΙΟΥ | Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ | Γ.ΤΣΟΡΒΑ | Ν.ΣΟΦΑΤΖΗΣ | |
| 2 | Νέα μελέτη βάσης σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2000. Αλλαγή οπλισμού. | | | | 10-11-2009 |
| | Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ | Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ | Γ.ΤΣΟΡΒΑ | Ν.ΣΟΦΑΤΖΗΣ | |
| 1 | Διόφορες αλλαγές | | | | 05-10-2006 |
| | Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ | | Γ.ΤΣΟΡΒΑ | | |

Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

# ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ "3"
## ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ "5-5Α"
## ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΖΕΥΚΤΟΥ 150 kV

| ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ | | | ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ | 21-12-1968 |

Δ.Ε.Η. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 25

6613