ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. Υλικά

Σκυρόδεμα βάσης	C 20/25
Σκυρόδεμα καθαριότητας:	C 12/15
Χάλυβας οπλισμών:	B500C

2. Ειδικά Βάρη

Οπλισμένου Σκυροδέματος 25.00 kN/M^3

3. Σεισμικές Επιβαρύνσεις

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας	III a=0.36
Συντελεστής Σπουδαιότητας	Σ4 γI=1,30
Συντελεστής Συμπεριφοράς	q=1.50
Συντελεστής θεμελίωσης	Θ=1,00
Συντελεστής κρίσιμης απόσβεσης	z=2%

4. Στοιχεία Εδάφους

Τάση Εδάφους σεπ = 2,00 kg/cm2

5. Επικαλύψεις προστασίας οπλισμού

τουλάχιστον 50mm παντού

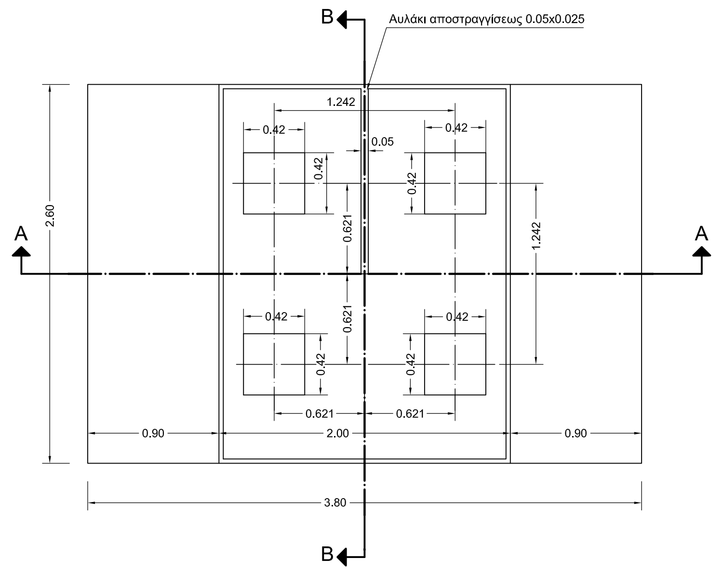

ΚΑΤΟΨΗ

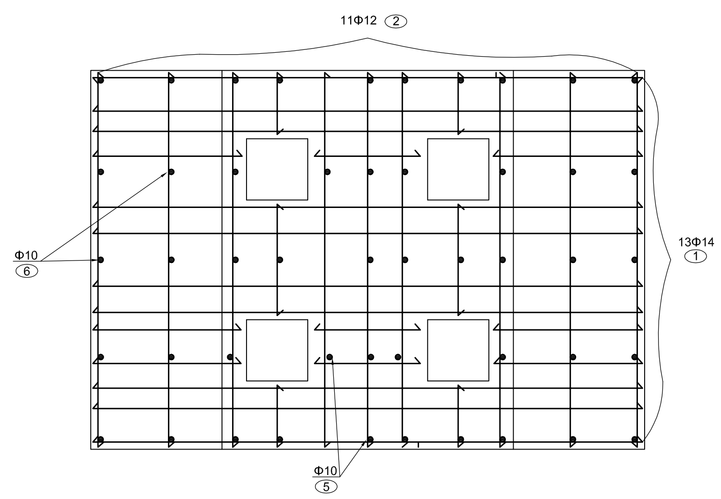

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΣΧΑΡΑ

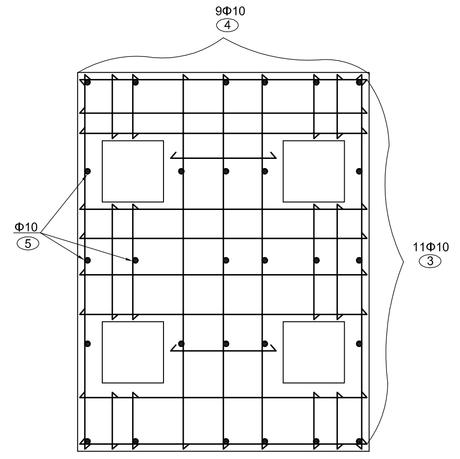

ΠΑΝΩ ΣΧΑΡΑ

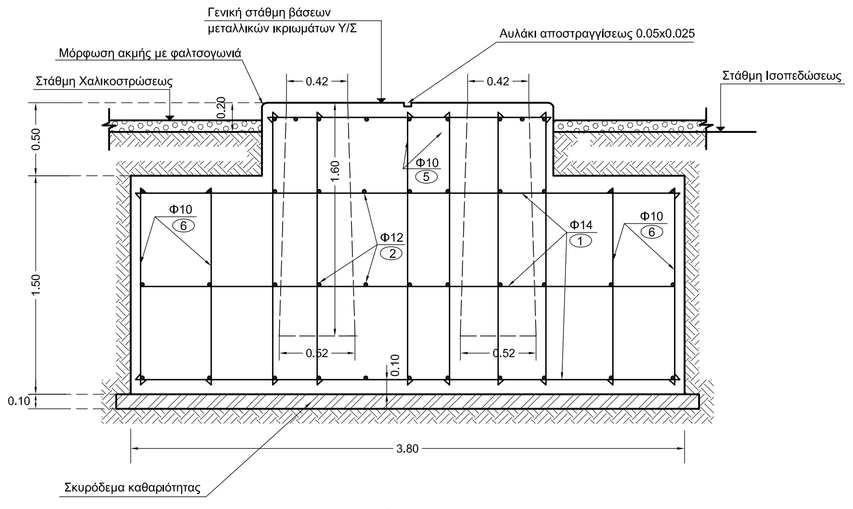

ΤΟΜΗ Α-Α

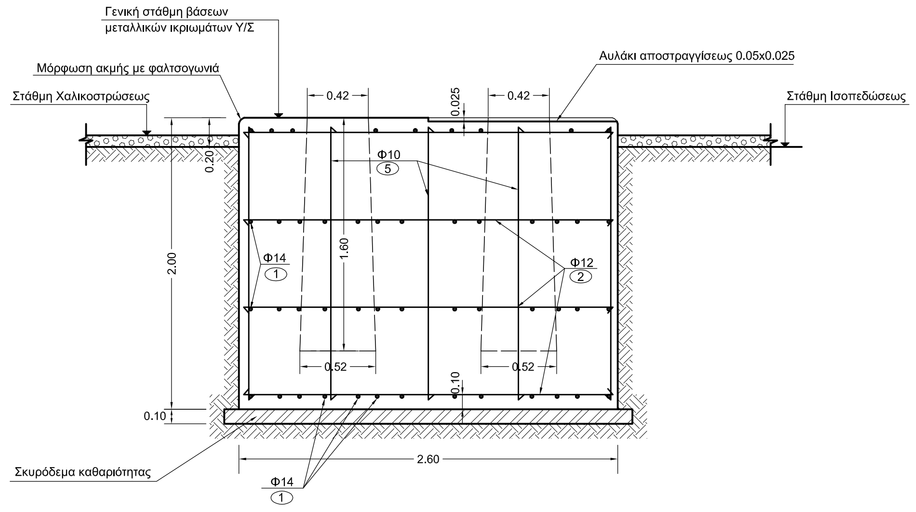

ΤΟΜΗ Β-Β

Το παρόν σχέδιο υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή.
Αντικατέστησε το ταυτάριθμο.

Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.
2	Προσθήκη πίνακα παραδοχών κ΄ αλλαγή ποιότητας χάλυβα οπλισμού				15-12-2010
	Μ.ΚΟΥΝΤΙΟΥ	Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ	Γ.ΤΣΟΡΒΑ	Ν.ΣΟΦΑΤΖΗΣ	
1	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ				10-07-2006
			Γ.ΤΣΟΡΒΑ	Α.ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ	

Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ "9"

ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ΤΥΠΟΥ 10.11

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Α.ΠΟΛΙΤΟΥ			ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ	19-02-1969

Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

33054