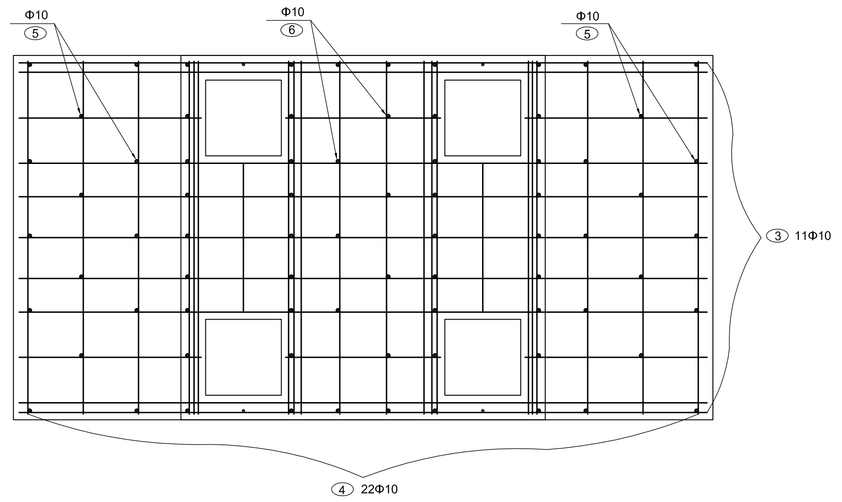

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΧΑΡΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. Υλικά

Σκυρόδεμα φέροντος οργανισμού	C 20/25
Σκυρόδεμα καθαριότητας:	C 12/15
Χάλυβας οπλισμών:	B500C

2. Ειδικά Βάρη

Οπλισμένου Σκυροδέματος	25,00 kN/M^3

3. Σεισμικές Επιβαρύνσεις

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας	III a=0.36
Συντελεστής Σπουδαιότητας	Σ4 γI=1.30
Συντελεστής Σεισμ. Συμπεριφοράς	q=3,00
Συντελεστής Θεμελίωσης	β=1,00
Συντελεστής κρίσιμης απόσβεσης	z=2%

4. Στοιχεία Εδάφους

Τάση Εδάφους σεπ = 2,00 kg/cm2

5. Επικαλύψεις προστασίας οπλισμού

τουλάχιστον 50mm παντού

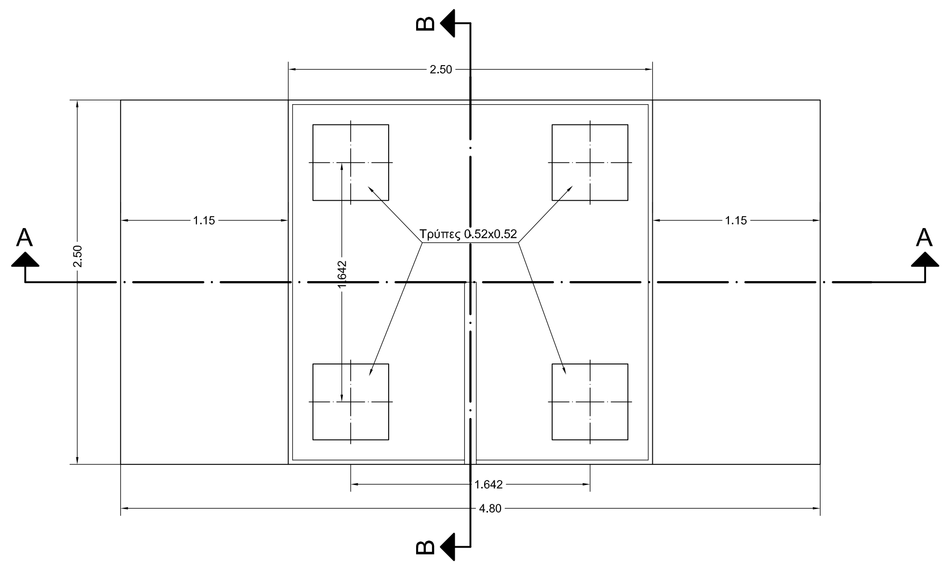

ΚΑΤΟΨΗ

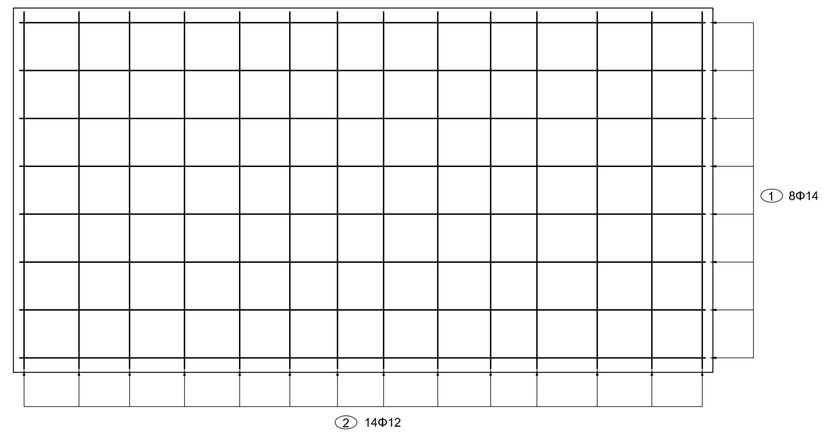

ΣΧΑΡΑ ΠΥΘΜΕΝΟΣ

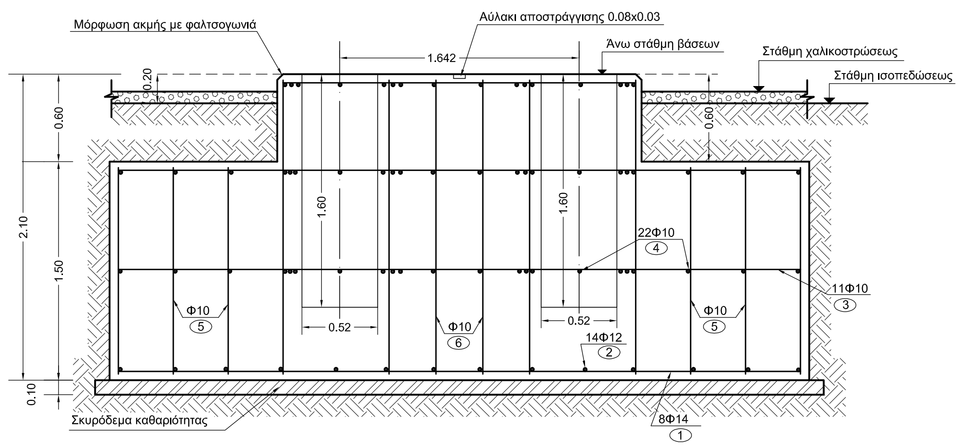

ΤΟΜΗ Α-Α

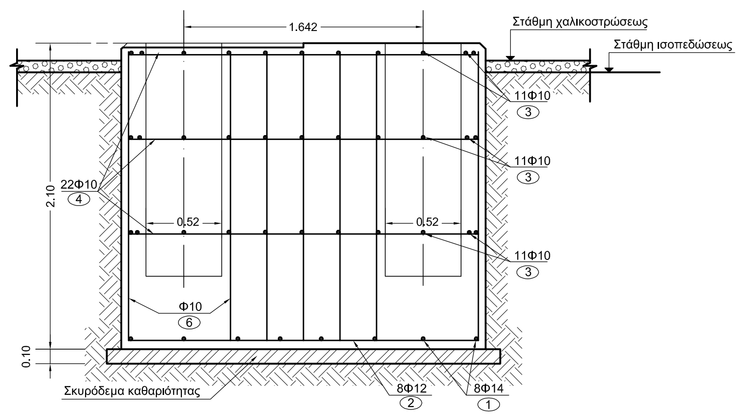

ΤΟΜΗ Β-Β

Το παρόν σχέδιο υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή.
Αντικατέστησε το ταυτάριθμο.

3	ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΟΠΩΝ ΑΠΟ 1.45 μ. ΣΕ 1.60 μ.				12-10-2010
	Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ	Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ		Γ.ΤΣΟΡΒΑ	Ν.ΣΟΦΑΤΖΗΣ
2	Νέα μελέτη βάσης σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2000. Αλλαγή όλων των διαστάσεων της βάσης.				02-11-2009
	Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ	Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ		Γ.ΤΣΟΡΒΑ	Ν.ΣΟΦΑΤΖΗΣ
1	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ				06-06-2006
				Γ.ΤΣΟΡΒΑ	Α.ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ		ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΗΜΕΡ.

Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ "Η-191"

ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ "Η"

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
				06-07-1964

Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

Γ-13884