A - A'	: Στάθμη έδρασης τοίχου +140,50 m Στάθμη στέψης τοίχου +142,70 m
A' - E	: Στάθμη έδρασης τοίχου +140,50 m ÷ +142,00 m Στάθμη στέψης τοίχου +142,70 m ÷ +144,20 m
E - ΣΤ	: Στάθμη έδρασης τοίχου +142,00 m ÷ +143,80 m Στάθμη στέψης τοίχου +144,20 m

(βλ. σχέδιο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 37610-1)

Για Παραδοχές βλ. σχέδιο 37610-4 (φύλλο 3)

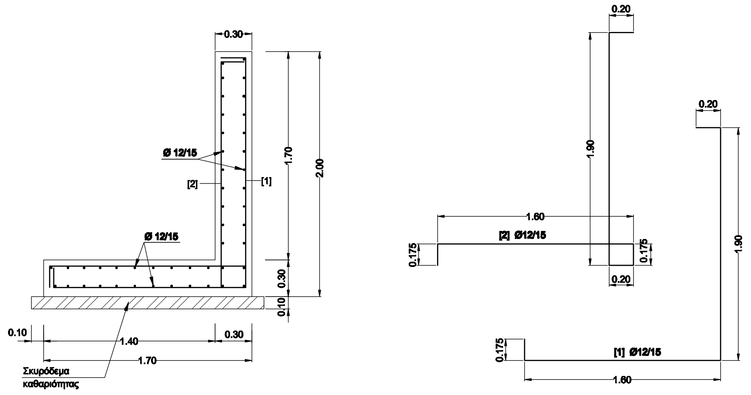

Τοίχος αντιστήριξης μεταξύ του υφιστάμενου Υ/Σ και του χώρου επέκτασής του

(εφαρμόζεται στο τμήμα Ζ-Η, βλ. σχέδιο 37610-1)

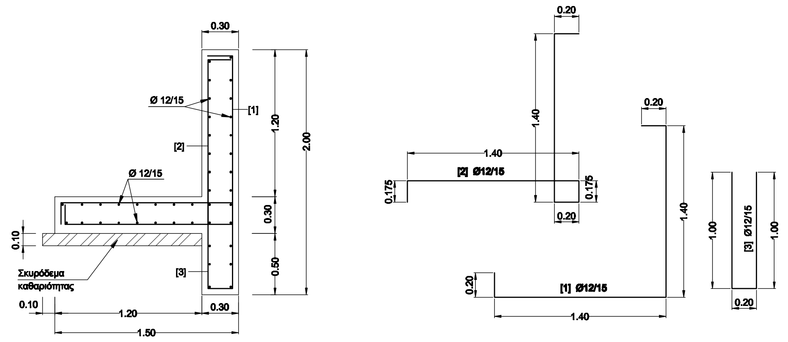

Τοίχος ποδός δυτικού επιχώματος στην κατώτερη στάθμη του (περιοχή εξόδου αγωγού ομβρίων)

(για μήκος εφαρμογής βλ. Λεπτομέρεια "Δ")

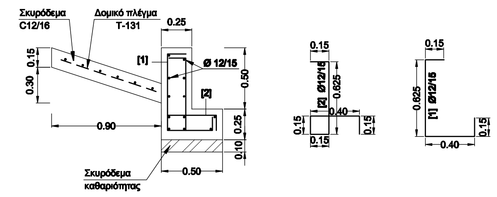

Διαμόρφωση τοίχου περίφραξης στο ανατολικό όριο της ιδιοκτησίας

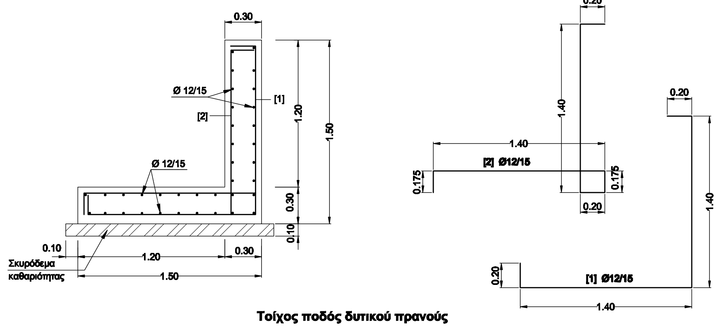

Τοίχος ποδός δυτικού πρανούς

(εφαρμόζεται στο τμήμα Θ-Ι, βλ. σχέδιο 37610-1)

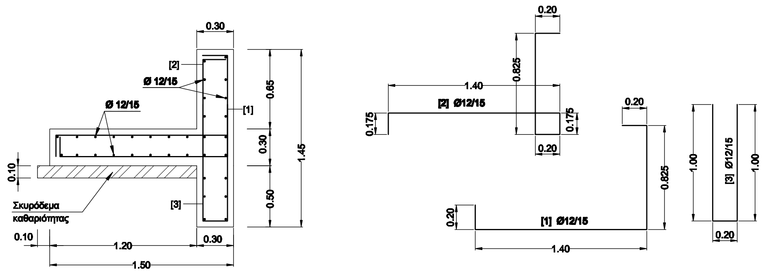

Διαμόρφωση τοίχου ποδός δυτικού επιχώματος στην απόληξη της ορθογωνικής τάφρου

(για μήκος εφαρμογής βλ. Λεπτομέρεια "Ε")

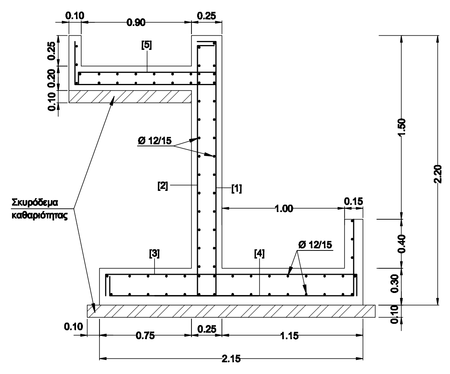

Τοίχος αντιστήριξης ανατολικού πρανούς στην περιοχή του υφιστάμενου Υ/Σ

(εφαρμόζεται στο τμήμα Δ-Δ'-Ε-ΣΤ, βλ. σχέδιο 37610-1)

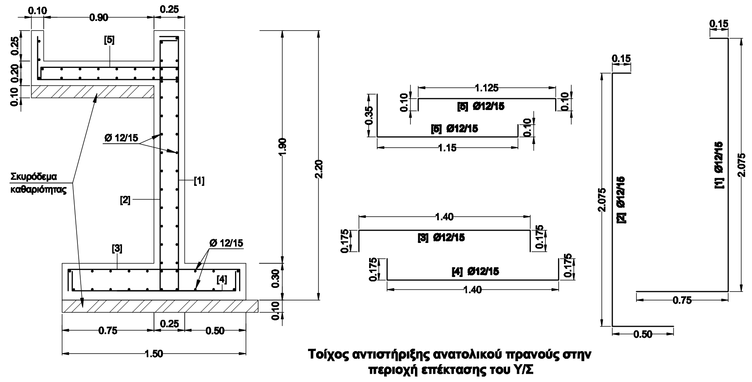

Τοίχος αντιστήριξης ανατολικού πρανούς στην περιοχή επέκτασης του Υ/Σ

(εφαρμόζεται στο τμήμα Α-Β, βλ. σχέδιο 37610-1)

37610-1	Γενική Διάταξη
37610-2	Διατομές Μελέτης & Όψη οπλισμού επιχώματος (φύλλα 2)
37610-3	Τυπικές Διατομές
37610-4	Λεπτομέρειες - Τομές (φύλλα 3)
37610-6	Κτίριο Ελέγχου, Κάτοψη Ισογείου
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
	ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

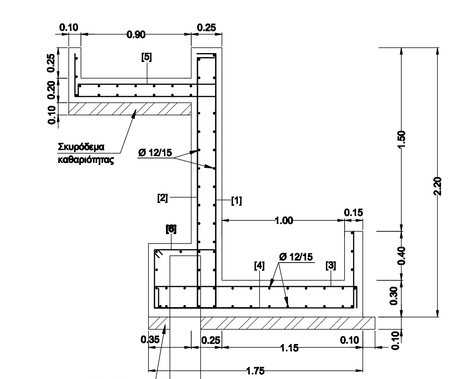

Τοίχος αντιστήριξης ανατολικού πρανούς στην περιοχή επέκτασης του Υ/Σ

(εφαρμόζεται στο τμήμα Γ'-Δ, βλ. σχέδιο 37610-1)

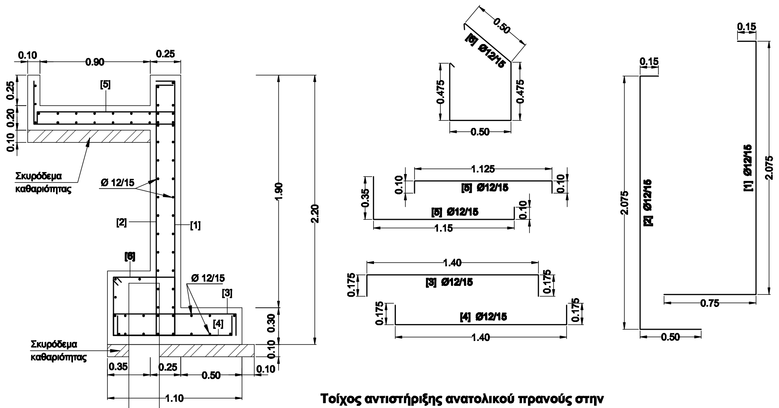

Τοίχος αντιστήριξης ανατολικού πρανούς στην περιοχή επέκτασης του Υ/Σ

(εφαρμόζεται στο τμήμα Β-Γ', βλ. σχέδιο 37610-1)

ΑΔΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Υ/Σ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ 150/20kV
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ε.ΚΑΠΕΛΗ	Δ.ΠΡΟΚΟΒΑΣ	Γ.ΤΣΟΡΒΑ	Ν.ΣΟΦΑΤΖΗΣ	14-06-2013

Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

37610-5