

## ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ



1. ΥΛΙΚΑ  
Σκυρόδεμα βάσης  
Σκυρόδεμα επεκρίστησης  
Χάλυβας οπλισμού:  
C 20/25  
C 12/15  
B500C
2. ΕΙΔΙΚΑ ΒΑΡΗ  
Οπλισμός Σκυρόδεμας 25,00 kN/m<sup>3</sup>
3. ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΛΪΝΟΥΣΕΙΣ  
Zώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας  
Συντελεστής Σηροδότησης  
Συντελεστής Σεισής, Συμπιεστικός  
Συντελεστής μετατόμισης  
Συντελεστής κλίσης αντοχής
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΩΔΟΥΣ  
Τύπος Εδώματος: στρ = 2,00 kg/cm<sup>2</sup>
5. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΓΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ  
τουλάχιστον 50mm παρού

ΑΓΚΥΡΙΑ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

# ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τα αγκύρια του Ιστού φωτισμού θα δοθούν στον εργολάβο από τον ΑΔΜΗΕ.

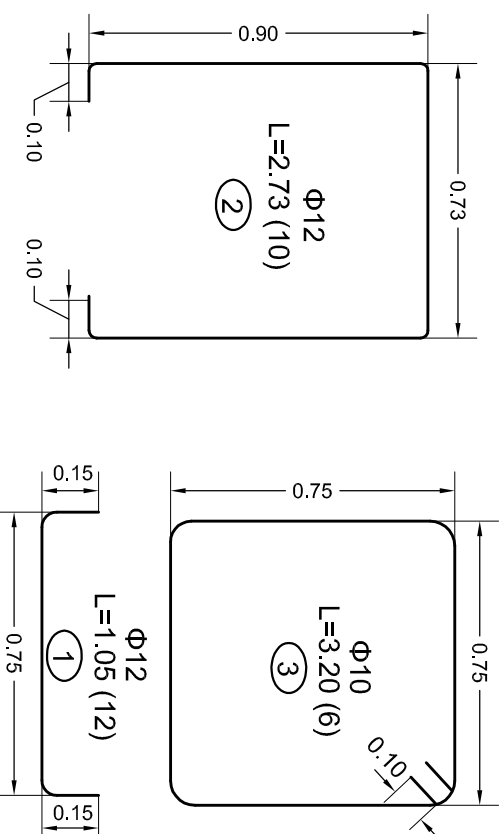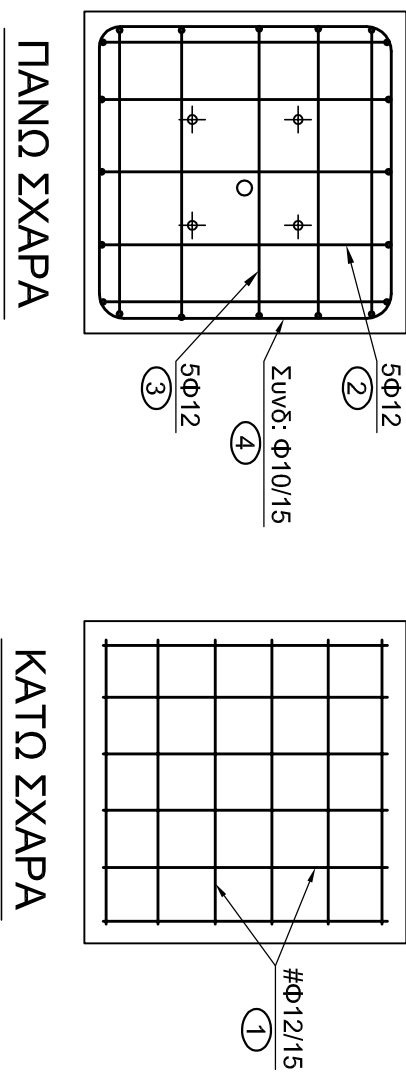

# ANATTYTATA OTIAIZMOY

[illegible]

A.Δ.M.H.E.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΔ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.

40056