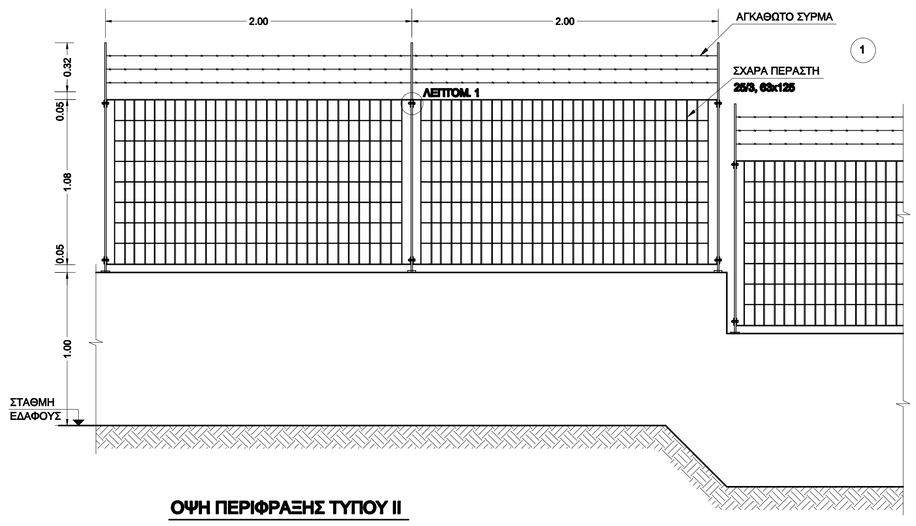

ΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ II

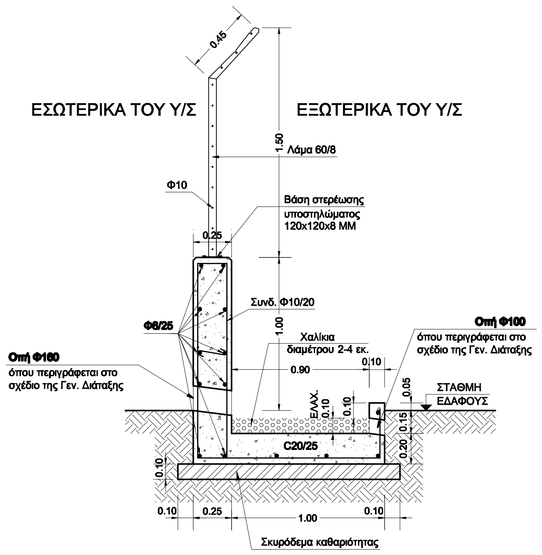

ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑ ΤΥΠΟΥ II
ΤΟΜΗ



ΛΕΠΤ. 1



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΛΑΜΩΝ - ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΑΒΔΩΝ

ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ M8x30

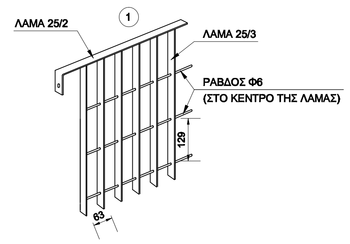

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΣΧΑΡΑ 25/3, 129x63

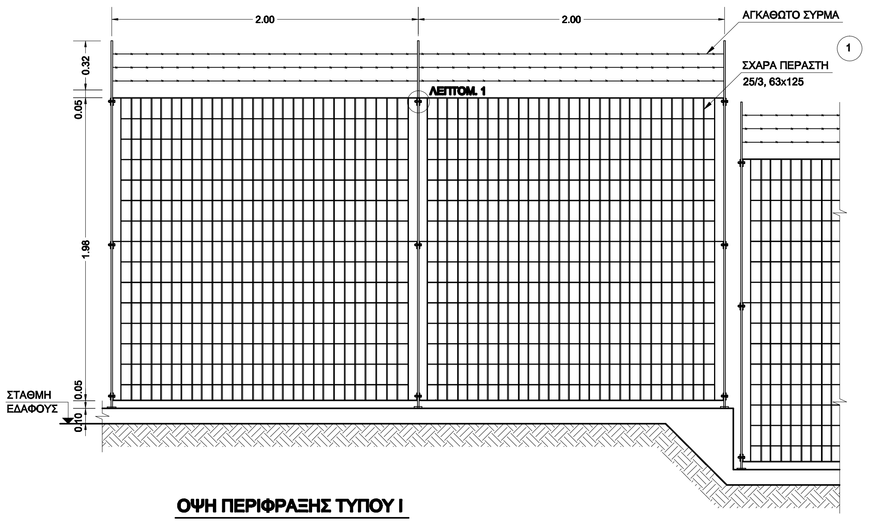

ΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ I

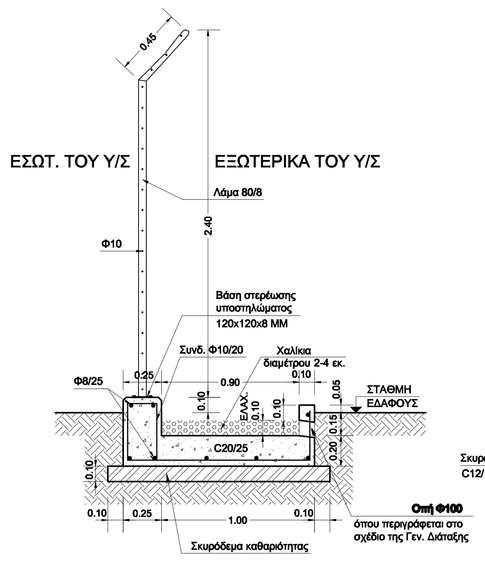

ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑ ΤΥΠΟΥ I
ΤΟΜΗ

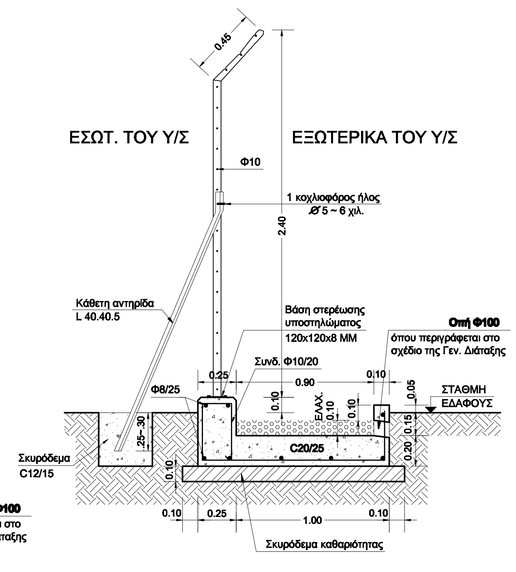

ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑ ΤΥΠΟΥ I ΜΕ ΑΝΤΗΡΙΔΑ
ΤΟΜΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ :

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΑ DIN 50976 ΑΠΟ :

1. **ΠΕΡΑΣΤΗ ΣΧΑΡΑ 25/3, Φ6, 129x63 (ΑΞΟΝΙΚΑ 132x69)**
2. **ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΑΜΑ 60/8 Η' 80/8 ΥΨΟΥΣ 1.200 ΜΜ Η' 2.200 ΜΜ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 450 ΜΜ ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ** 120x120x8 ΜΜ
3. **ΠΩΝΙΑΙΟ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑ 60/80/8 ΜΕ ΒΑΣΗ ΩΣ ΑΝΩ, ΥΨΟΥΣ 1.200 ΜΜ Η' 2.200 ΜΜ ΜΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 600 ΜΜ**
4. **ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ M8x30 (ΔΥΟ Η' ΤΡΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ**
5. **ΟΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΝΤΗΡΙΔΕΣ ΑΠΟ ΓΩΝΙΑ 35/35/3 ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΟ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑ**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ Fe 360 B (DIN EN 10025)

1	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ II & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΡ. ΤΥΠΟΥ I					14-06-2013
	Ε.ΚΑΠΕΛΗ	Δ. ΠΡΟΚΟΒΑΣ	Γ.ΤΣΟΡΒΑ		Ν.ΣΟΦΑΤΖΗΣ	
Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ		ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.
	Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ					

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ I & ΤΥΠΟΥ II

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ε. ΚΑΠΕΛΗ	Δ. ΠΡΟΚΟΒΑΣ	Γ.ΤΣΟΡΒΑ	Ν.ΣΟΦΑΤΖΗΣ	18-01-2013
				ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 20

Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.

40058