


REQUIRED BOLTS FOR ONE COMPLETE TOWER

TYPE	NO
4-20x45	28
4-14x50	18
4-14x55	28
4-14x60	82
4-14x65	30
4-14x70	32
4-24x60	4
4-14x70	12
4-14x80	4

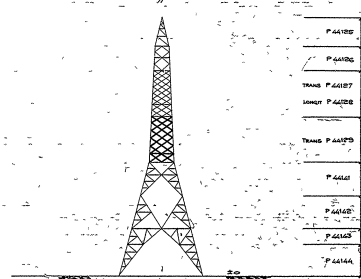

**ΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΕΗ**

- ~ NOTES ~
- 1 - For general notes see dwg P 44155 -
  - 2 - For top part see dwg P 44156 -
  - 3 - For bottom part see dwg P 44157 -
  - 4 - 0.175" dia holes for 1/2" dia bolts cut edge m. 25 unless noted
  - 5 - 1/2" dia holes for 3/4" dia bolts cut edge m. 30
  - 6 - 0.267" dia holes for 3/4" dia bolts cut edge m. 40
  - 7 - Provide stop bolts on two diagonally legs for bolt 12170 and for supplement number 6 of bolt 10650

Bolt 12170  
Bolt 10650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

**SAE**  
SOCIETA' ANONIMA ELETTROTECNICA S.p.A.  
PUBLIC POWER CORPORATION  
OFFICE  
3901V Atchekos Athens Region Line  
3901V Solonika Thessalonika Region  
**TYPE 25 TOWER**  
STRAIN & DEAD END TOWER  
LOWER PORTION OF SUPERSTRUCTURE  
LONGITUDINAL FACE  
DRAWN: 1/8  
CHECKED: 1/8  
P. 44130