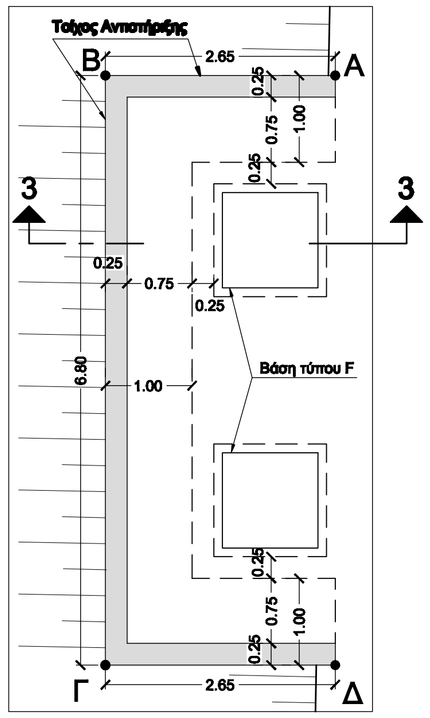

ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ Κλίμακα 1:50

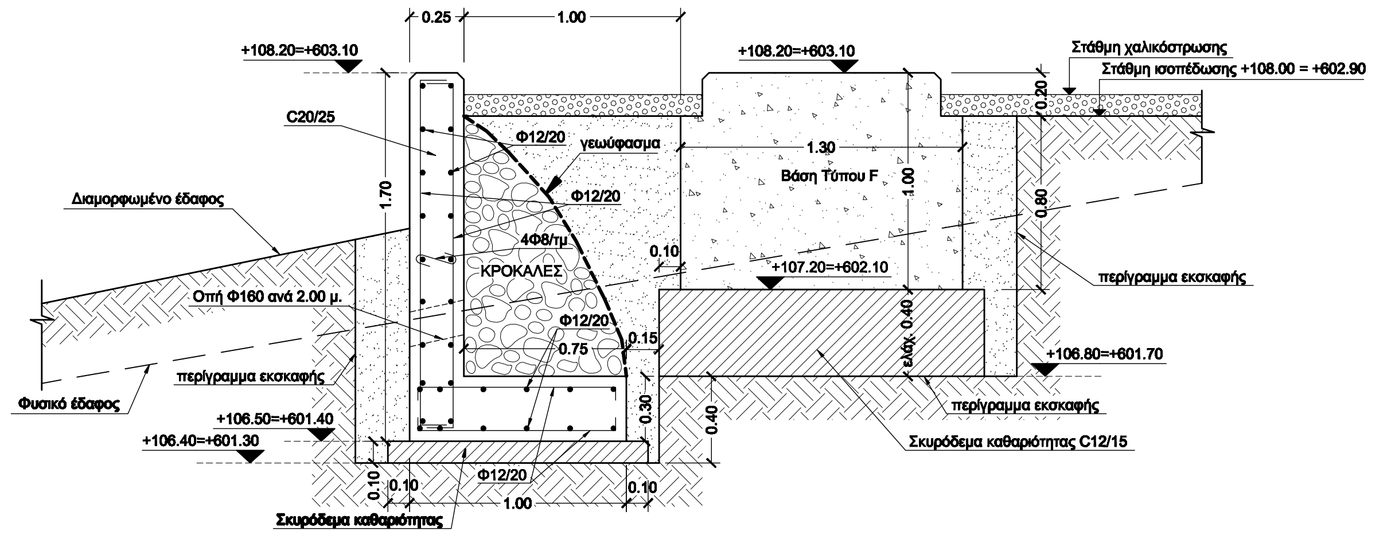

ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΟΜΗ 3 - 3

κλίμακα 1: 20

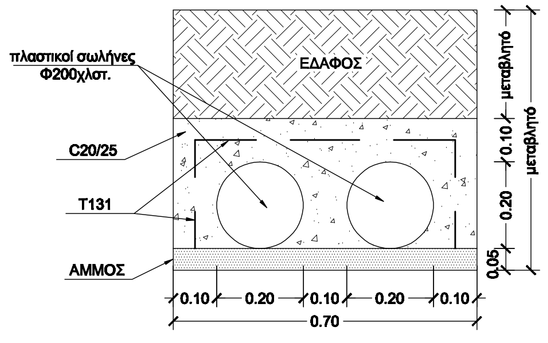

ΤΟΜΗ 1-1

κλίμακα 1:10

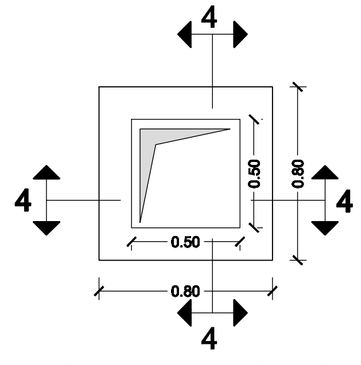

ΚΑΤΟΨΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΦΡΕΑΤΙΟΥ

Κλίμακα 1:20

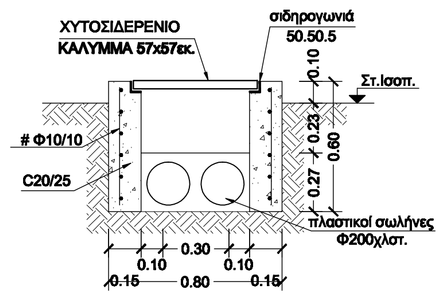

ΤΟΜΗ 4-4 κλ. 1:20

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Σκυρόδεμα C20/25
2. Χάλυβας B500C
3. Σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15
4. Επικάλυψη προστασίας οπλισμού 5 εκ.
5. Οι οπές των ηλεκτρολογικών φρεατίων θα προσαρμόζονται σύμφωνα με το σχέδιο της Γενικής Διάταξης.
6. Η στάθμη ισοπέδωσης +108,00 ταυτίζεται με το απόλυτο υψόμετρο +602,90.

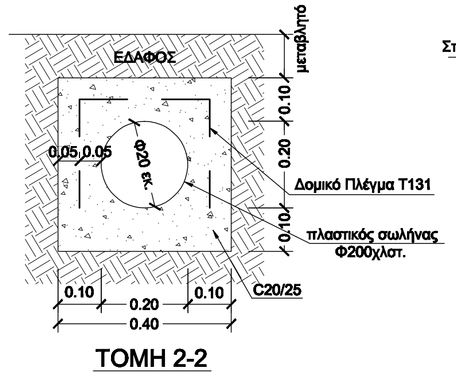

ΤΟΜΗ 2-2

κλίμακα 1:10

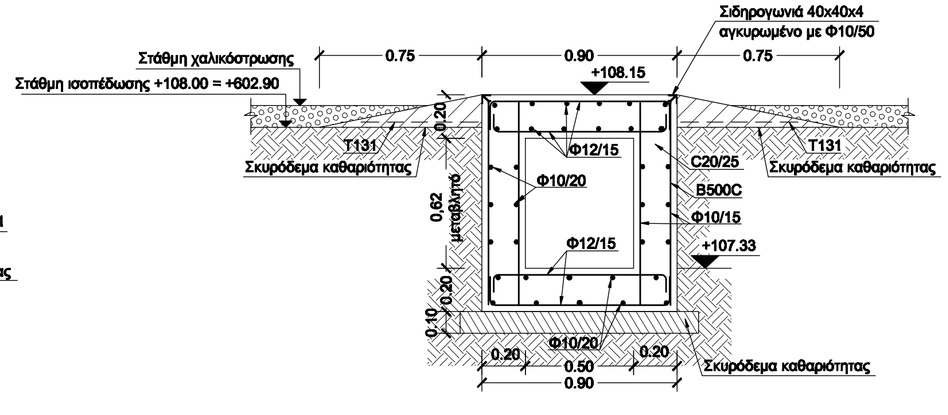

ΤΟΜΗ 5-5 κλ. 1:20

Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.
	Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ				

Υ/Σ 150/15kV ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΤΟΜΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ		Γ. ΤΣΟΡΒΑ	27-07-2016

Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 20

33959-2