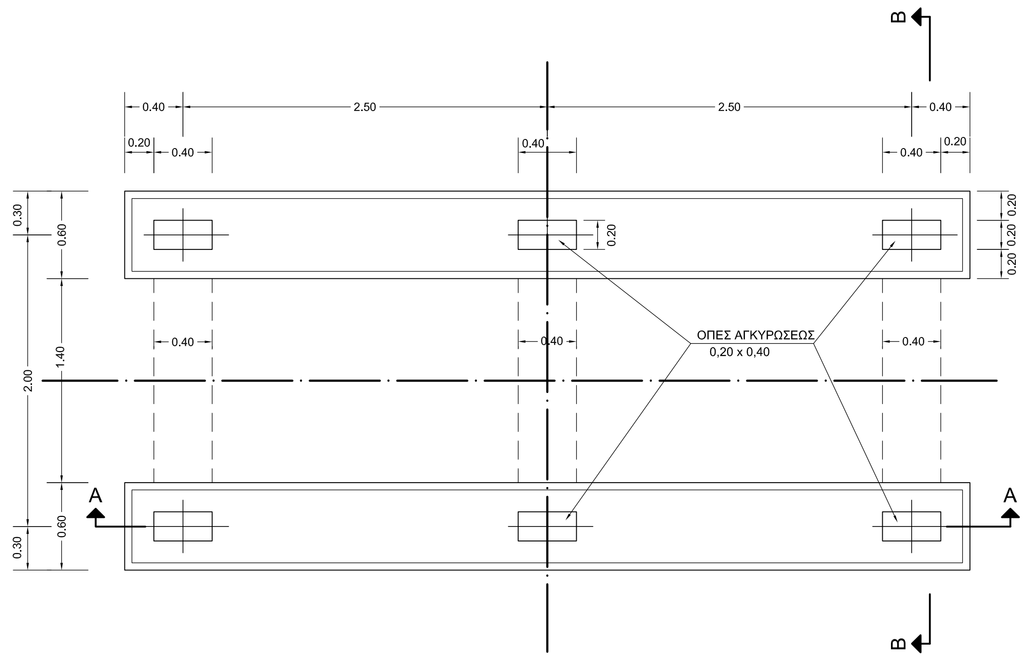

ΚΑΤΟΨΗ ΒΑΣΕΩΣ

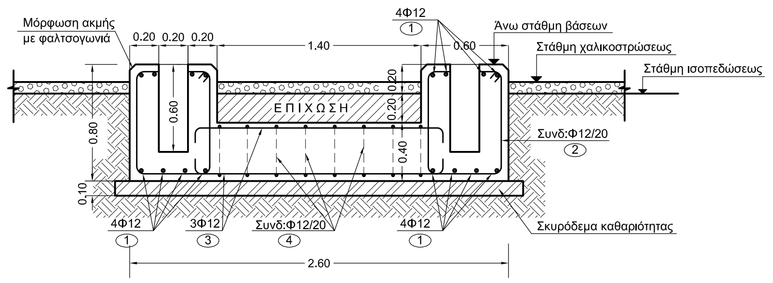

ΤΟΜΗ Β-Β

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. Υλικά

Σκυρόδεμα βάσεως	C 20/25
Σκυρόδεμα καθαριότητας:	C 12/15
Χάλυβας οπλισμών:	B500C

2. Ειδικά Βάρη

Οπλισμένου Σκυροδέματος	25.00 kN/M^3

3. Σεισμικές Επιβαρύνσεις

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας	III a=0.36
Συντελεστής Σπουδαιότητας	Σ4 γ=1.30
Συντελεστής Σεισμ. Συμπεριφοράς	q=3.00
Συντελεστής Θεμελίωσης	Θ=1.00
Συντελεστής κρίσιμης απόσβεσης	z=2%

4. Στοιχεία Εδάφους

Τάση Εδάφους σεπ = 2,00 kg/cm2

5. Επικαλύψεις προστασίας οπλισμού

τουλάχιστον 50mm παντού

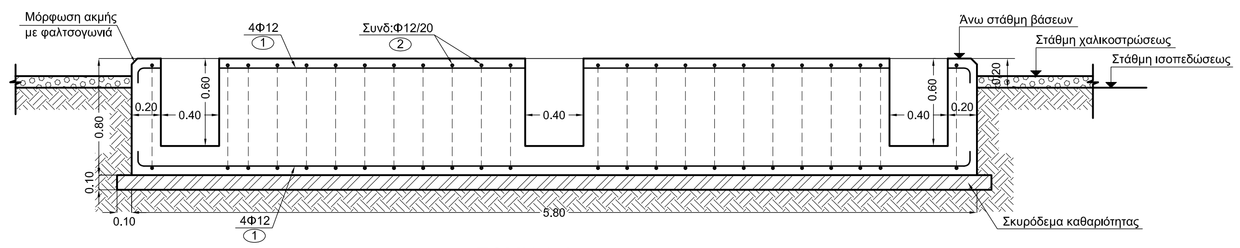

ΤΟΜΗ Α-Α

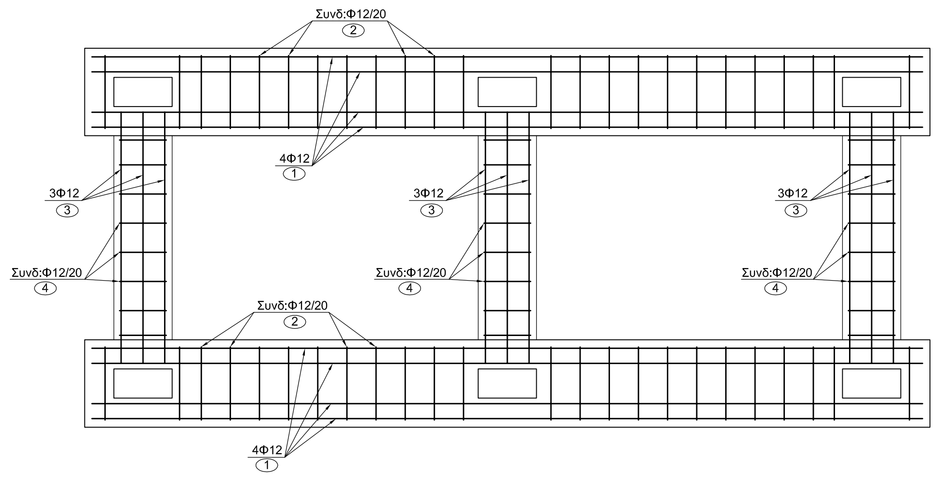

ΚΑΤΟΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

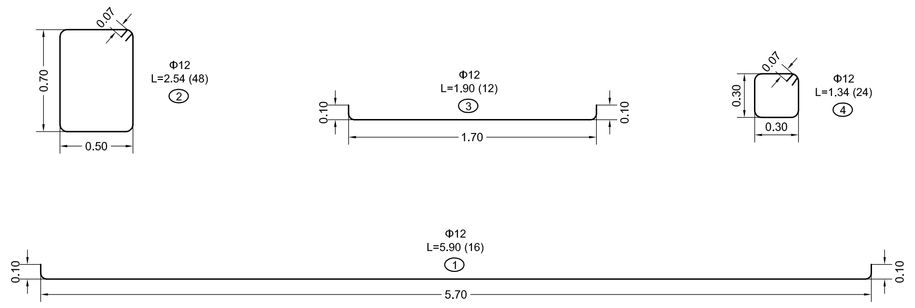

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ					

ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ "3Β"

ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ "5-5Α"

ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΖΕΥΚΤΟΥ 150 kV

(ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΛΩΝ 2.5 μ.)

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ		ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ	Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ	Γ.ΤΣΟΡΒΑ		Ν.ΣΟΦΑΤΖΗΣ	12-10-2010

Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 25

40045