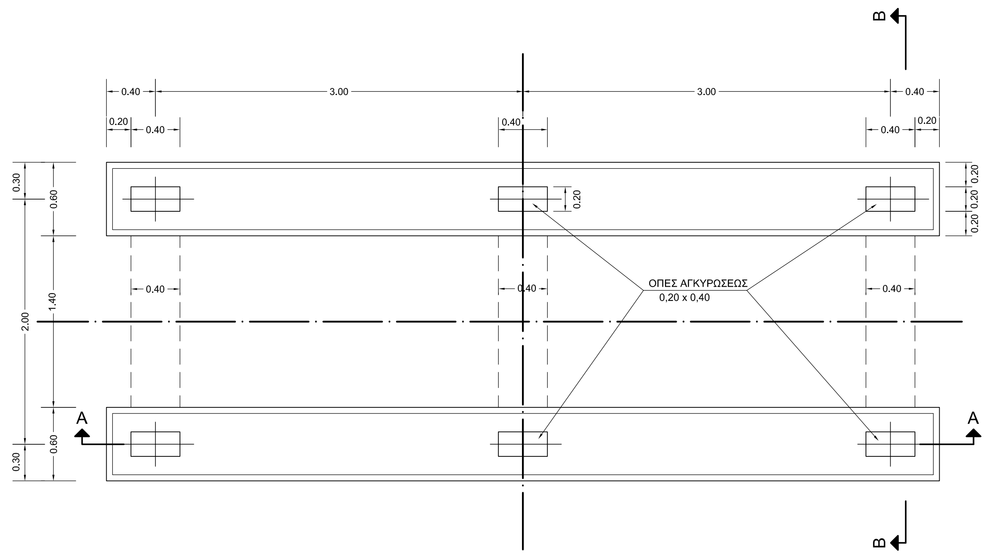

ΚΑΤΟΨΗ ΒΑΣΕΩΣ

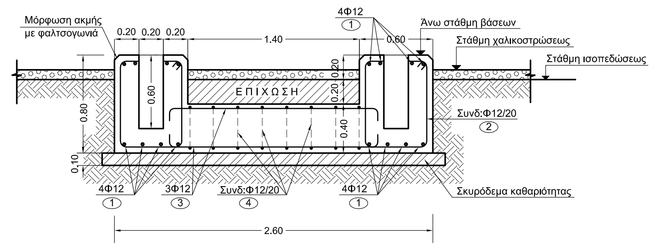

ΤΟΜΗ Β-Β

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. Υλικά

Σκυρόδεμα βάσης	C 20/25
Σκυρόδεμα καθαριότητας:	C 12/15
Χάλυβας οπλισμών:	B500C

2. Ειδικά Βάρη

Οπλισμένου Σκυροδέματος	25.00 kN/M^3

3. Σεισμικές Επιβαρύνσεις

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας	III a=0.36
Συντελεστής Σπουδαιότητας	Σ4 γ/=1.30
Συντελεστής Εδαφ. Συμπεριφοράς	q=1.50
Συντελεστής Θεμελίωσης	Θ=1.00
Συντελεστής κρίσιμης απόσβεσης	z=2%

4. Στοιχεία Εδάφους

Τάση Εδάφους σεπ = 2.00 kg/cm2

5. Επικαλύψεις προστασίας οπλισμού

τουλάχιστον 50mm παντού

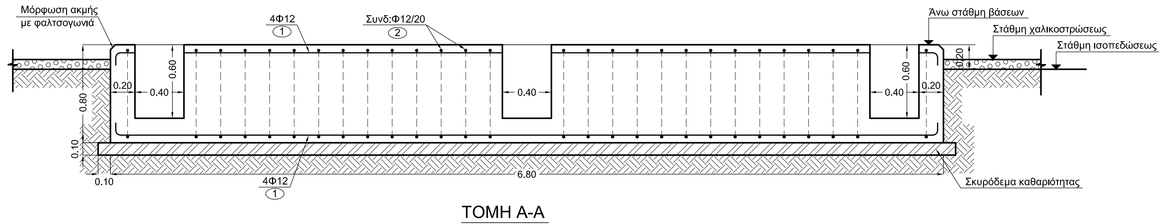

ΤΟΜΗ Α-Α

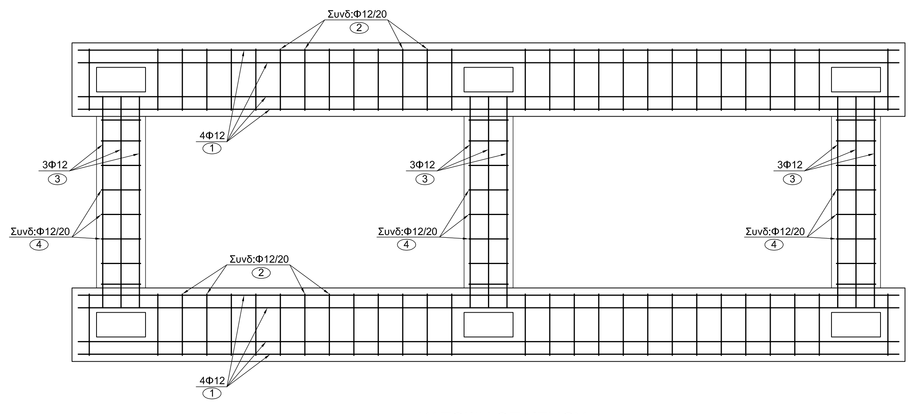

ΚΑΤΟΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

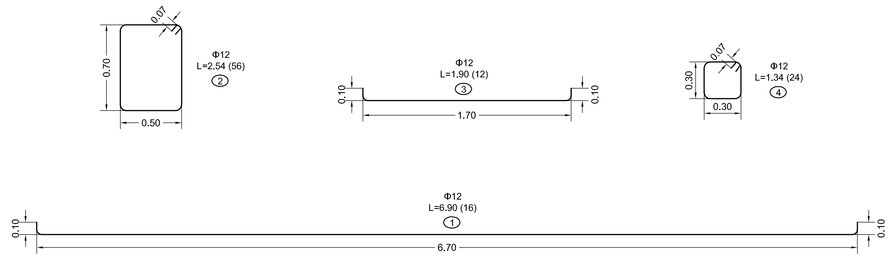

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το παρόν σχέδιο υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή.
Αντικατέστησε το ταυτάριθμο.

3	Αλλαγή Συντελ. Σεισμ. Συμπεριφοράς.					15-12-2010
	Μ.ΚΟΥΝΤΙΟΥ	Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ	Γ.ΤΣΟΡΒΑ		Ν.ΣΟΦΑΤΖΗΣ	
2	Νέα μελέτη βάσης σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2000. Αλλαγή οπλισμού.					10-11-2009
	Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ	Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ	Γ.ΤΣΟΡΒΑ		Ν.ΣΟΦΑΤΖΗΣ	
1	Διάφορες αλλαγές					05-10-2006
	Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ		Γ.ΤΣΟΡΒΑ			
Α/Α	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ		ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡ.

Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ

ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ "3"
ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ "5-5Α"
ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΖΕΥΚΤΟΥ 150 kV

ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ		Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ				ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ	21-12-1968

Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 25

6613