




ΑΔΜΗΕ

Πληροφορίες : Β. Ρεκατσίνας
Τηλέφωνο : 210 3492533
e-mail : v.rekatsinas@admie.gr

Τεχνικές προδιαγραφές

Έργο : Οικοδομικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε./ΔΣΣΜ στο ΚΥΤ Λάρυμνας.


1. Αποξήλωση της υπάρχουσας περίφραξης, εκσκαφή για την θεμελίωση του τοιχίου, απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής και υλικών αποξήλωσης.
2. Κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Γενικά για τις σκυροδετήσεις ισχύουν τα άρθρα 5, 6, 7 των ΓΤΠΟΕ. Επικάλυψη ανωδομής 3,00cm, θεμελίωσης 5,00cm
Υλικά : Σκυρόδεμα C20/25, οπλισμός S500s.
Μήκος τοιχίου 90,00m
Ύψος τοιχίου 2,00m
Κάθε 20,00m ~ 25,00m θα κατασκευασθούν κατακόρυφοι αρμοί πάχους 3,00cm.
3. Στη στέψη του τοιχίου θα πακτωθούν μεταλλικές γωνιές γαλβανιζέ σε σχήμα «V» (40mmX40mm) ανά 1,70 ~ 1,80m.

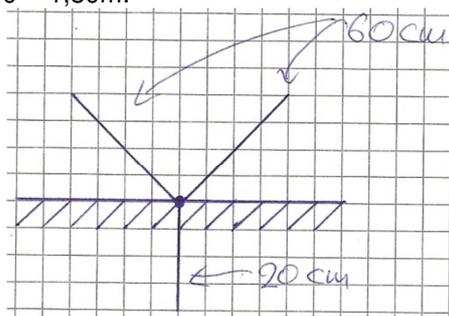

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.



ΤΟΙΧΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (A)

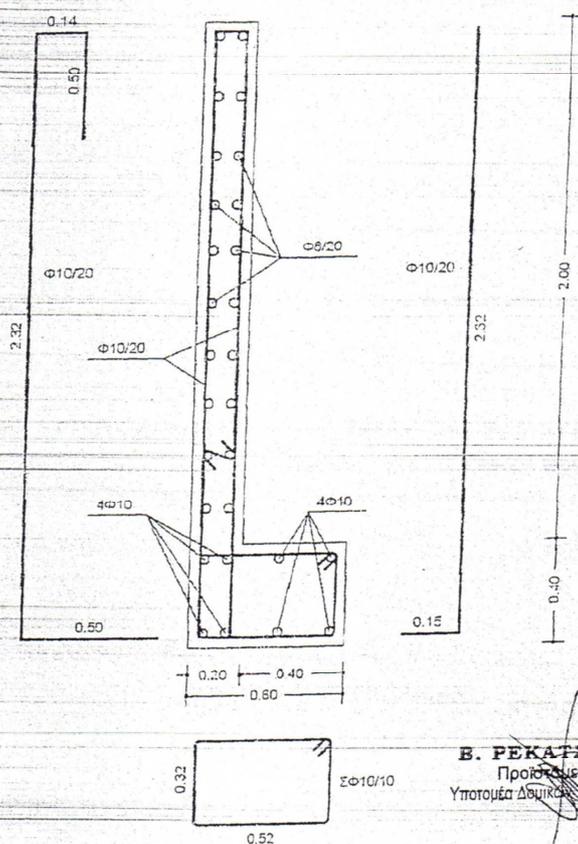

Β. ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ
Προϊστάμενος
Υποτομέα Δομικών Έργων/ΤΕΣ

Β. ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ
Προϊστάμενος
Υποτομέα Δομικών Έργων/ΤΕΣ