




ΑΔΜΗΕ

Πληροφορίες : Β. Ρεκατσίνας
Τηλέφωνο : 210 3492533
e-mail : v.rekatsinas@admie.gr

Τεχνική περιγραφή

Κατασκευή τοιχίου περιφραξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου.

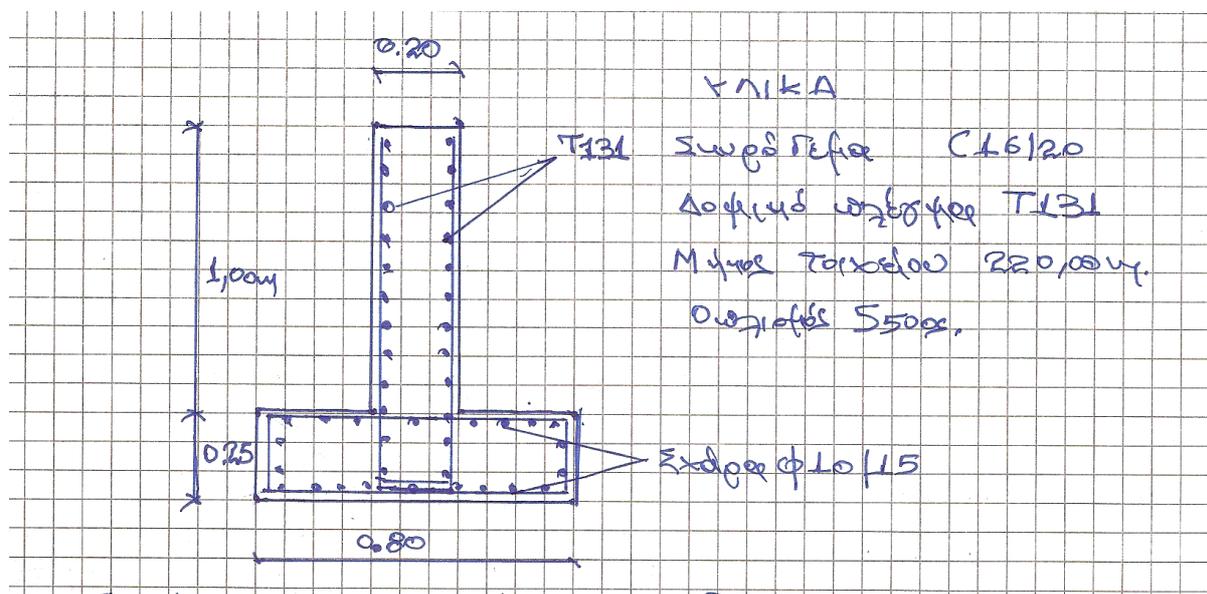

Επικάλυψη οπλισμού στην ανωδομή 3cm και στην θεμελίωση 4cm.

Οι ορθοστάτες και οι αντηρίδες θα πακτωθούν στο σκυρόδεμα του τοιχίου.

Το ύψος της περιφραξης από την επιφάνεια του εδάφους μέχρι τα οριζόντια στοιχεία θα είναι μεταβλητά ανάλογα με τη φύση του εδάφους, με ελάχιστο ύψος 2,50m. Το ύψος θα μετρείται από την επιφάνεια του εδάφους. Κάθε 20,00m ~ 25,00m θα κατασκευαστούν κατακόρυφοι αρμοί διάστασης 3cm.

Ο ανάδοχος θα προσκομίσει σχέδια που θα δείχνουν την πάκτωση των ορθοστατών και μια τομή της όλης κατασκευής για έγκριση από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού.