



ΑΔΜΗΕ

Πληροφορίες : Β. Ρεκατσίνας
Τηλέφωνο : 210 3492533
e-mail : v.rekatsinas@admie.gr

Κατασκευή βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα στις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ στο ΚΥΤ Διστόμου.

A. Τεχνική έκθεση.

Στον χώρο ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΑΕ στην περιοχή Διστόμου του νομού Βοιωτίας, θα γίνουν εργασίες κατασκευής βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα στους διακόπτες P – 850, P – 870, P – 805, και στους αποζεύκτες 806, 853, 873, 906, 907.

Θα γίνουν οι εξής εργασίες:

1. Θα αποξηλωθούν οι υπάρχουσες βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα απομακρυνθούν τα προϊόντα αποξήλωσης.
2. Χάραξη και εκσκαφές για την κατασκευή των νέων βάσεων.
3. Σιδέρωμα, καλούπι, σκυροδέτηση των νέων βάσεων, και ξεκαλούπωμα.

B. Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές

1. Χωματουργικές εργασίες.

Γενικά για τις χωματουργικές εργασίες ισχύει τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 των γενικών τεχνικών προδιαγραφών οικοδομικών εργασιών.

Ειδικότερα :

- α) Θα αποξηλωθούν οι υπάρχουσες βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα (σφυρί) και θα απομακρυνθούν τα προϊόντα αποξήλωσης από τον χώρο του ΚΥΤ.
- β) Χάραξη και εκσκαφές για την κατασκευή των νέων βάσεων.
- γ) Επιχώσεις και χαλικοστρώσεις μετά το τέλος των εργασιών. Η επίχωση θα γίνει με άμμο για την προστασία των καλωδίων και στην συνέχεια με προϊόντα εκσκαφών. Τα υπόλοιπα προϊόντα εκσκαφών θα απομακρυνθούν από τον χώρο των εγκαταστάσεων του ΚΥΤ.

δ) Υλικά 50,00m³ άμμος, και 100,00m³ χαλίκι.

1. Σκυροδέματα.

Γενικά για τα σκυροδέματα ισχύουν τα άρθρα 5, 6, 7 των γενικών τεχνικών προδιαγραφών οικοδομικών εργασιών.

Ειδικότερα :

α) Κατασκευή 30 βάσεων αποζευκτών :

Σκυρόδεμα καθαριότητας.

2,00 x 2,00 x 0,10 μ C12/15

Πέλμα 1,80 x 1,20 x 0,10 μ C20/25

Κορμός 1,00 x 1,00 x 0,80 μ C20/25

β) Κατασκευή 9 βάσεων διακοπτών.


Σκυρόδεμα καθαριότητας.

3,00 x 3,00 x 0,10 μ C12/15

Πέλμα 2,50 x 2,00 x 0,50 μ C20/25

Κορμός 2,00 x 1,50 x 1,00 μ C20/25

γ) Κατασκευή καναλιών μήκους περίπου 50,00μ

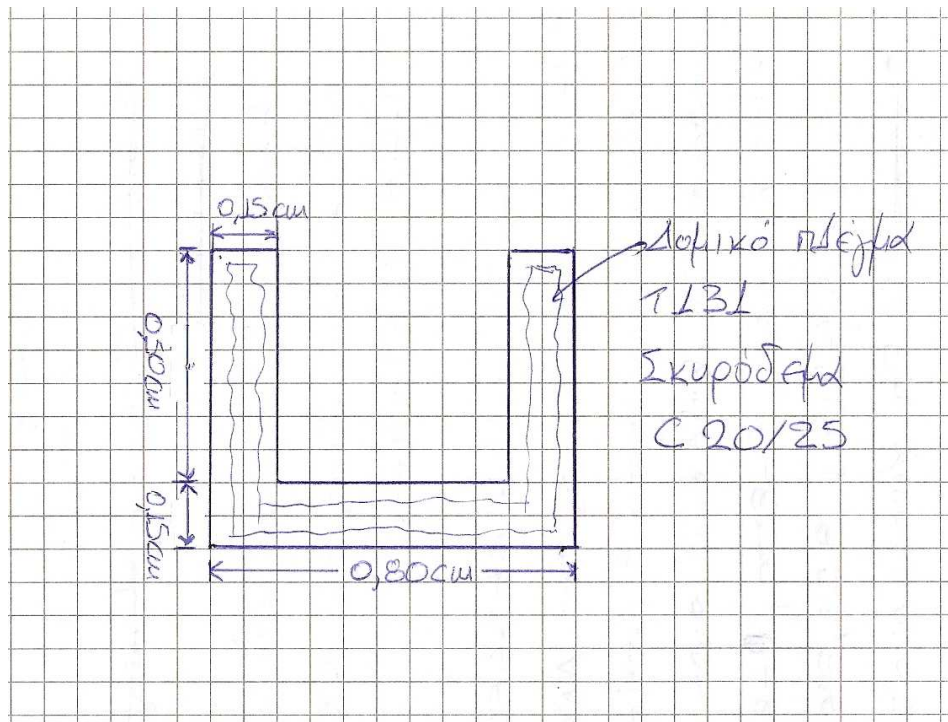

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.