



ΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

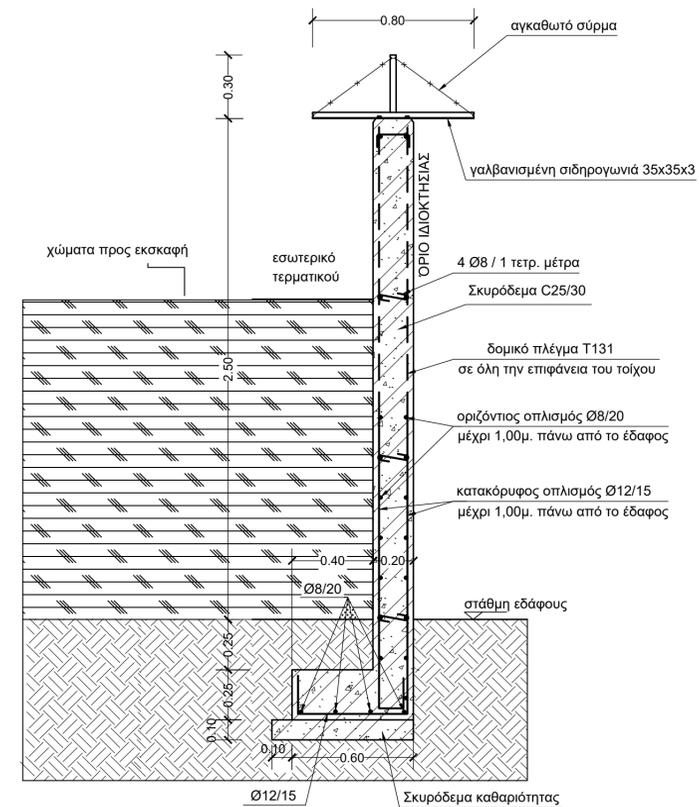

TOMH A-A
(Η εξωτερική πλευρά της περιφράξης είναι το ΟΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Για την κατασκευή του τοίχου χρησιμοποιείται σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 και σιδηροπλισμός κατηγορίας B 500c.
 2. Κάθε 20,00 μέτρα μήκους του τοίχου αφήνεται αρμός διαστολής πλάτους δύο (2) εκατοστών.
 3. Πάνω από τον τοίχο τοποθετείται κικλιδίωμα από σιδηρογωνιές διατομής 35x35x3 από δομικό χάλυβα τύπου Fe 360 B (DIN EN 10025). Επίσης οι σιδηρογωνιές είναι γαλβανισμένες εν θερμώ κατά DIN 50976.
 4. Πάνω στις σιδηρογωνιές τοποθετείται γαλβανισμένο σύρμα τύπου NATO.

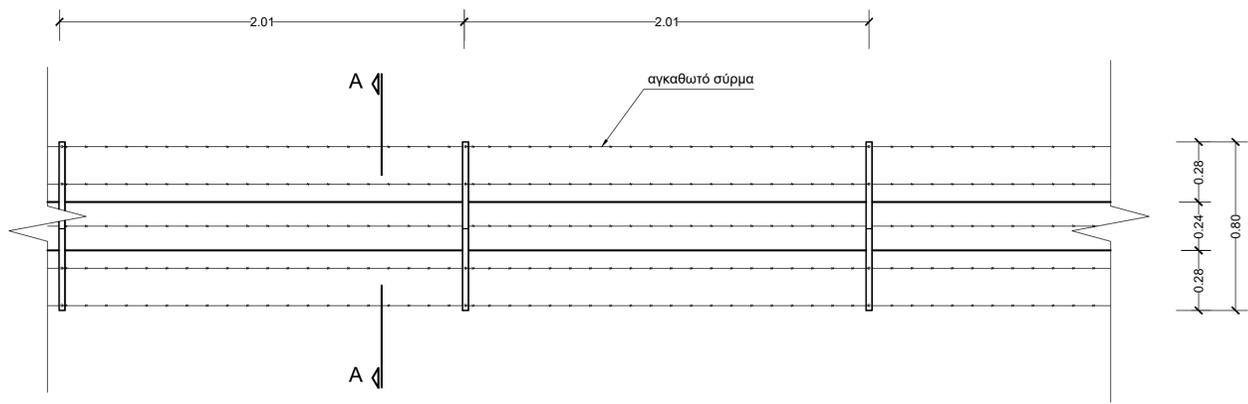

ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ				
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Λ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ	Λ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ	Θ. ΛΑΖΟΓΛΟΥ	Θ. ΛΑΖΟΓΛΟΥ	16-12-2004
A.Δ.Μ.Η.Ε.				ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 20
				40010
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				